

# 工事仕様書

## 1 適用範囲

この仕様書は、修23-30 自由通路修繕工事に適用する。

## 2 適用基準

業務実施にあたって設計図書等に記載のない事項は次に掲げる基準等の最新版を適用する。

### (ア) 建築工事

- ・ 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）
- ・ 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）
- ・ 建築改修工事監理指針（上下巻）
- ・ 建築工事監理指針（上下巻）
- ・ 建築工事標準詳細図
- ・ 建築設計基準及び同解説

### (イ) 電気設備工事

- ・ 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）
- ・ 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）
- ・ 電気設備工事監理指針
- ・ 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）

### (ウ) 機械設備工事

- ・ 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）
- ・ 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）
- ・ 機械設備工事監理指針
- ・ 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）

## 3 施工場所

市役所前駅

## 4 施工方法、寸法、使用材料

- ・ 別添の数量内訳書 施工指示書 に従うこと。
- ・ 建築材料の製造品、製品、施工業者等は、特記されたものまたは同等品以上とする。ただし、同等以上とする場合は、監督員の承認を必要とする。
- ・
- ・

## 5 工事進行、安全対策

別添の作業安全事故防止マニュアルに従うものとする。

## 6 監督員の立会

監督員が立会を指定した事項については、監督員の立会のもとに行わなければならない。

## 7 書類の提出

### 施工前

現場代理人届	※
主任技術者届	※
工事着手届	※
施工計画書	

### 完成後

工事完成通知書	※
目的物引渡書	※
工事写真台帳	
施工図	

マニフェスト

その他監督員が指示するもの

※請負金額100万（税抜）以下は省略

# 作業安全事故防止マニュアル

## 目次

- 1 目的
  - 2 適用の範囲
  - 3 疑義の解釈
  - 4 「施工計画書」の作成
  - 5 作業者の安全確保
  - 6 安全に関する指示と打合せ
  - 7 作業者への安全に関する教育訓練
  - 8 服装及び保護具などの適正使用
  - 9 高所作業
  - 10 乗降客や通行人のいる場所での作業
  - 11 線路閉鎖作業
  - 12 電気設備、消防設備関係作業
  - 13 その他の作業についての注意事項
  - 14 事故・災害時の安全確保
- 附則

## 1, 目的

本マニュアルは、本工事受注者の、安全な作業の確保と列車運行に関わる事故防止及び列車安全運行のため制定する。

## 2, 適用範囲

本工事受注者は関係法令を遵守し、このマニュアルに従い、乗降客の安全確保、列車や車両及び電車の安全確保、工作物の破損防止並びに通行人・交通車両・建物道路等への安全確保と損傷防止に努める。また、本マニュアルに記載されている内容以外について、別途指示書等で追加項目を指示された場合はこれに従う。

## 3, 疑義の解釈

作業にあたり、本マニュアルの記載事項に不明な点があった場合は、監督員及び弊社立会者（監督員等という）の指示に従う。

## 4, 施工計画書の作成

受注者は、工事の着手に先立って提出する施工計画書の中で、以下の内容を含む書類を作成・提出する。

- (1) 緊急時連絡体制及び応急対応（例：連絡体制図の作成等）
- (2) 安全・事故防止対策
- (3) 作業者の安全教育等の実施（作業員への教育訓練実施内容及び写真の報告等）
- (4) 作業員名簿の作成
- (5) 当該作業に必要な資格保持者・技能講習修了者から当該作業の責任者を選任及び無資格者の作業に従事禁止。
- (6) 火気取扱い及び危険物の持ち込み

## 5, 作業員の安全確保

- (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）、その他関係法令等によるほか、建設工事公衆災害防止対策要綱（平成5年1月12日付建設省経建発第1号）に従うとともに、建築工事安全施工技術指針（平成7年5月25日付建設省営監発第13号）を参考に、工事の施工に伴う災害及び事故の防止に努める。
- (2) 工事現場の安全衛生に関する管理は、現場代理人又は作業責任者（現場代理人等という）が責任者となり、労働安全衛生法、その他関係法令等に従って行う。ただし、別に責任者が定められた場合は、これに協力する。
- (3) 同一場所で別契約の関連工事が行われる場合は、監督員と協議の上、双方で労働災害を防止するために必要な措置を講じる。

## 6, 安全に関する指示と打合せ

- (1) 現場着手前の打合せ  
現場代理人等は現場着手前、次の事項について監督員等と打合せをする。
  - ・ 受注者から千葉都市モノレール関係課（者）へ連絡する際の連絡系統
  - ・ 作業の内容や周囲の状況から安全上特に注意する事項及び場所など
  - ・ 同種工事において過去の事例による危険な場所、作業上の注意する設備
  - ・ 線路内作業、線路近接作業の安全対策については十分考慮し、監督員等の了解を得ること。

- ・電気設備、消防設備に関連する作業については監督員の了解及び、千葉都市モノレール電気課の了解を得ること
- ・トラッククレーン等の建設用重機械を使用するときは、あらかじめ監督員の承諾をうけなければならない。
- ・騒音・振動等で周辺に迷惑を及ぼすおそれのある場合は、あらかじめ監督員の了解を得ること。
- ・本マニュアルの写しと他の作業安全に関する指示書

## (2) 作業前の確認（KY等の実施）

現場代理人等は、作業前に次の事項についてミーティングを行う。

- ・作業時間、作業内容の確認。
- ・その作業、その場所での安全上特に注意する事項
- ・列車の安全運行に関する注意事項
- ・その日の臨時ダイヤ、軌道作業車の運行、停電の有無など日によって変わる条件
- ・頻度の少ない、不慣れな作業の方法
- ・全作業員の作業に適した服装と保護具着用
- ・作業前に作業員の心身の状態を把握し、体調不調の者、また酒気を帯びた者は従事させない。
- ・作業関係箇所以外の機器に触れない。また、他の場所に立ち入らない。
- ・作業員の服装（安全帽、腕章等の着用を含む）等に対する確認と指示。
- ・工具及び保護具の使用前点検と使用上の注意。
- ・作業により列車運行を妨げることのないよう注意と指示。
- ・作業のため、他の交通機関、公衆等に迷惑を及ぼさないことの指示

## (3) 作業後の確認

現場代理人等は、作業後に、次の事項について確認・指導する。

- ① 当日の作業終了後に終了点呼を行い、作業員の人数について作業前と変わらぬ事を確認するとともに、作業時に気づいたことなどのミーティングを行う。
- ② ヒヤリハット、故障・破損損傷及び傷害事故の有無について報告を受ける。
- ③ 現場代理人等は、当日の作業終了後、監督員等と作業場所を巡回し、異常のないことを確認した後、以下の確認内容を含む作業日報を提出する。
  - ・作業終了時には、清掃及び後片付けを行うこと。また、標識、保護具、工具、材料等の後始末の確認。
  - ・装置の改修を伴うものにあつては、動作復旧の確認。
  - ・使用した材料・工具・発生品の荷崩れ等による線路支障や乗客・通行人・通行車両に損傷を与えるおそれのないことの確認。
  - ・仮設物の撤去の確認。仮設物を存置させる場合は、状況の再確認
  - ・作業に伴いスイッチ等を操作している場合は、所定の位置に戻っていることの確認。
  - ・列車の運行に関わる工事については、始発列車の安全確認

## 7, 作業員への安全に関する教育訓練

受注者は、受領した本マニュアル等を参考にして、作業安全・事故防止について全作業員に教育を行う。短期間の作業員についても、列車の安全運行、作業安全及び事故防止について教育訓練を実施してから従事させること。

## 8, 服装及び保護具などの適正使用

- ・ 保護具、工具、安全靴、作業服などはその作業に適したものを使用し、使用前の点検を確実に行う。
- ・ 会社名の判別できる腕章またはネームプレートを着用する。安全チョッキは、夜間作業の際には必ず着用する。

## 9, 高所作業

高所作業は安全带及びヘルメット等を使用し、転落事故防止に努める。

- (1) 梯子を使用する場合は補助する者がおさえるなど、固定する。
- (2) 比較的低い場合でも梯子や脚立、踏み台など転倒する危険性のあるものは転倒防止対策を施す。
- (3) 作業者は、上から工具・材料等を落下させないように注意を払う。

## 10, 乗降客や通行人のいる場所での作業

上記の場所では安全確保を確実にいき、以下の項目等について当日の実施内容を監督員等に報告し、了承を得た後に作業を開始する。

- (1) 作業時間帯及び材料や工具の搬入時間は監督員等の指示に従い、極力朝夕の混雑時を避けて設定する。
- (2) 必要に応じて誘導員を配置し、乗降客や通行人を誘導する。
- (3) 必要に応じ足場、照明、防護柵等を配置する。
- (4) 材料や工具は通行の支障にならない場所におく。
- (5) 通路部分の仮復旧工事は、段差のないことなど特に注意する。
- (6) 脚立等は列車の風圧で転倒しないよう注意する。
- (7) 長尺物を扱うときは、旅客、設備への接触、線路側への突出に注意する。
- (8) 食事や休憩、またはやむを得ず作業現場を離れるときは、工具、材料は乗降客や通行人の支障にならないよう整理する。整理等が困難な場合は、監視員を配置するなど安全確保を確実にいく。
- (9) その日の作業を終了して現場を離れるときは、警戒灯や囲いの設置など安全を確実に確保する。
- (10) 資材等を構内に仮置きする場合、列車運行や営業に支障の無い様に措置すると共に監督員等の許可を得ること
- (11) 列車の運行に支障を及ぼすおそれのある工事の施行にあたっては、事前に監督員に承認を得たのち、列車見張員を配置する。列車見張員は、列車接近表示、ダイヤ、列車の前照灯の明かりや列車走行音などで接近を感知し、同行者に「列車接近、待避」と声をかける。また、トランシーバーや呼笛により列車接近を知らせることもできる。

## 11, 線路閉鎖作業

線路閉鎖（せんろへいさ）とは、建築限界内の作業すなわち「列車又は車両の運転に支障を及ぼすか又はそのおそれのある工事及び作業・軌道作業の使用」の際に行う取扱である。線路閉鎖の必要がある作業する場合において、現場代理人はあらかじめ監督員に作業申込みを行いその許可を受けなければならない。線路閉鎖により作業を行う場合の「線路閉鎖責任者」（線路閉鎖工事において線路閉鎖に関する取り扱いを行う責任者）は、別に定める規程により、あらかじめ指定された者が行うものとする。線路閉鎖工事を行う場合は以下の要領で実施する。

- (1) 事前に監督員等と協議し、前月15日までに作業計画を提出する。
- (2) 当日の工程・作業内容を綿密に弊社の線路閉鎖責任者と打ち合わせる。

- (3) 線路閉鎖責任者から、線路閉鎖作業着手の指示を受けるまでは、建築限界内に侵入してはならない
- (4) 終車後の軌道は、軌道作業車等が走行する場合がある。線路閉鎖責任者から退避の指示を受けた現場代理人は速やかに作業員に作業を中断・待避を指示し、建築限界内に工具及び材料が残っていないか確認し、線路閉鎖責任者に退避完了を報告する。
- (5) 長尺物を扱うときは、電車線に触れないよう、端部の桁内へ侵入しないよう注意する。
- (6) 仮設物を軌道内に残置させる場合は、事前に監督員と協議の上、建築限界の支障を絶対にするこ  
とがないように強固に設置すること。
- (7) 作業終了時は建築限界内に工具及び材料が残っていないか確認し、線路閉鎖責任者に作業完了を  
報告する。

## 12, 電気設備、消防設備関係作業

電気設備、消防設備を取り扱う作業は、千葉都市モノレール電気課所管となるため、作業を行う  
まえに現場代理人等は電気課の指示を受けなければならない。また、必要に応じて電気課の立ち  
会いを求める。

- ① 作業計画に従い、電気設備、消防設備関係作業を行う場合、事前に監督員等と協議し、前月15  
日までに作業申込み書を提出する。
- ② 現場代理人等は、電気課立会者が電力指令に作業開始の連絡を行い、電気課立会者の作業開始の  
指示を受ける。電気課の立会いがない作業については、電力指令との連絡、断路器及び開閉器の  
操作、検電、接地、復旧、動作確認等を実行するものとする。ただし断路器及び開閉器の操  
作、検電、接地、復旧、動作確認等については、あらかじめ、その取り扱いを指定されたものが  
行うものとする。
- ③ 作業終了時は電気課立会者（立会いがない場合は現場代理人）が電力指令に作業完了の報告をす  
る。

## 13, その他の作業についての注意事項

- (1) 受注者は、全ての作業において、弊社の構造物、工作物、備品並びに通行人等第三者に損害を与  
えた場合には、全責任を負い弁償する。
- (2) 工具等の搬出入は、指示された出入り口を使用し、指定された時間内に行う。
- (3) 搬出入における弊社施設の昇降機（エレベータ、エスカレータ）の使用は原則禁止とする。
- (4) 作業時間を延長する場合及び作業日の変更を行う場合は、事前に監督員等に報告し、許可を得  
る。
- (5) 工事の施行に伴い、電力、水道等を使用する場合は、監督員の承諾を受けるものとする。コンセ  
ントの使用の際は弊社監督員の承認を得たのち漏電遮断器を設置すること。ただし、溶接機の電  
源を弊社のコンセントから得ることは禁止する。
- (6) 構築物のはつりや貫通の作業においては、事前調査により埋め込み電線管等に十分注意する。
- (7) 作業場所に既設物が輻輳している場合、既設物の養生は十分に行う。
- (8) 危険物、有害物は原則駅構内に保管しない。
- (9) 溶接等の火気を使用する作業においては、周辺に引火しやすい物を置かない。既設物は防災シー  
ト等で養生する。また、溶接時に発生する煙を排気設備にて排気する。
- (10) 監督員等と打ち合わせた作業以外を行わない。予定外作業の必要性が生じたとき及び不明確な作  
業については、再度打ち合わせを行う。
- (11) 工事現場は、常に整理整頓を行うとともに、危険な箇所は点検を行うなど事故防止に努める。

- (12) 消火設備、消火器等については、誤操作防止に努める。
- (13) 駅構内（各出入口を含む）及び線路内は全面禁煙とする。また、地上部においては、各自治体の禁煙条例に従うこと。
- (14) 駅構内で可搬型発電機を使用する場合は、換気に注意して、酸欠にならないような措置を行うこと。
- (15) 工事に伴い機器に取付いている施錠を解く場合においては、監督員の許可を受けるものとする。
- (16) 桁上に入出する場合、工事責任者は必ず監督員又は電力指令に連絡するものとする。なお、立去る場合においては、必ず出入口の施錠をするものとする。
- (17) 工事の施行にあたっては、騒音・振動の発生防止に努めなければならない。騒音・振動等で周辺に迷惑を及ぼすおそれのある場合は、あらかじめ関係箇所等に連絡し、苦情の生じないようにしなければならない。
- (18) 工事の施行のため、土地を踏荒らし又は樹木を伐採する必要がある場合は、その所有者の了解を得て、これを実施しその補償をするものとする。
- (19) 工事の施行のため、道路占用・第三者所有地への立入り等の必要がある場合は、その所有者の了解を得て、これを実施しその補償をするものとする。
- (20) 既存施設部分、工事目的物の施工済み部分等について、汚損しないよう適切な養生を行う
- (21) 当該工事において、工事と検査の時期の重複が想定される場合は、検査が行える体制を整えるため、監督員と協議すること。

#### **14, 事故・災害時の安全確保**

事故・災害が発生した場合は、現場代理人等は直ちに人命の安全確保を優先するとともに、二次災害の防止に努め、監督員等に遅滞なく連絡し、指示を受け応急処置その他について協力する。


## 附則

### 建築限界とは


建築限界及び車輛限界は、列車の運転を安全に確保するために保つべき最小の空間を定めたものであり、両者の間には相互に侵してはならない余裕空間を有する。建築限界は、建物その他建築物を設置する場合に適用されるもので、この限界内に入ってはならない寸法上の限界を「建築限界」と言う。

#### ■ 建築限界内での作業終了時の注意事項

- ・ 作業終了時には、建築限界内（軌道桁内）へ資機材の置き忘れが無い確認すること
- ・ 車体部、建築限界を支障する恐れのある仮設物等が無い確認すること
- ・ 安全に影響を及ぼす様な所持品については、作業終了時に建築限界外へ持ち出したことを確認すること

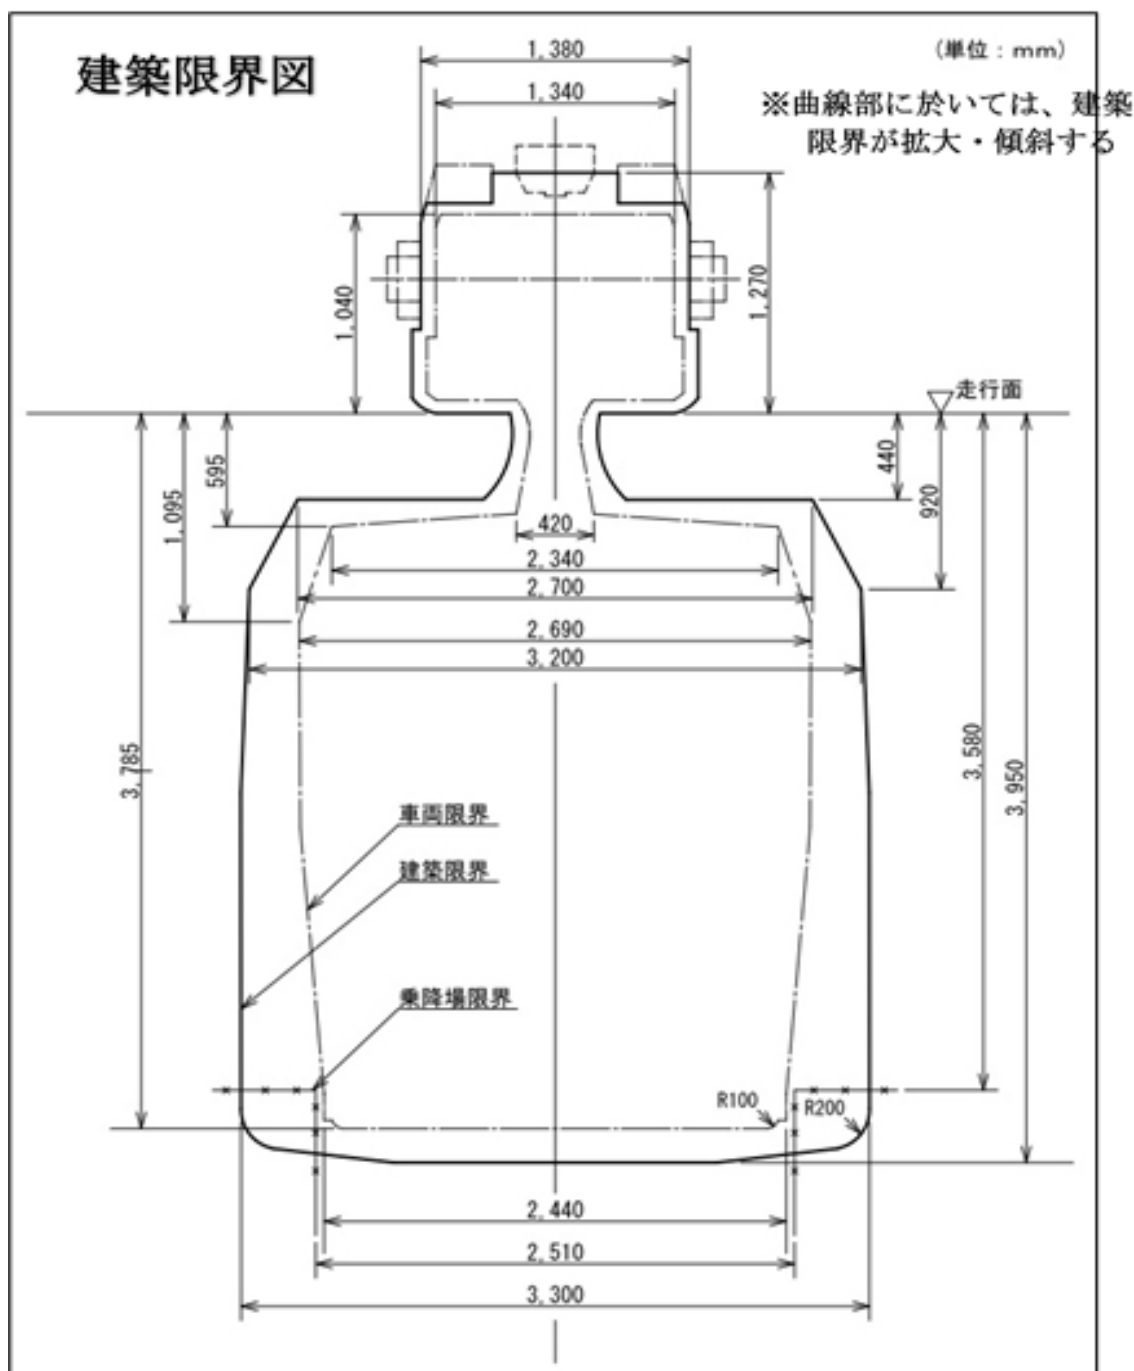



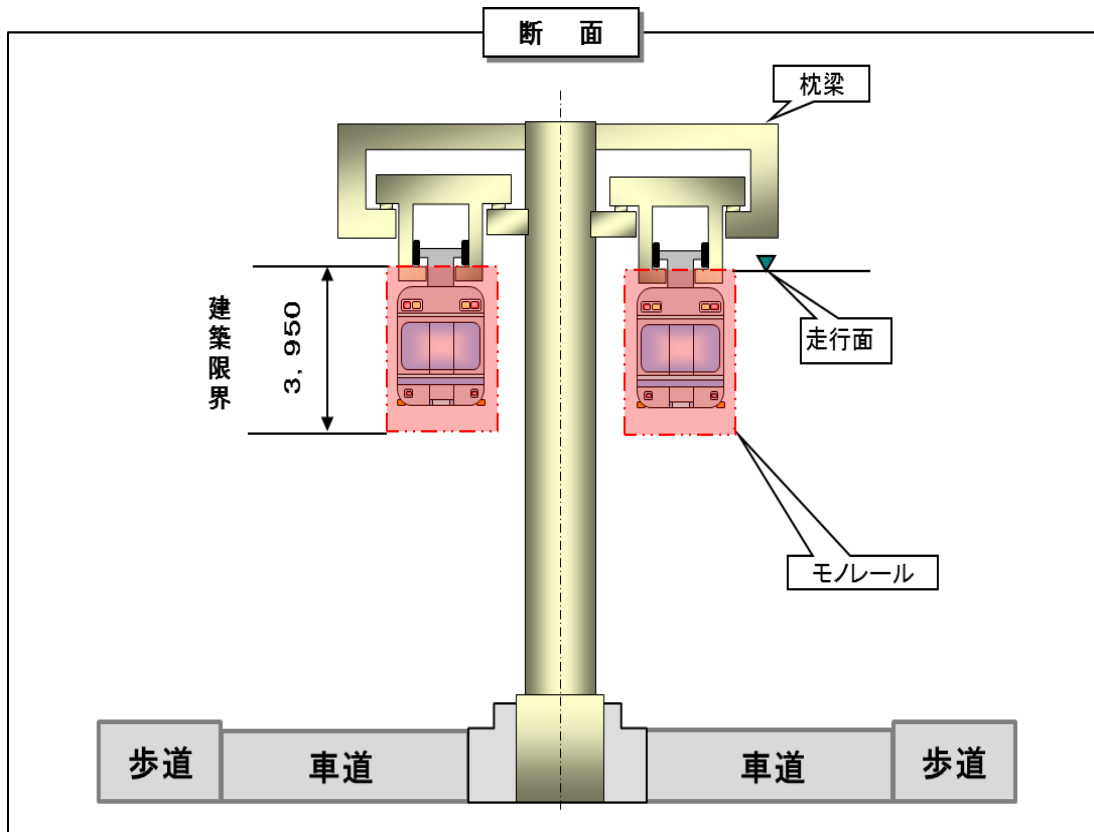

# 数量内訳書

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
1.直接仮設工事						
養生(外壁改修)	昼間作業	m <sup>2</sup>	454			
養生(外壁改修)	夜間作業	m <sup>2</sup>	28			
整理清掃・後片付け(外壁改修)	昼間作業	m <sup>2</sup>	454			
整理清掃・後片付け(外壁改修)	夜間作業	m <sup>2</sup>	28			
枠組本足場	W1200 H12m未満 期間4ヵ月	m <sup>2</sup>	268			
	昼間作業					
枠組本足場	W900 H12m未満 期間4ヵ月	m <sup>2</sup>	5			
	昼間作業					
枠組本足場	W600 H12m未満 期間4ヵ月	m <sup>2</sup>	1,388			
	昼間作業					
安全手摺	枠組本足場用 期間4ヵ月	m	363			
	昼間作業					
棚足場	枠間 足場板敷き 期間4ヵ月	m <sup>2</sup>	55			
	昼間作業					
吊り足場	駅舎接続部	伏m2	21			

## 数量内訳書

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	夜間作業					
垂直養生	養生シート 期間4ヵ月	m <sup>2</sup>	1,661			
	昼間作業					
高所作業車	12m仕様 テッキ 足場組立、塗装	式	1			
	夜間作業					
高所作業車	12m仕様 テッキ ガラス交換	式	1			
	夜間作業					
仮設資材運搬	枠組足場 1200枠	式	1			
2.撤去工事						
床 石仕上撤去	夜間作業 貼りモルタル共 5.8m <sup>2</sup>	式	1			
床 タイル撤去	夜間作業 下地モルタル共	式	1			
床 エキスパンションジョイント撤去	夜間作業 W110 樹脂製	式	1			
外壁 スチールパネル撤去 昼間作業	W1890×H650 t1.6	か所	1			
	裏打ち材(アスベスト含有)共					
	昼間作業					

# 数量内訳書

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
外壁 スチールパネル撤去 昼間作業	W1875×H1185 t1.6	か所	1			
	裏打ち材(アスベスト含有)共					
	昼間作業					
外壁 スチールパネル撤去 昼間作業	W1870×H650 t1.6	か所	2			
	裏打ち材(アスベスト含有)共					
	昼間作業					
外壁 スチールパネル撤去 昼間作業	W1840×H650 t1.6	か所	1			
	裏打ち材(アスベスト含有)共					
	昼間作業					
外壁 スチールパネル撤去 昼間作業	W1790×H940 t1.6	か所	5			
	裏打ち材(アスベスト含有)共					
	昼間作業					
外壁 スチールパネル撤去 昼間作業	W1790×H650 t1.6	か所	8			
	裏打ち材(アスベスト含有)共					
	昼間作業					

## 数量内訳書

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
外壁 スチールパネル撤去 昼間作業	W1750×H1010 t1.6	か所	2			
	裏打ち材(アスベスト含有)共					
	昼間作業					
外壁 スチールパネル撤去 昼間作業	W1750×H940 t1.6	か所	2			
	裏打ち材(アスベスト含有)共					
	昼間作業					
外壁 スチールパネル撤去 昼間作業	W1750×H700 t1.6	か所	3			
	裏打ち材(アスベスト含有)共					
	昼間作業					
外壁 スチールパネル撤去 昼間作業	W1750×H650 t1.6	か所	4			
	裏打ち材(アスベスト含有)共					
	昼間作業					
外壁 スチールパネル撤去 昼間作業	W1750×H300 t1.6	か所	4			
	裏打ち材(アスベスト含有)共					
	昼間作業					
外壁 スチールパネル撤去 昼間作業	W1730×H650 t1.6	か所	7			

## 数量内訳書

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	裏打ち材(アスベスト含有)共					
	屋間作業					
外壁 スチールパネル撤去 屋間作業	W1625×H900 t1.6	か所	1			
	裏打ち材(アスベスト含有)共					
	屋間作業					
外壁 スチールパネル撤去 屋間作業	W1625×H650 t1.6	か所	1			
	裏打ち材(アスベスト含有)共					
	屋間作業					
外壁 スチールパネル撤去 屋間作業	W1350×H650 t1.6	か所	3			
	裏打ち材(アスベスト含有)共					
	屋間作業					
外壁 スチールパネル撤去 屋間作業	W1180×H930 t1.6	か所	1			
	裏打ち材(アスベスト含有)共					
	屋間作業					
外壁 スチールパネル撤去 屋間作業	W1150×H930 t1.6	か所	1			
	裏打ち材(アスベスト含有)共					

## 数量内訳書

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	屋間作業					
外壁 スチールパネル撤去 屋間作業	W980×H450 t1.6	か所	1			
	裏打ち材(アスベスト含有)共					
	屋間作業					
外壁 スチールパネル撤去 屋間作業	W300×H650 t1.6	か所	1			
	裏打ち材(アスベスト含有)共					
	屋間作業					
鉄骨壁下地撤去	屋間作業	m <sup>2</sup>	56			
			1			
シーリング撤去	屋間作業	m	2,014			
シーリング撤去	屋間作業 軒天井取り合い	m	146			
シーリング撤去	夜間作業 南側自転車斜路 床目地	m	347			
シーリング撤去	夜間作業	m	91			
	床仕上面					

## 数量内訳書

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
カッター入れ	夜間作業	m	17			
	W810-1235×H850					
3.防水改修工事						
円形笠木 シート防水	昼間作業	m <sup>2</sup>	1			
シーリング	MS-2 変成シリコン 15×10 ダブル	m	4			
	EXP.J脇笠木廻り					
	昼間作業					
シーリング	MS-2 変成シリコン 15×30	m	1,926			
	外壁目地					
	昼間作業					
シーリング	MS-2 変成シリコン 15×30	m	91			
	外壁目地					
	夜間作業					
シーリング	MS-2 変成シリコン 20×20	m	17			



## 数量内訳書

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	EXP.J廻り					
	夜間作業					
シーリング	MS-2 変成シリコン 20×30	m	62			
	階段床端部					
	昼間作業					
シーリング	MS-2 変成シリコン 25×25 ダブル	m	1			
	水切り廻り					
	昼間作業					
シーリング	MS-2 変成シリコン フリッジ工法	m	66			
	15×15+30×15 笠木廻り					
	昼間作業					
シーリング	MS-2 変成シリコン 20×15 ELV外壁	m	230			
	EXP.J廻り					
	夜間作業					
シーリング	MS-2 変成シリコン 15×10 軒天井	m	146			
	EXP.J廻り					

## 数量内訳書

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	夜間作業					
シーリング	MS-2 変成シリコン 10×10 自転車斜路床	m	347			
	EXP.J廻り					
	夜間作業					
ウレタン塗膜防水 密着工法	ELV屋根	m <sup>2</sup>	7			
4.外壁改修工事						
外壁 アルミパネル	W1890×H650 t2.0 曲げ加工 F-BE塗装	か所	1			
	水抜き穴共					
	屋間作業					
外壁 アルミパネル	W1875×H1185 t2.0 曲げ加工 F-BE塗装	か所	1			
	水抜き穴共					
	屋間作業					
外壁 アルミパネル	W1870×H650 t2.0 曲げ加工 F-BE塗装	か所	2			
	水抜き穴共					

# 数量内訳書

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	屋間作業					
外壁 アルミパネル	W1840×H650 t2.0 曲げ加工 F-BE塗装	か所	1			
	水抜き穴共					
	屋間作業					
外壁 アルミパネル	W1790×H940 t2.0 曲げ加工 F-BE塗装	か所	5			
	水抜き穴共					
	屋間作業					
外壁 アルミパネル	W1790×H650 t2.0 曲げ加工 F-BE塗装	か所	8			
	水抜き穴共					
	屋間作業					
外壁 アルミパネル	W1750×H1010 t2.0 曲げ加工 F-BE塗装	か所	2			
	水抜き穴共					
	屋間作業					
外壁 アルミパネル	W1750×H940 t2.0 曲げ加工 F-BE塗装	か所	2			
	水抜き穴共					
	屋間作業					

# 数量内訳書

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
外壁 アルミパネル	W1750×H700 t2.0 曲げ加工 F-BE塗装	か所	3			
	水抜き穴共					
	昼間作業					
外壁 アルミパネル	W1750×H650 t2.0 曲げ加工 F-BE塗装	か所	4			
	水抜き穴共					
	昼間作業					
外壁 アルミパネル	W1750×H300 t2.0 曲げ加工 F-BE塗装	か所	4			
	水抜き穴共					
	昼間作業					
外壁 アルミパネル	W1730×H650 t2.0 曲げ加工 F-BE塗装	か所	7			
	水抜き穴共					
	昼間作業					
外壁 アルミパネル	W1625×H900 t2.0 曲げ加工 F-BE塗装	か所	1			
	水抜き穴共					
	昼間作業					

## 数量内訳書

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
外壁 アルミパネル	W1625×H650 t2.0 曲げ加工 F-BE塗装	か所	1			
	水抜き穴共					
	昼間作業					
外壁 アルミパネル	W1350×H650 t2.0 曲げ加工 F-BE塗装	か所	3			
	水抜き穴共					
	昼間作業					
外壁 アルミパネル	W1180×H930 t2.0 曲げ加工 F-BE塗装	か所	1			
	水抜き穴共					
	昼間作業					
外壁 アルミパネル	W1150×H930 t2.0 曲げ加工 F-BE塗装	か所	1			
	水抜き穴共					
	昼間作業					
外壁 アルミパネル	W980×H450 t2.0 曲げ加工 F-BE塗装	か所	1			
	水抜き穴共					
	昼間作業					
外壁 アルミパネル	W300×H650 t2.0 曲げ加工 F-BE塗装	か所	1			

## 数量内訳書

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
	水抜き穴共					
	昼間作業					
鉄骨壁下地	L-30×30×3・L40×40×3組合せ	m <sup>2</sup>	56			
	溶融亜鉛メッキ					
	昼間作業					
アルミ水切り	W270 L1040程度	か所	4			
	PLt2.0 曲げ加工 異形 F-BE塗装					
	昼間作業					
あと施工アンカー	樹脂系 M-10 上向き	か所	17			
軒天 水抜き穴新設	アルミスパンドレル面	か所	63			
	昼間作業					
床 エキスパンションジョイント	W220 クリアランス60	m	9			
	ABC商会:S10-JFX重載荷同等品					
	夜間作業					
無収縮モルタル充填	床エキスパンションジョイント下 型枠共	m <sup>3</sup>	1			
	昼間作業					

## 数量内訳書

名称	形式 寸法	単位	数量	単価	金額	備考
パネル面塗装	研磨、変性エポキシ樹脂プライマー	m <sup>2</sup>	660			
	弱溶剤型フッ素樹脂塗料					
5.屋根改修工事						
北側連絡通路						
既存ガラス撤去	夜間作業	か所	1			
新規ガラス設置	夜間作業 網入り透明磨きガラス 1700×1000 曲げ加工	か所	1			
シーリング	シリコン系	m	11			
6.発生材処理						
発生材積込み		式	1			
発生材運搬		式	1			
発生材処分		式	1			
発生材処分	アスベスト含有(管理型)	m <sup>3</sup>	1			
直接工事費計		式	1			

修23-30

自由通路修繕工事  
施工指示書

千葉都市モノレール株式会社




図 面 目 録		
No.	名 称	縮 尺
1	案内図・建築概要	1/2500
2	自由通路 既存平面図	1/200
3	自由通路 改修範囲平面図	1/200
4	南自由通路 改修立面図1	1/200
5	南自由通路 改修立面図2	1/200
6	南自由通路 改修立面図3	1/200
7	南自由通路 改修立面図4	1/200
8	南北自由通路 改修立面図(西面)	1/200
9	東側連絡通路 改修立面図	1/200
10	南自由通路 展開図1	1/200
11	南自由通路 展開図2	1/200
12	東連絡通路 展開図	1/200
13	部分詳細図1(壁形状、外壁補修詳細)	1/2、1/30
14	部分詳細図2(外壁補修詳細)	1/20
15	部分詳細図3(外壁補修詳細)	1/20
16	部分詳細図4(EXP.J補修詳細1)	1/10
17	部分詳細図5(EXP.J補修詳細2)	1/10
18	ELV(2) 改修平面図・立面図	1/50
19	仮設計画図(参考)	1/200




建築概要

工事名称	市役所前駅 自由通路外壁他 改修工事	高度地区	指定なし
計画地住所	千葉県千葉市中央区千葉港地先道路	建ぺい率	80
構造・規模	鉄骨造 平屋建て	容積率	400
用途地域	商業地域	日影規制	規制なし
防火地域	準防火地域	その他	駐車場整備地区






50m


自由通路 全体平面図 (S:1/200)

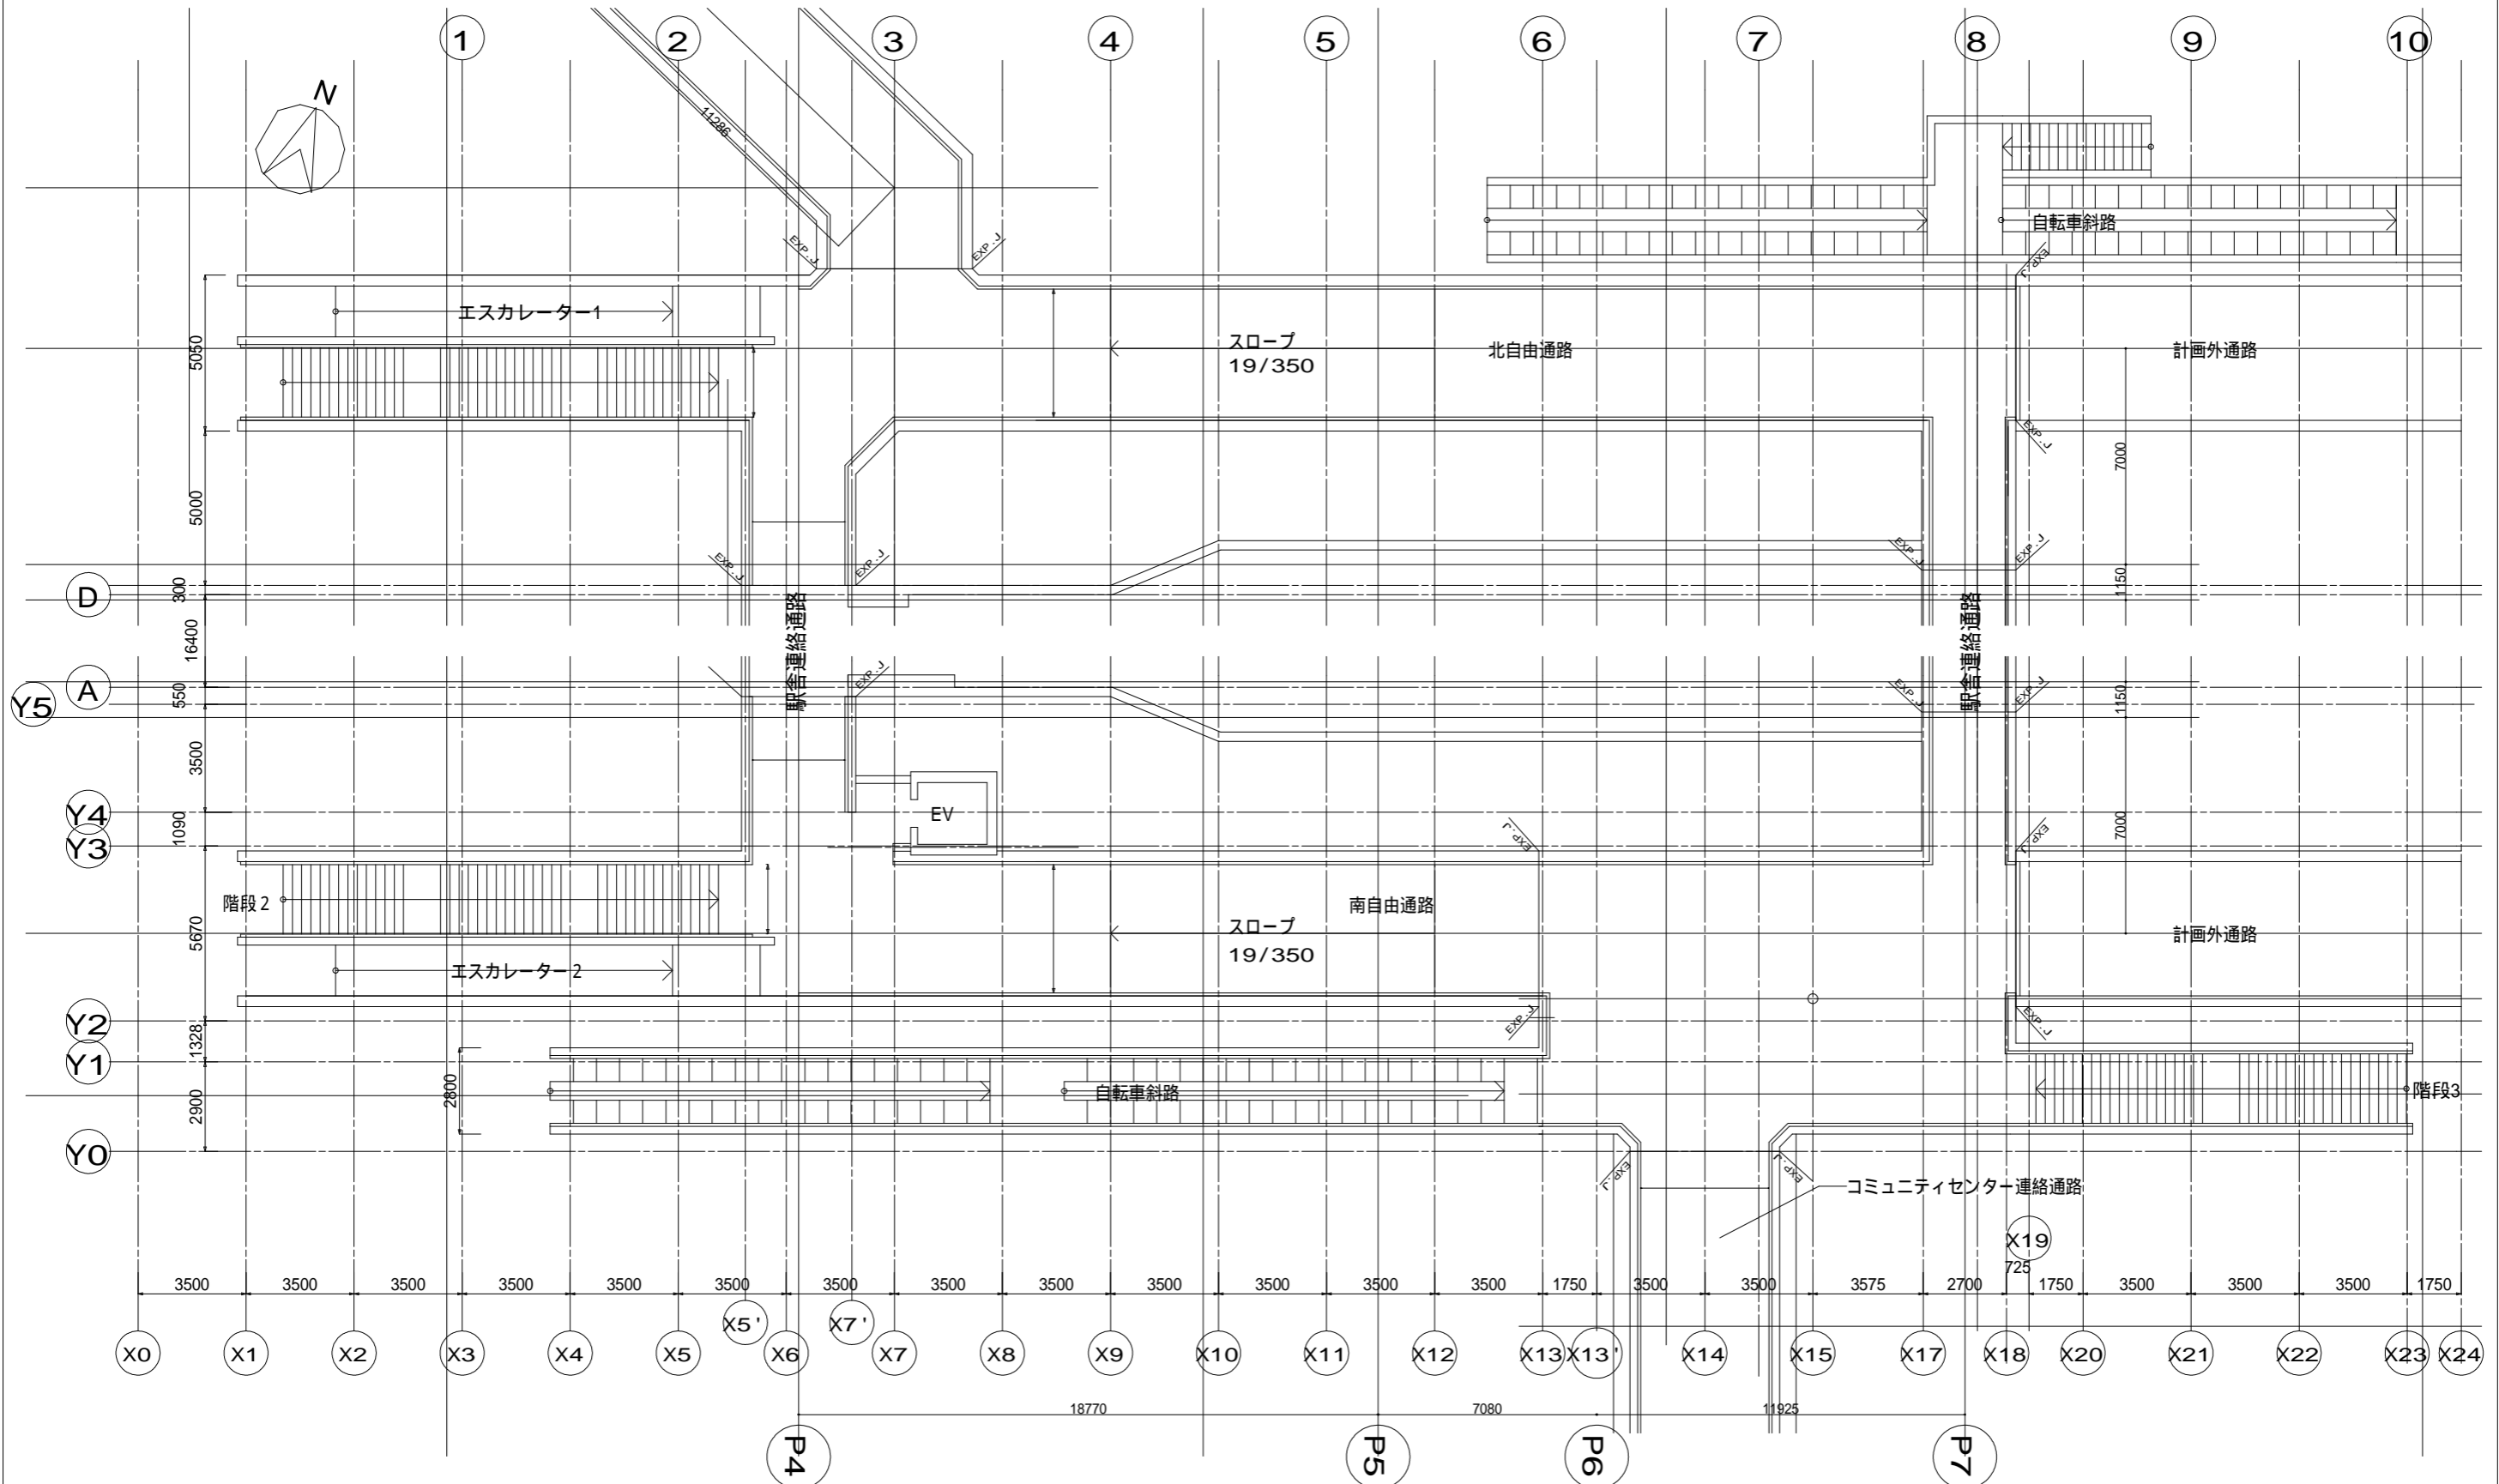

記 事	千葉都市モノレール株式会社			管理	担当	担当	工事名称	自由通路修繕工事	図面名称	市役所前駅 自由通路既存平面図	日付	R4.03.14	標準	2
								工事場所	市役所前駅 自由通路			縮尺	1/200	


自由通路 全体平面図 (S:1/200)

凡例			
	シーリング撤去、塗り替え シーリング: 変成シリコン (2成分型)		EXP.Jカバー(下地共)撤去、交換、 シーリング撤去、交換 床仕上げ撤去
	笠木シーリング撤去、塗り替え範囲 約1175ピッチ 笠木は天端、側面共シーリング撤去、 塗り替えの上ブリッジ工法とする。		

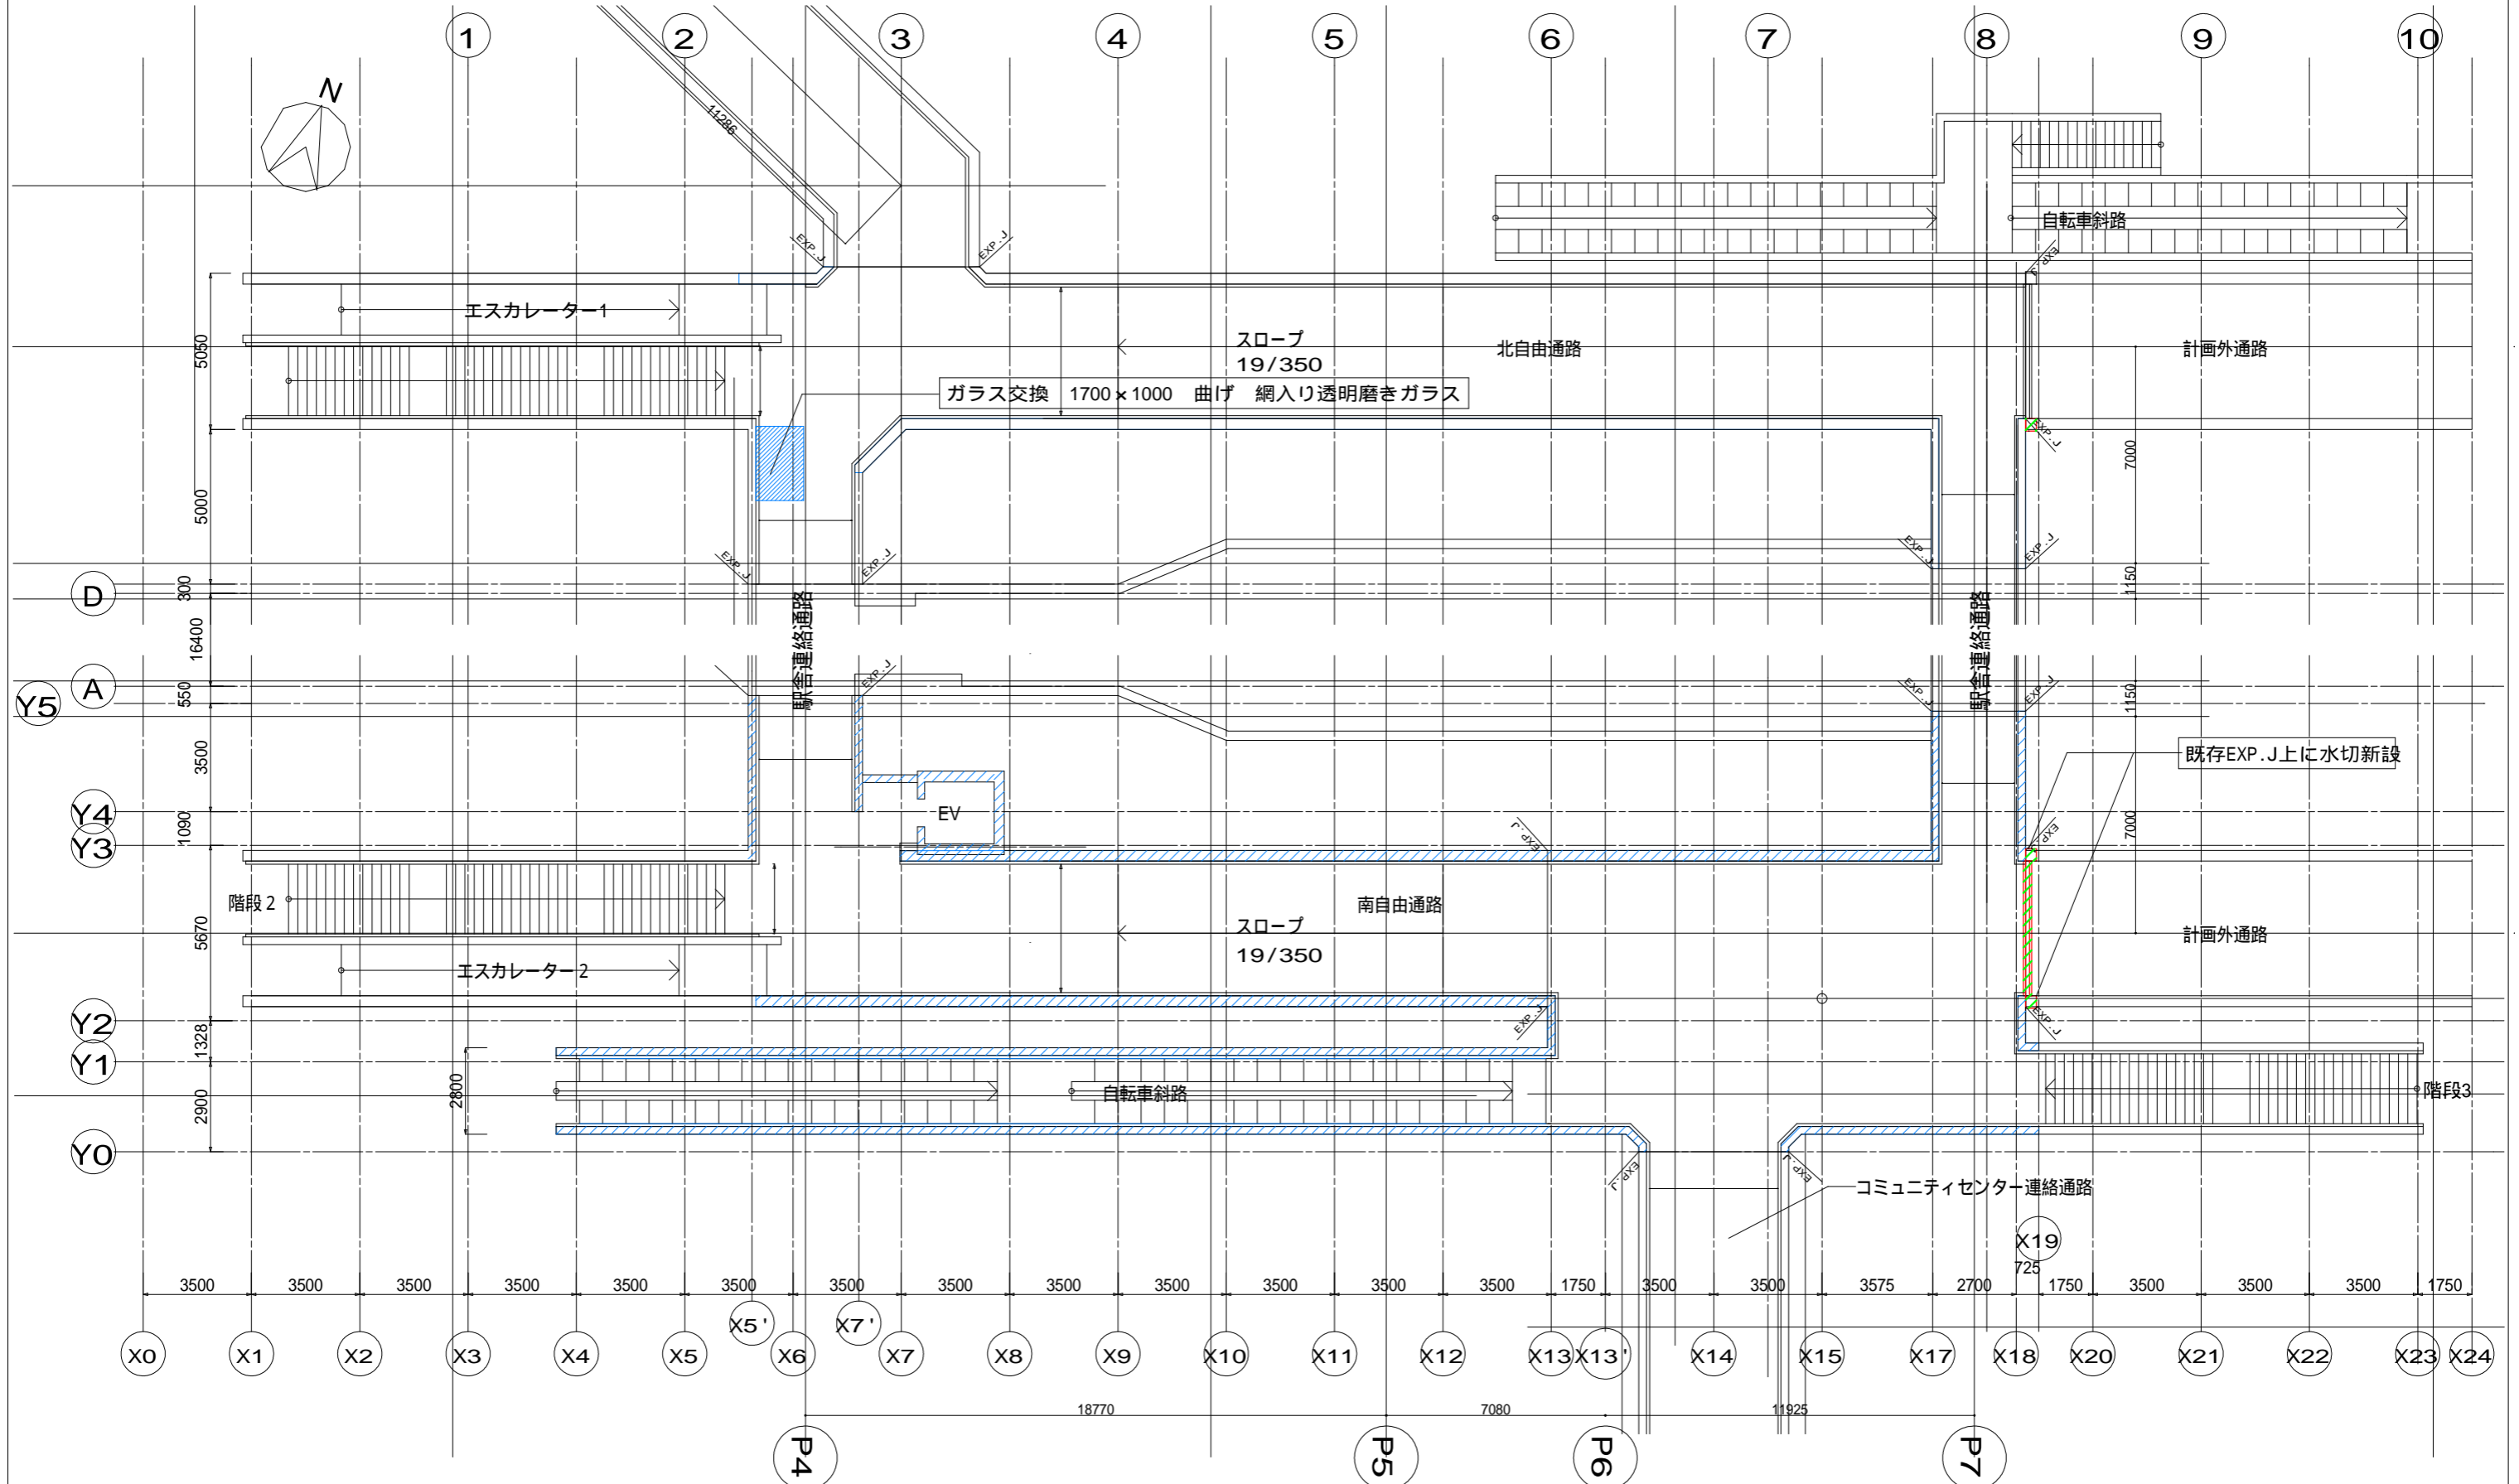


<table border="1"> <tr> <td>記</td> <td></td> </tr> <tr> <td>事</td> <td></td> </tr> </table>	記		事		千葉都市モノレール株式会社 管理 測量 担当	工事名称 自由通路修繕工事 工事場所 市役所前駅 自由通路	図面名称 市役所前駅 自由通路 改修範囲平面図	日付 R4.03.11 縮尺 1/200	3
記									
事									

南側連絡橋 南面立面図 (S:1/200)

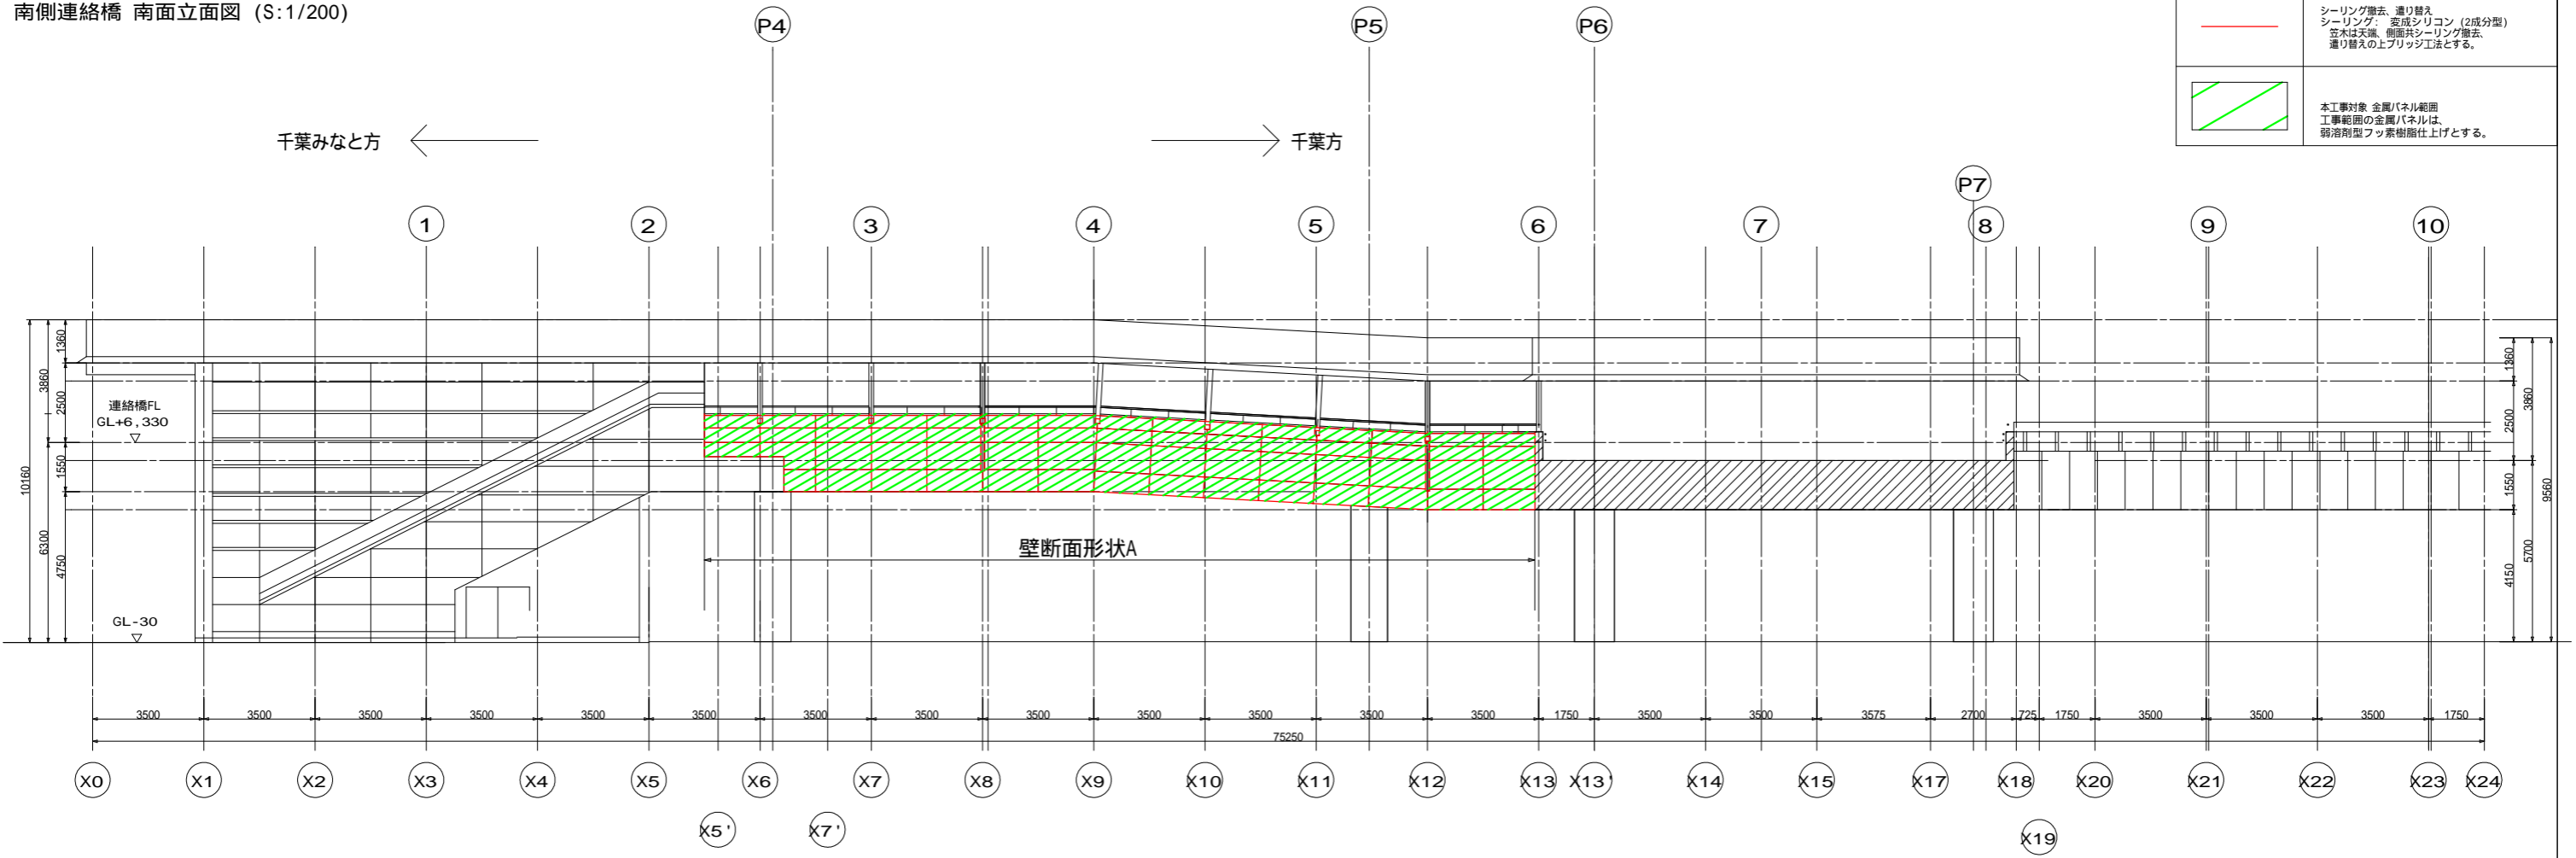


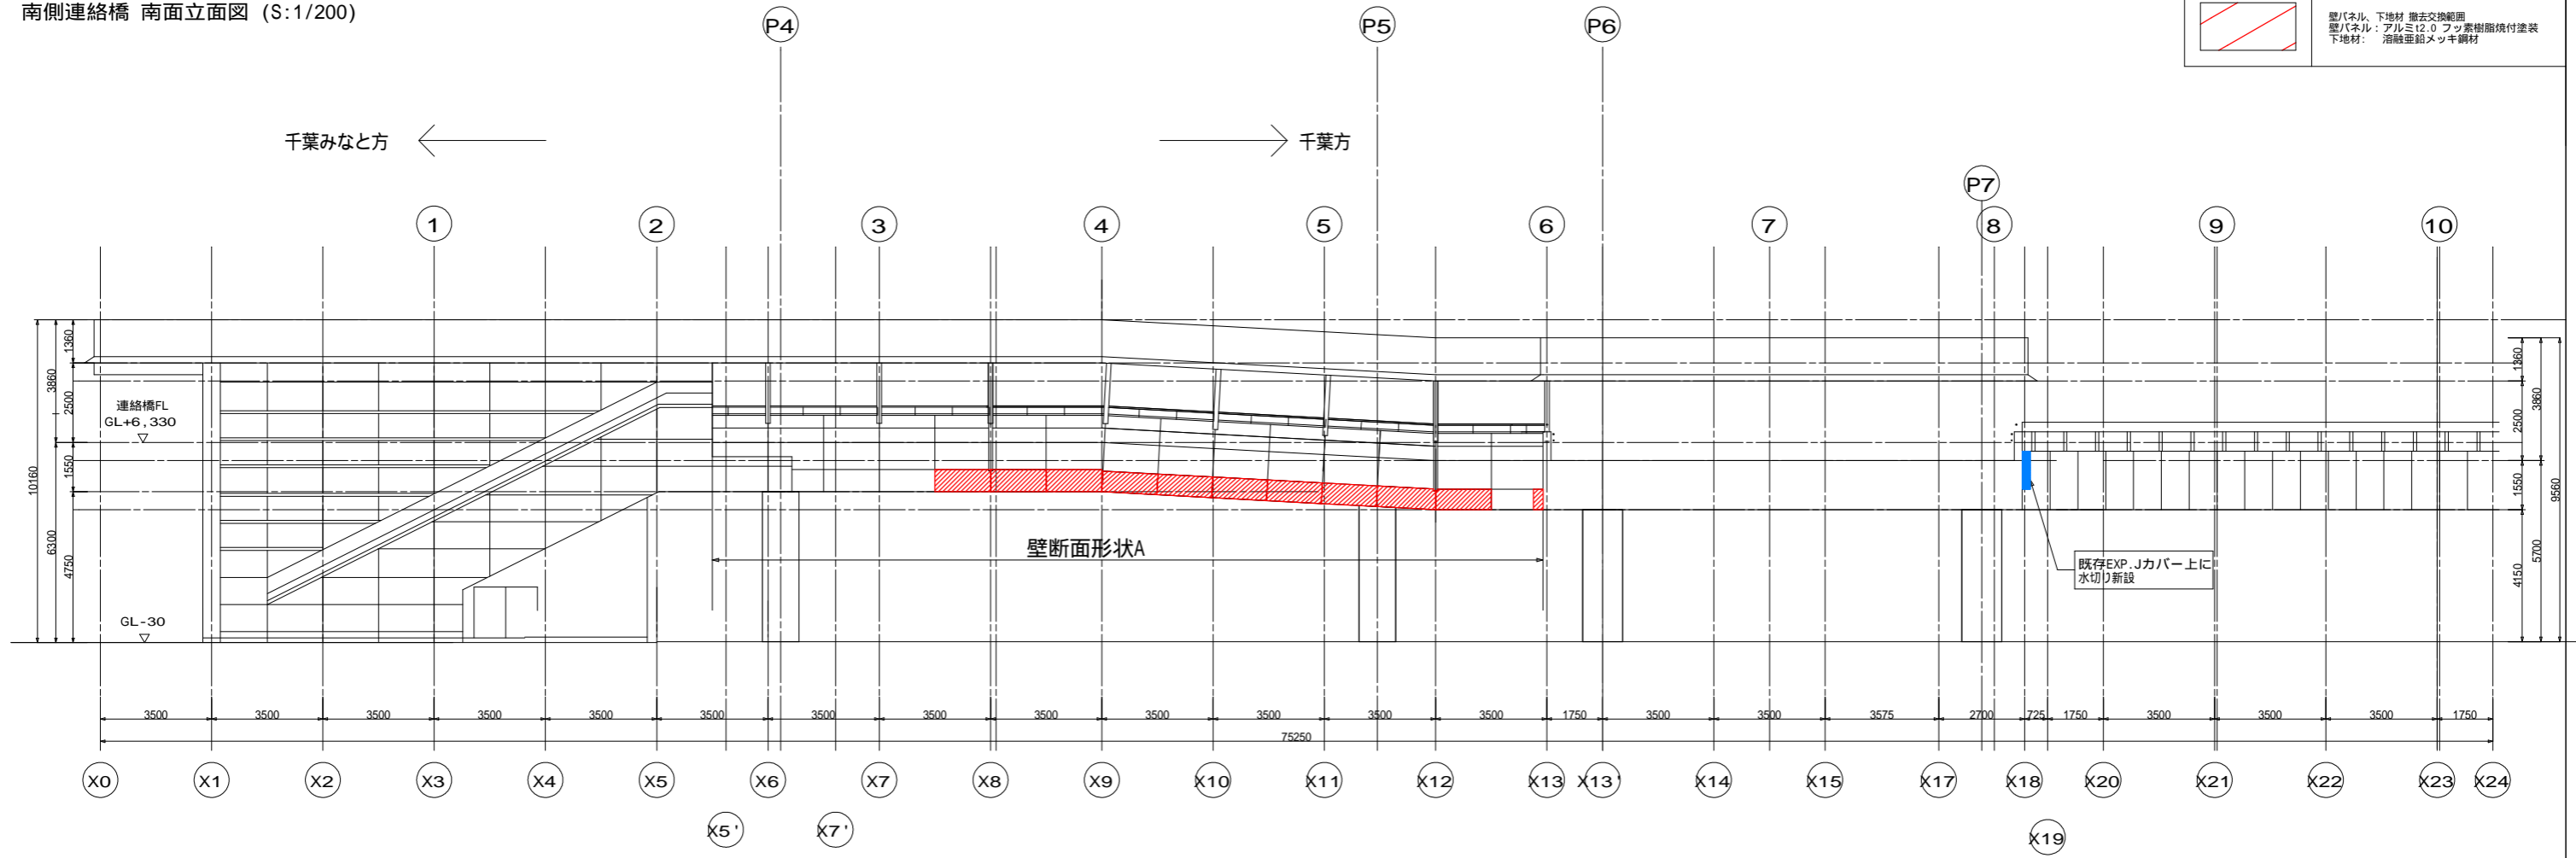
南側連絡橋 南面立面図 (S:1/200)

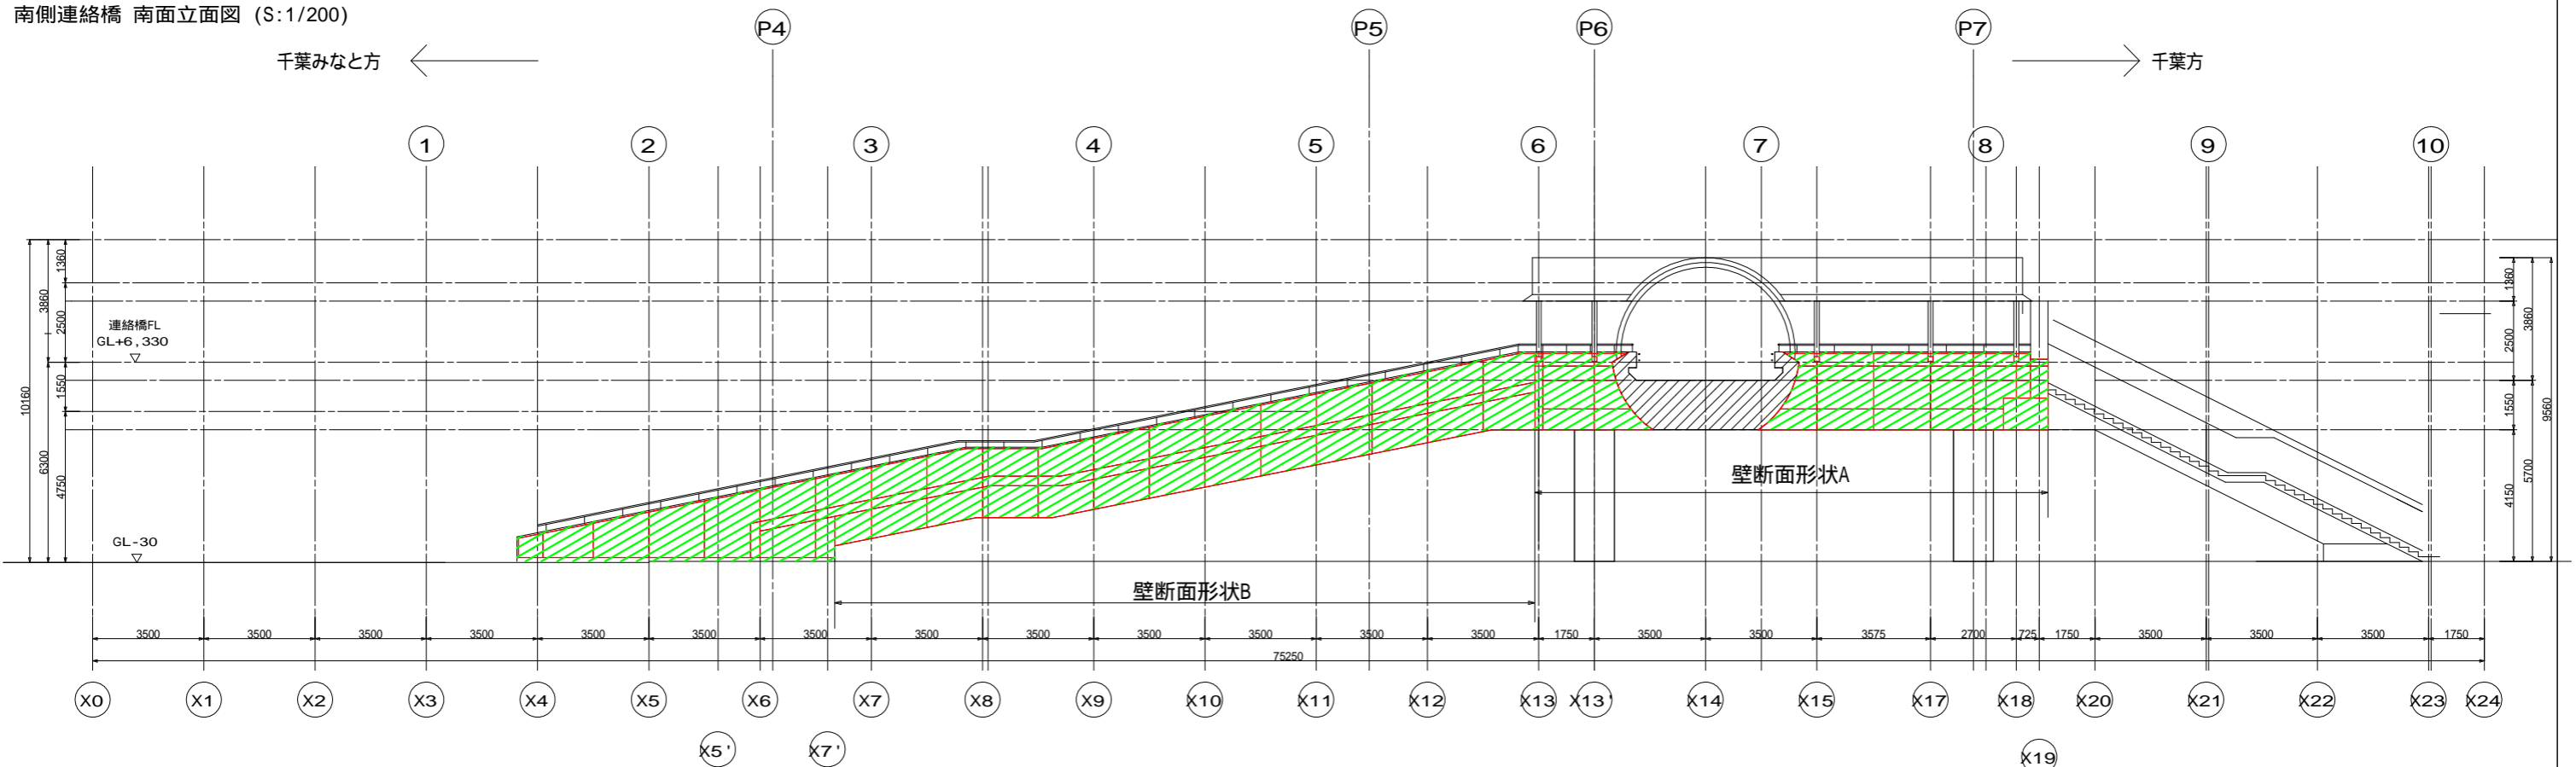


記 事	千葉都市モノレール株式会社	管理	照査	担当	工事名称	自由通路修繕工事	図面名称	市役所前駅 南自由通路 改修立面図1	日付	R4.03.1	巻数	1/200	ページ	4
					工事場所	市役所前駅 自由通路			縮尺	1/200				

南側連絡橋 南面立面図 (S:1/200)

凡例	
	壁パネル、下地材 撤去交換範囲
	壁パネル：アルミ12.0 フッ素樹脂焼付塗装
	下地材：溶融亜鉛メッキ鋼材



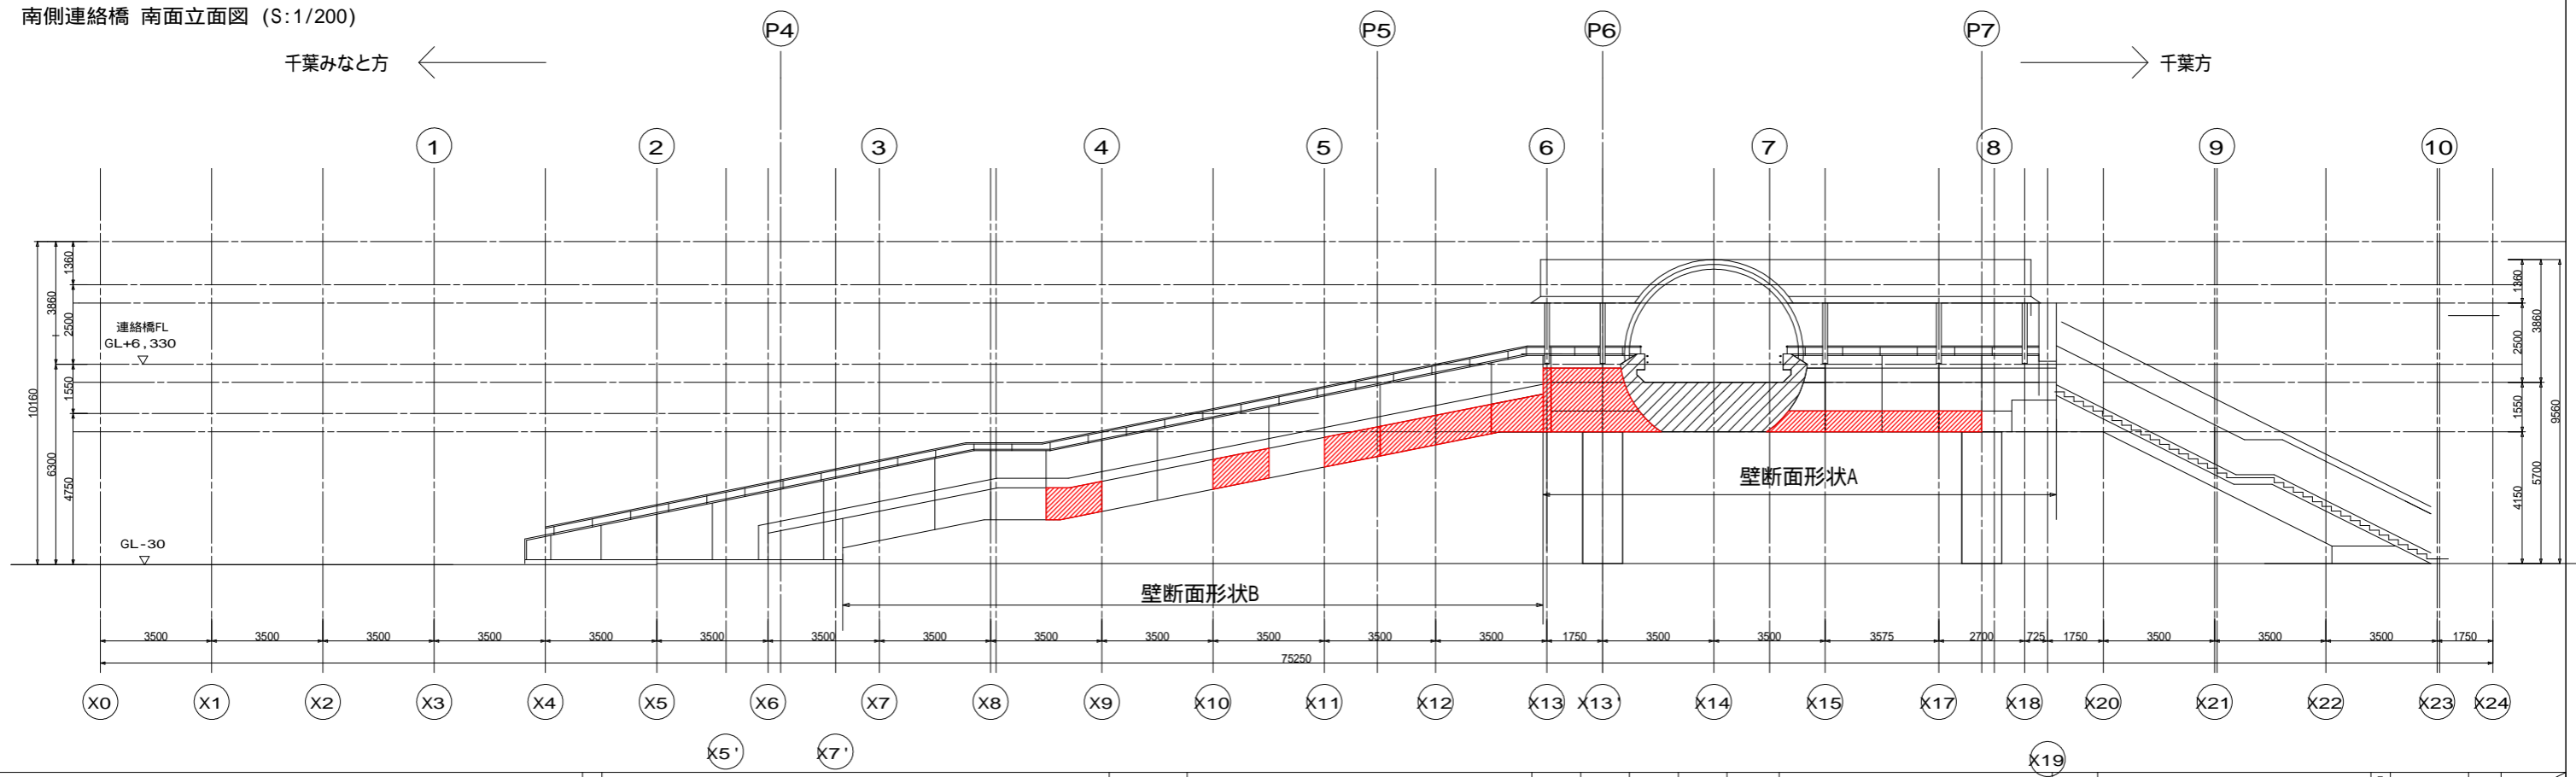


南側連絡橋 南面立面図 (S:1/200)




記 事	千葉都市モノレール株式会社	管理	照査	担当	工事名称	自由通路修繕工事	図面名称	市役所前駅 南自由通路 改修立面図2	日付	R4.03.1	巻数	5
					工事場所	市役所前駅 自由通路			縮尺	1/200	図面番号	

南側連絡橋 北面立面図 (S:1/200)

凡例	
	シーリング撤去、塗り替え シーリング、変成シリコン (2成分型) 笠木は天端、側面共シーリング撤去、 塗り替えの上ブリッジ工法とする。
	本工程対象 金属パネル範囲 工事範囲の金属パネルは、 弱溶剤型フッ素樹脂仕上げとする。

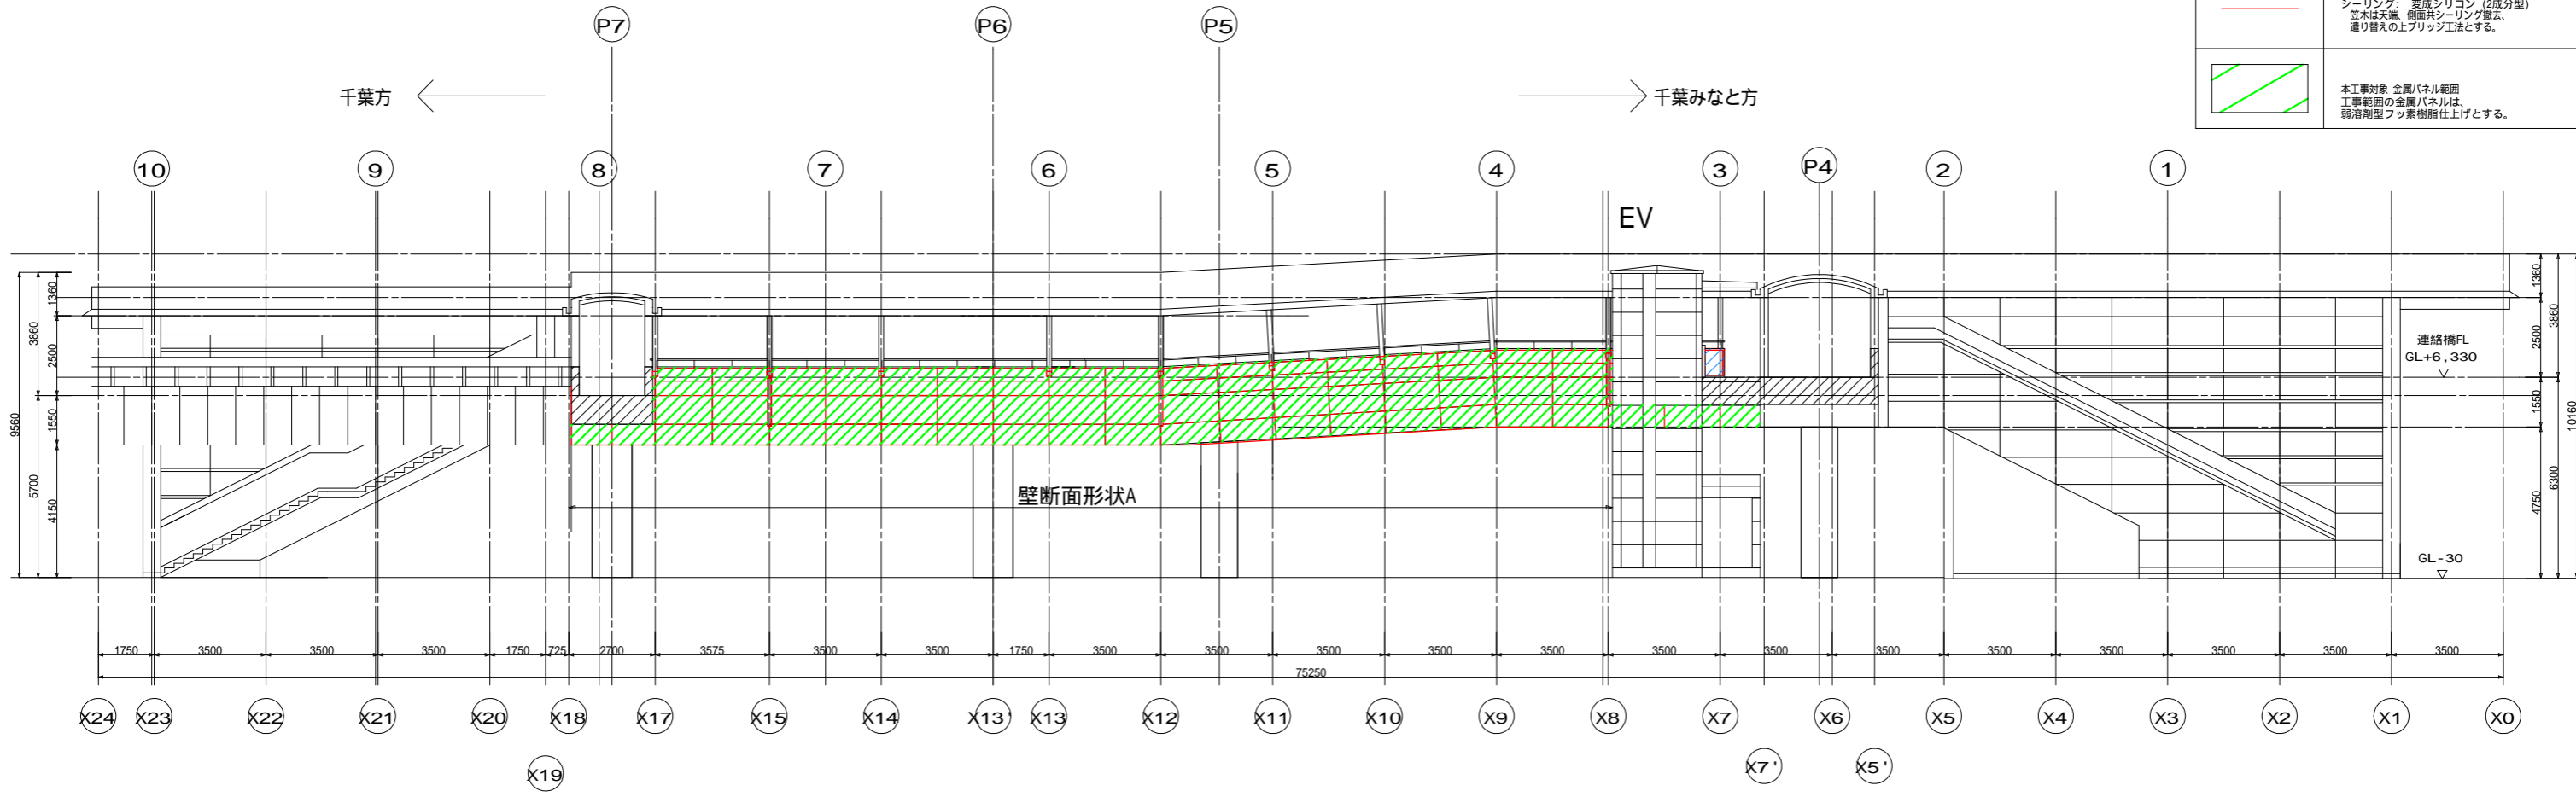


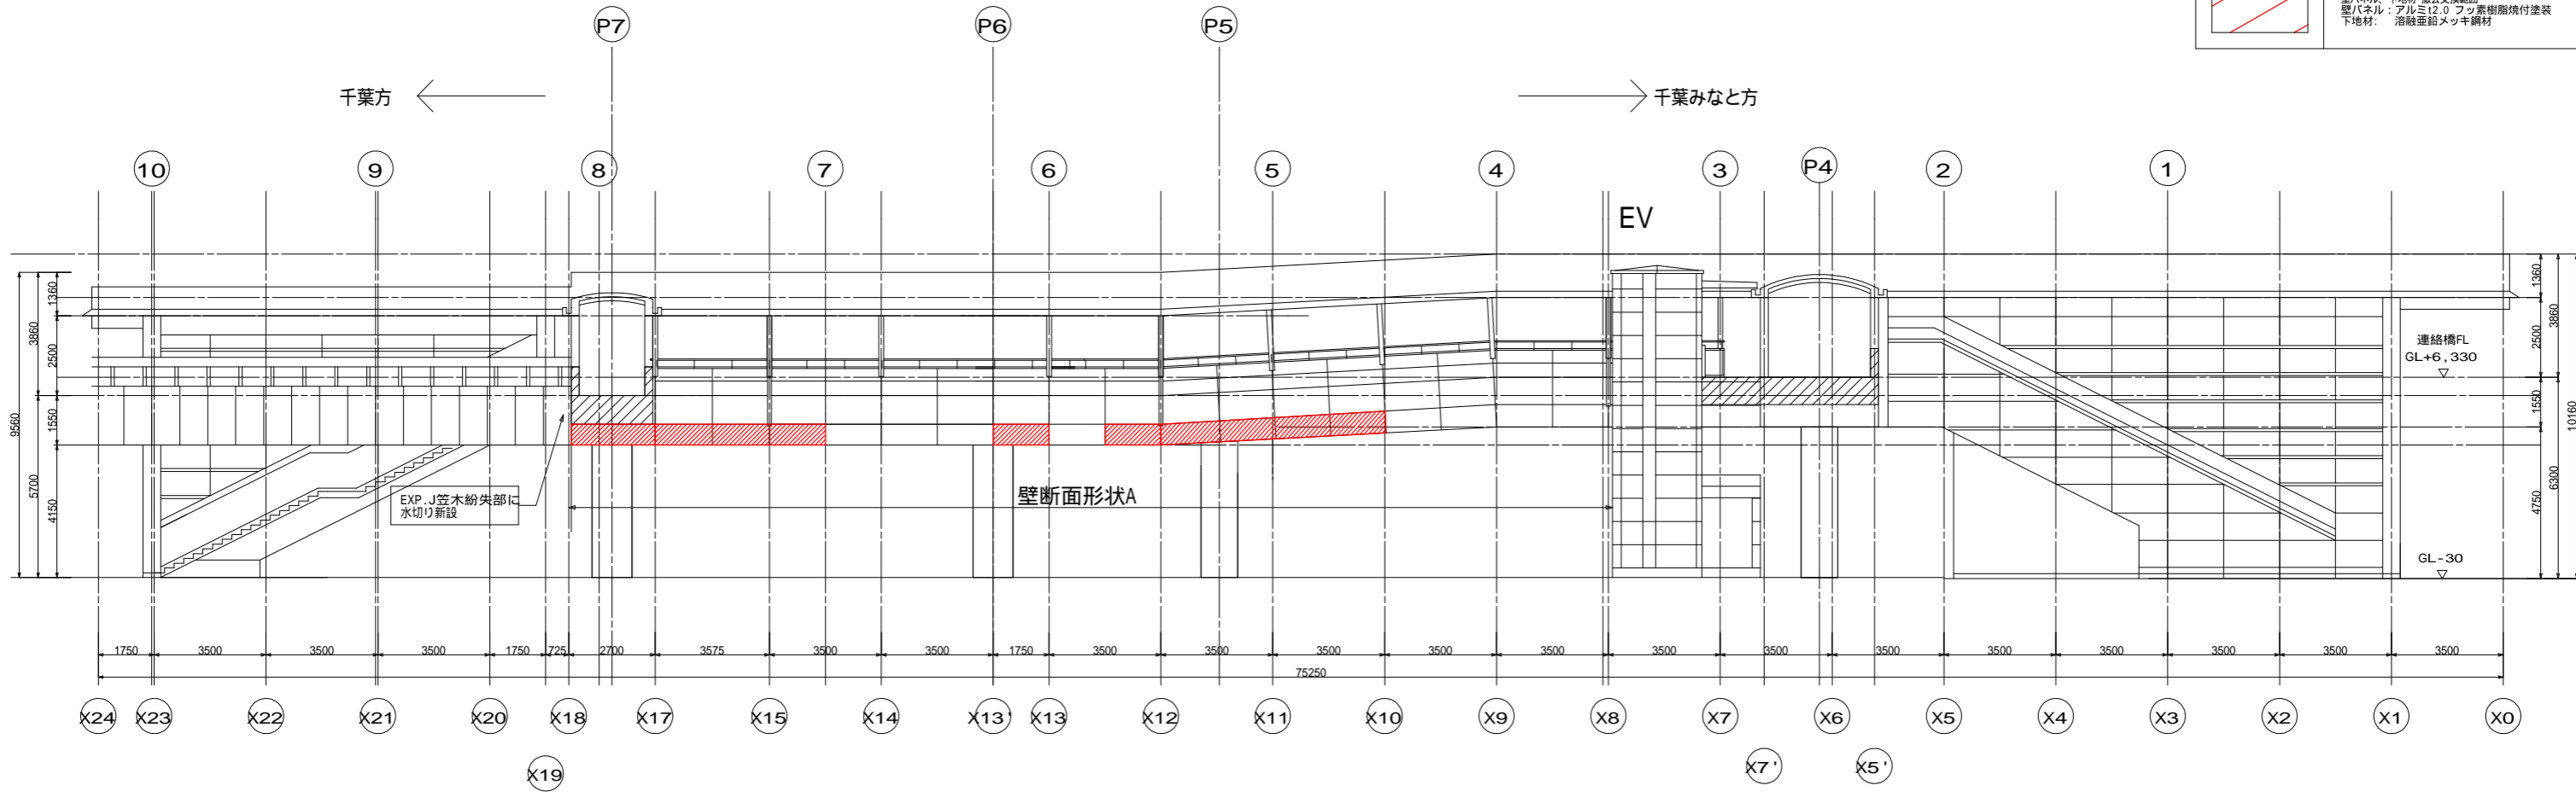
南側連絡橋 北面立面図 (S:1/200)

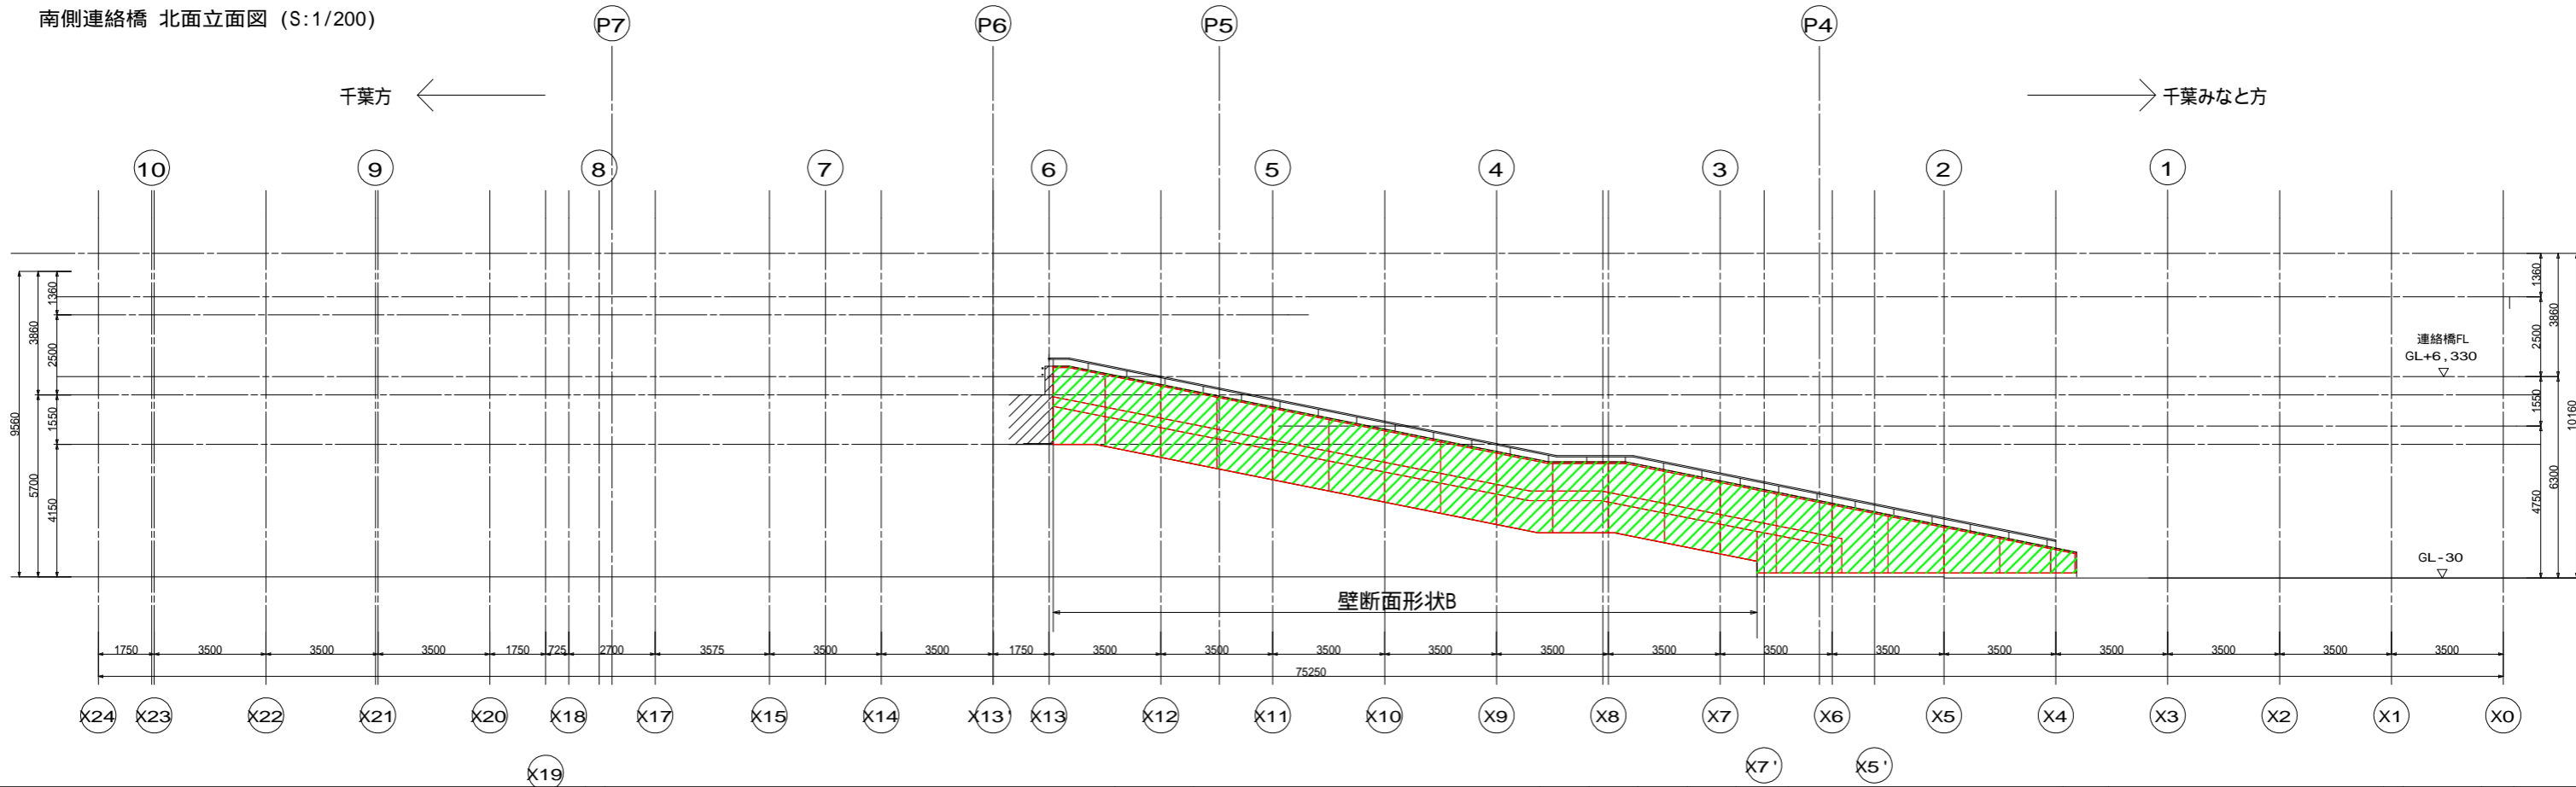


記 事	千葉都市モノレール株式会社				管理	照査	担当	工事名称	自由通路修繕工事	図面名称	市役所前駅 南自由通路 改修立面図3	日付	R4.03.1	巻数	1/200	図番	6
								工事場所	市役所前駅 自由通路			縮尺		図番			

南側連絡橋 北面立面図 (S:1/200)

凡例	
	壁パネル: 下地材 撤去交換範囲 壁パネル: アルミ12.0 フッ素樹脂焼付塗装 下地材: 溶融亜鉛メッキ鋼材




南側連絡橋 北面立面図 (S:1/200)

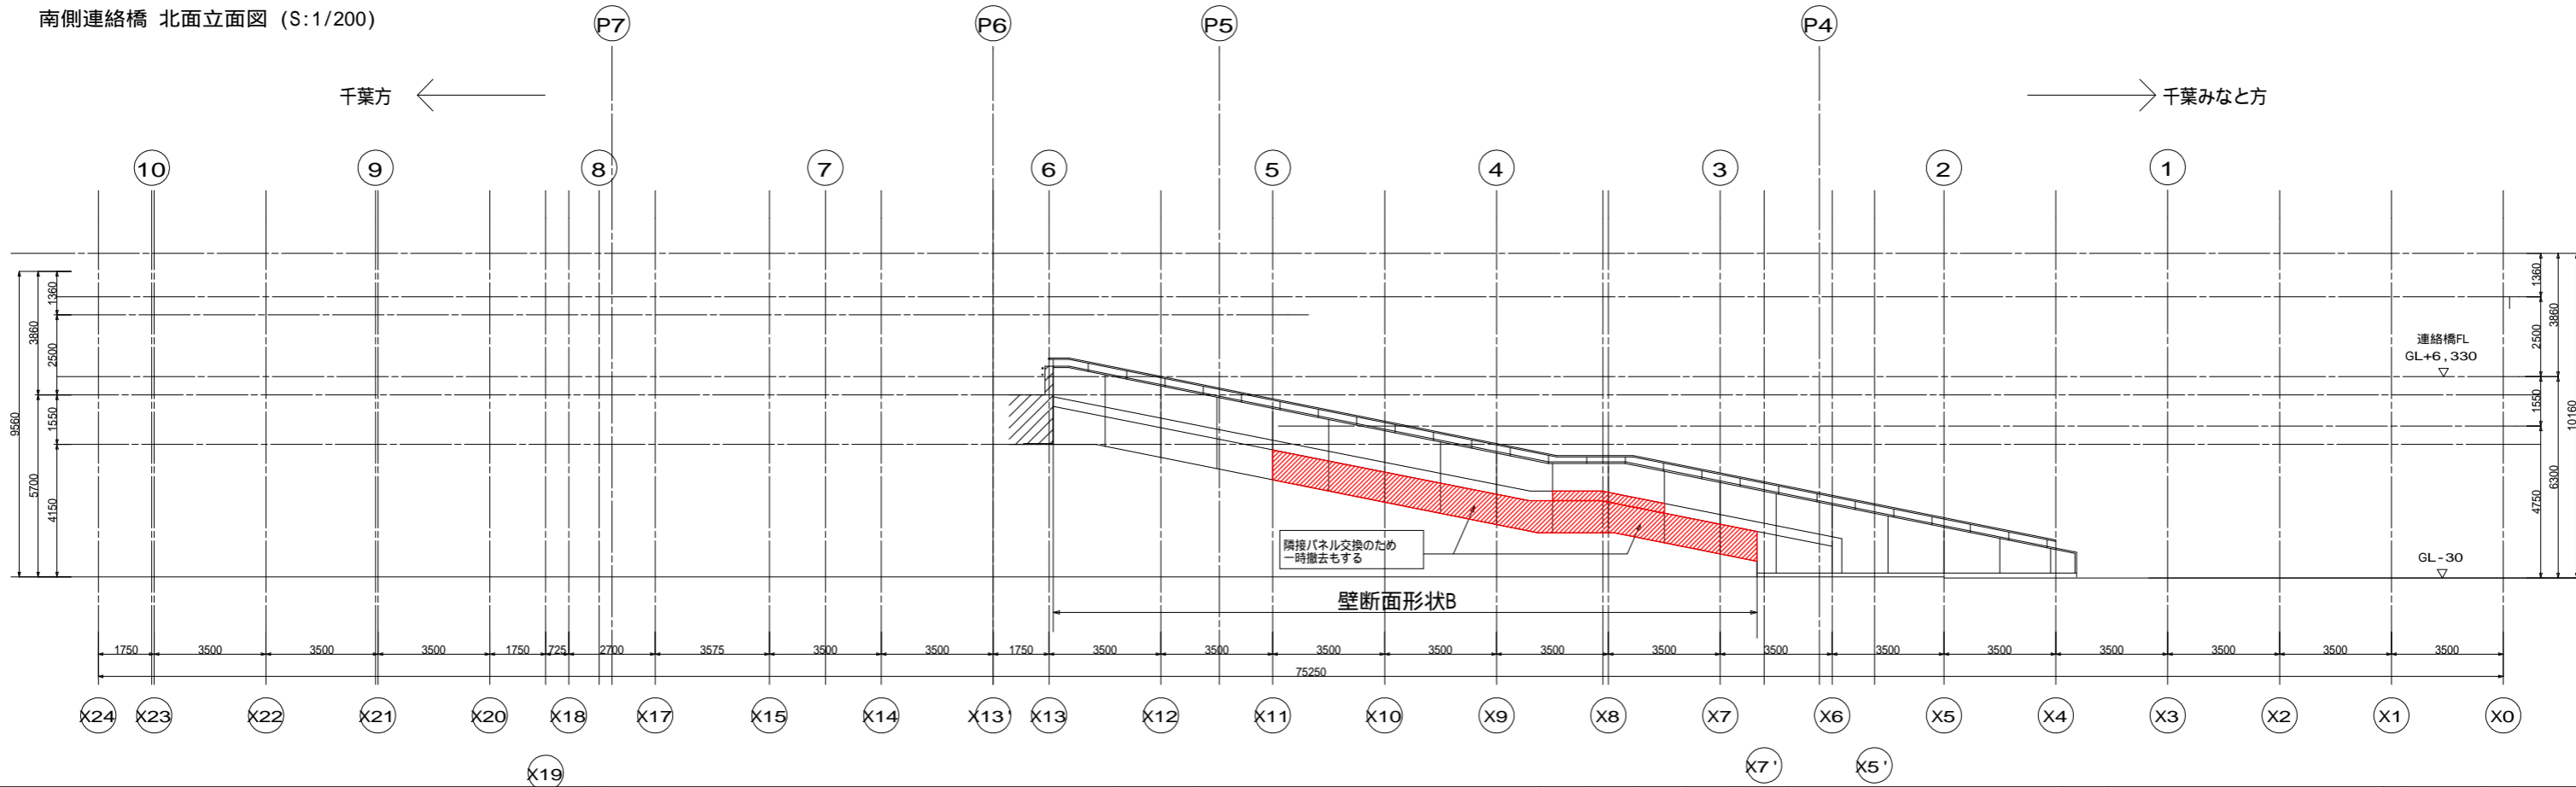

記 事	千葉都市モノレール株式会社				管理	照査	担当	工事名称	自由通路修繕工事	図面名称	市役所前駅 南自由通路 改修立面図4	日付	R4.03.1	巻数	1/7
								工事場所	市役所前駅 自由通路		縮尺	1/200	図面番号	7	




南自由通路 西立面図 (S:1/200)

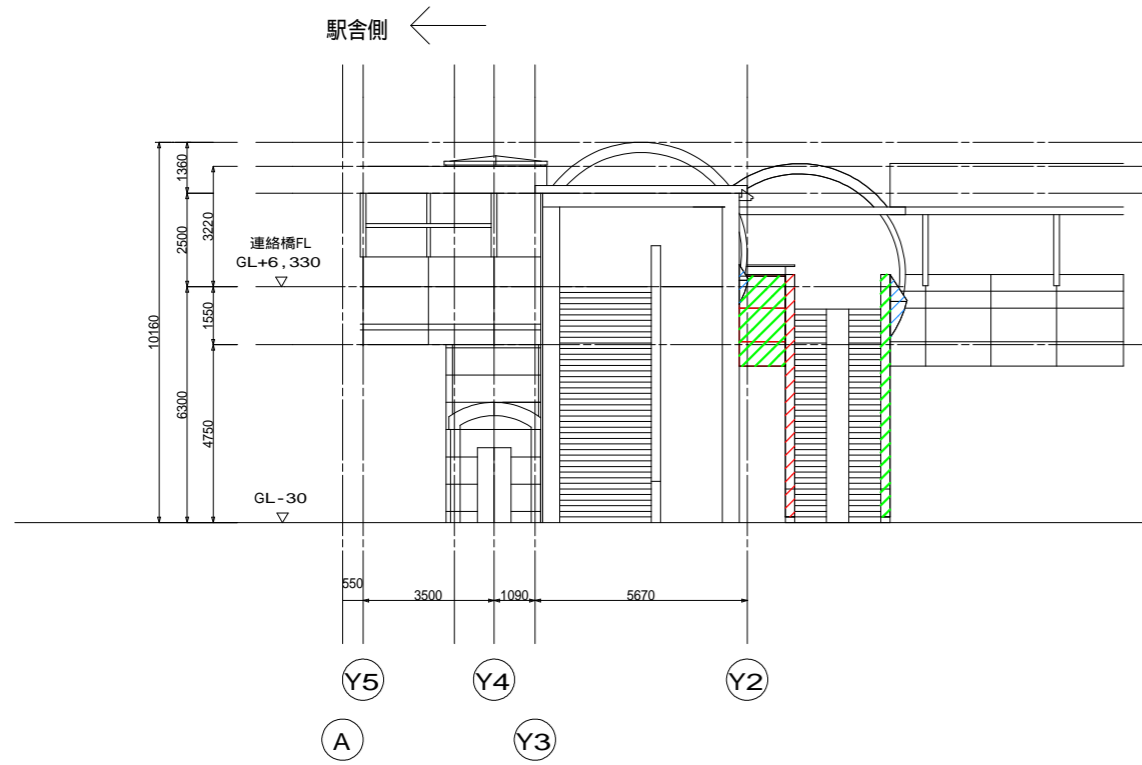

凡例	
	シーリング撤去、塗り替え シーリング：変成シリコン（2成分型） 立木は天端、側面共シーリング撤去、 塗り替えの上ブリッジ工法とする。
	本工事対象 金属パネル範囲 工事範囲の金属パネルは、 弱溶剤型フッ素樹脂仕上げとする。

南自由通路 西立面図 (S:1/200)

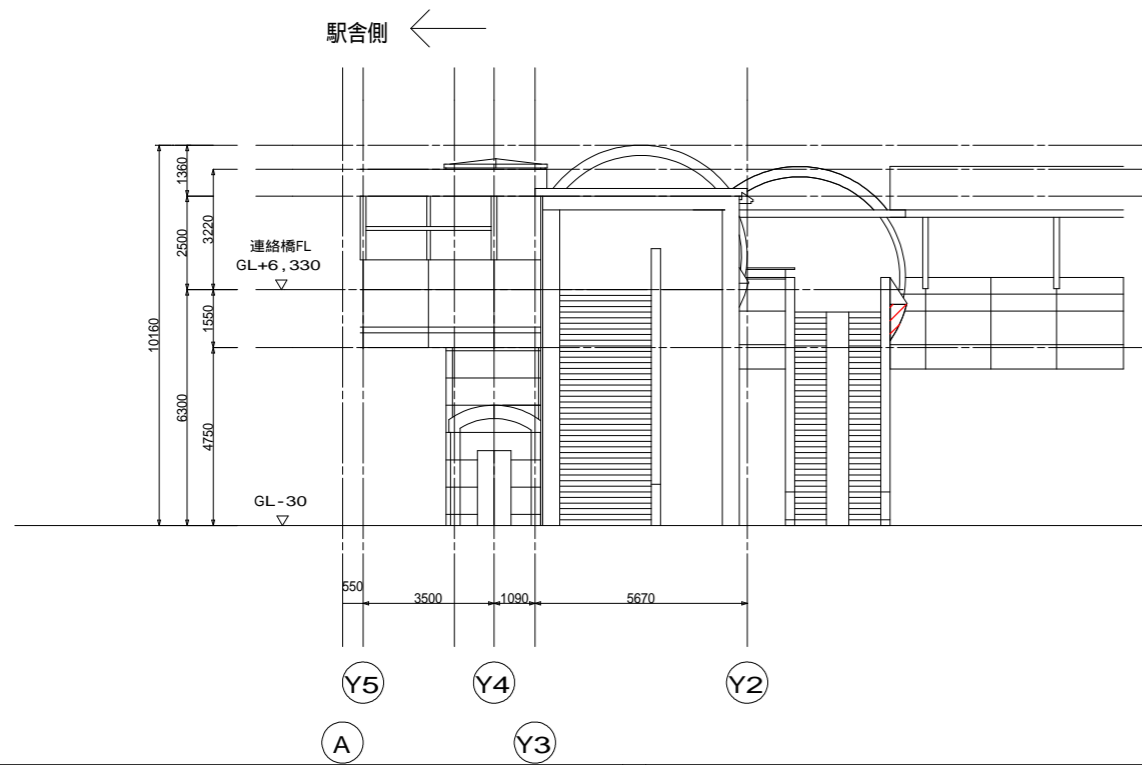





凡例	
	壁パネル、下地材 撤去交換範囲 壁パネル：アルミ2.0 フッ素樹脂焼付塗装 下地材：溶融亜鉛メッキ鋼材

記 事			千葉都市モノレール株式会社	管 理	照 査	担 当	工事名称	自由通路修繕工事	図面名称	市役所前駅 南北自由通路 改修立面図(西面)	日付	R4.03.1	巻 号	8
							工事場所	市役所前駅 自由通路			縮 尺	1/200	図 番 号	


東側連絡橋 東立面図 (S:1/200)


東側連絡橋 西立面図 (S:1/200)

凡例	
	シーリング撤去、塗り替え シーリング: 変成シリコン (2成分型) 立木は天端、側面共シーリング撤去、 塗り替えの上ブリッジ工法とする。
	本工程対象 金属パネル範囲 工事範囲の金属パネルは、 弱溶剤型フッ素樹脂仕上げとする。

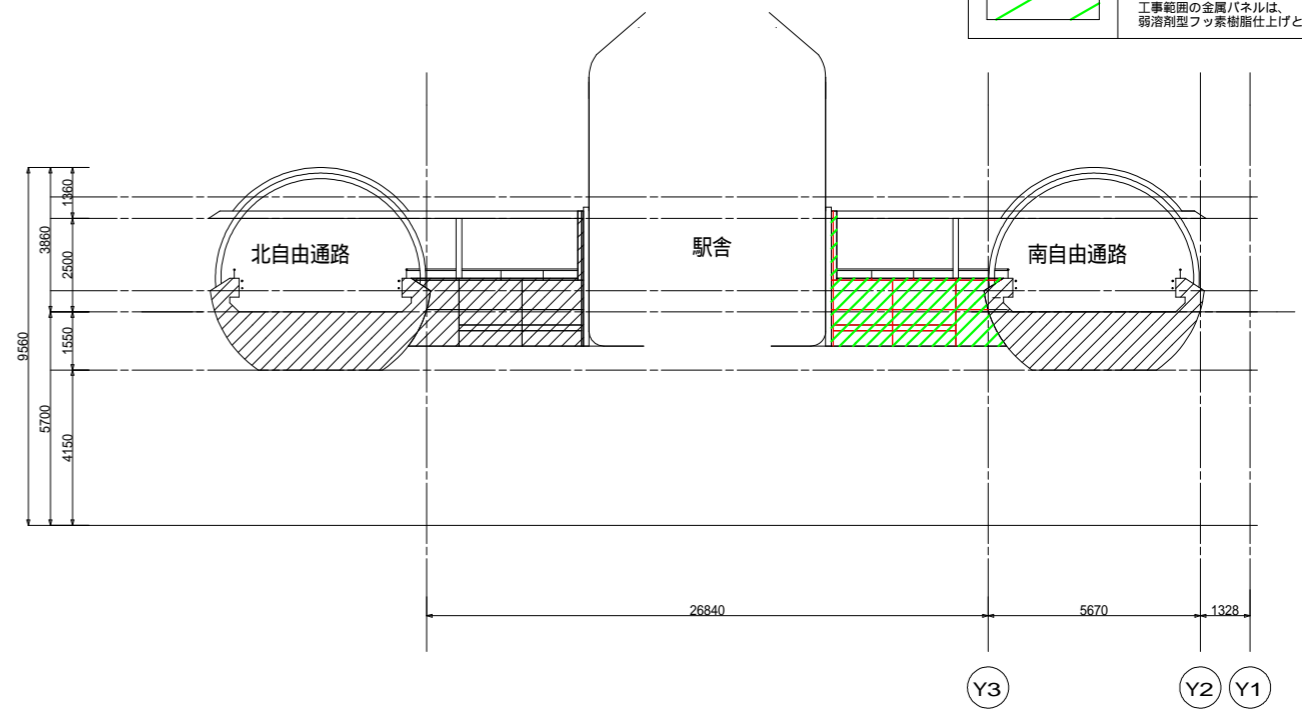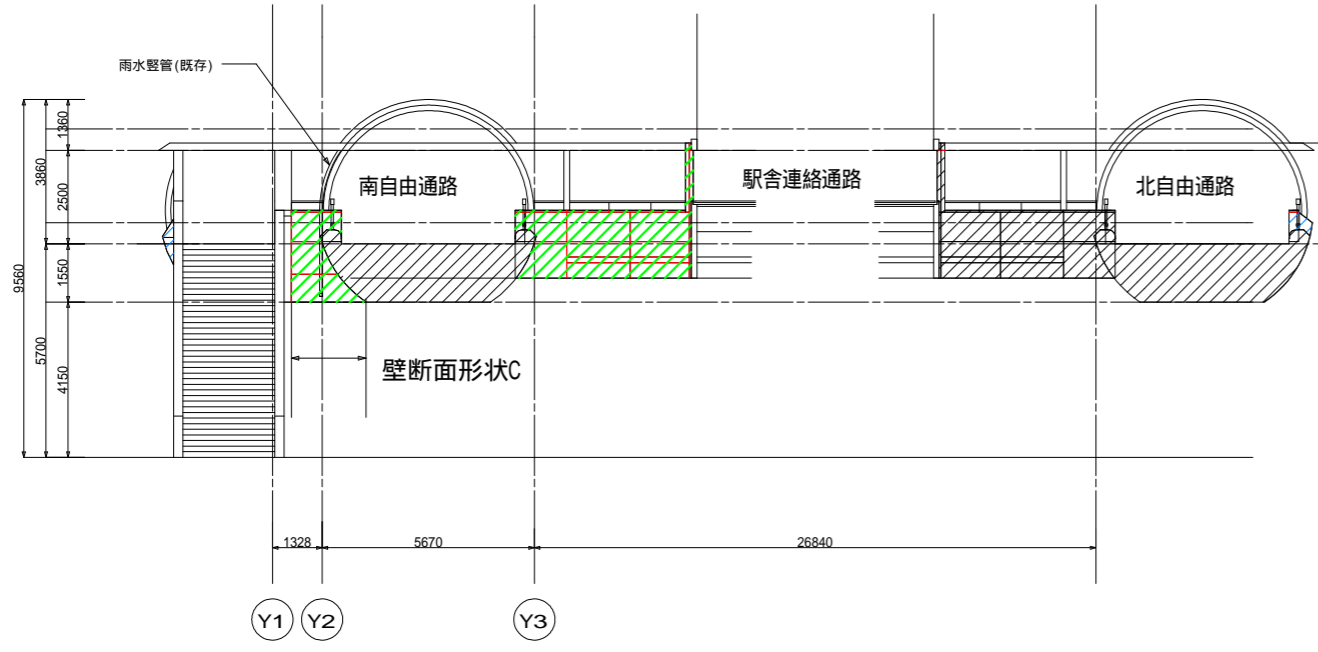


東側連絡橋 東立面図 (S:1/200)

凡例	
	壁パネル: 下地材 撤去交換範囲 壁パネル: アルミt2.0 フッ素樹脂焼付塗装 下地材: 溶融亜鉛メッキ鋼材

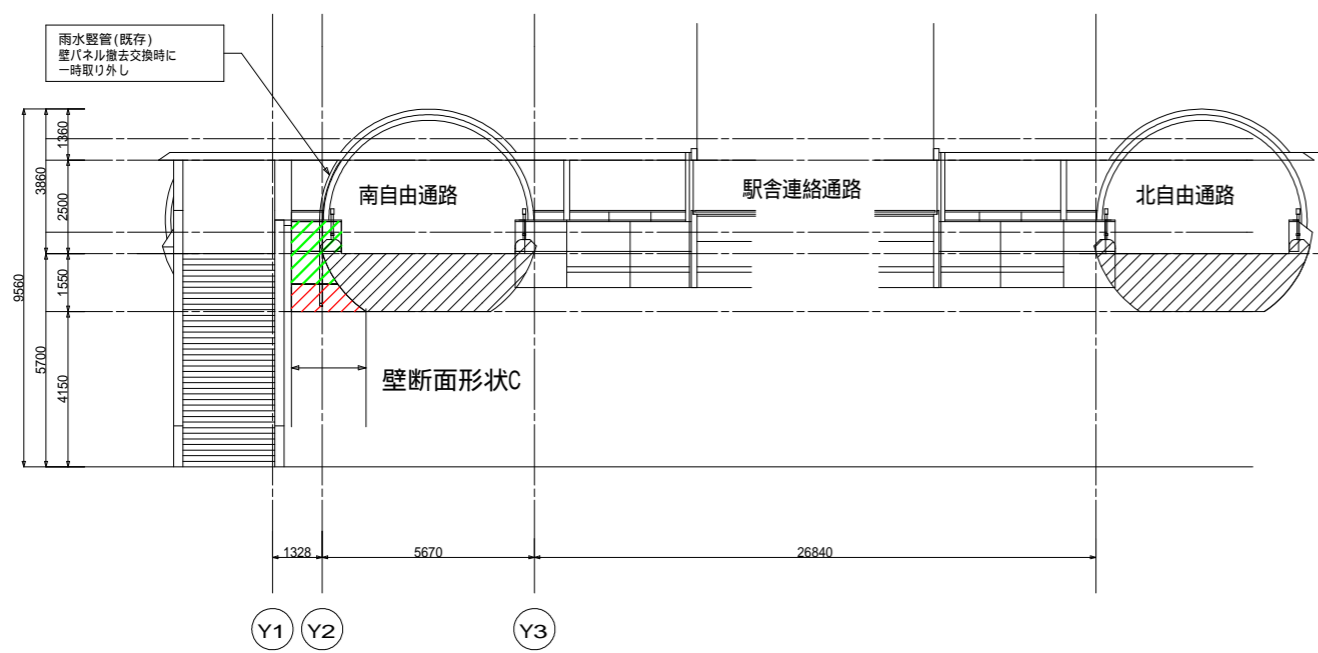

記 事	千葉都市モノレール株式会社	管理	照査	担当	工事名称	自由通路修繕工事	図面名称	市役所前駅 東側連絡通路 立面図	日付	R4.03.1	巻 号	9
					工事場所	市役所前駅 自由通路			縮尺	1/200	図 番 号	


南側連絡橋 北面立面図1 (S:1/200)

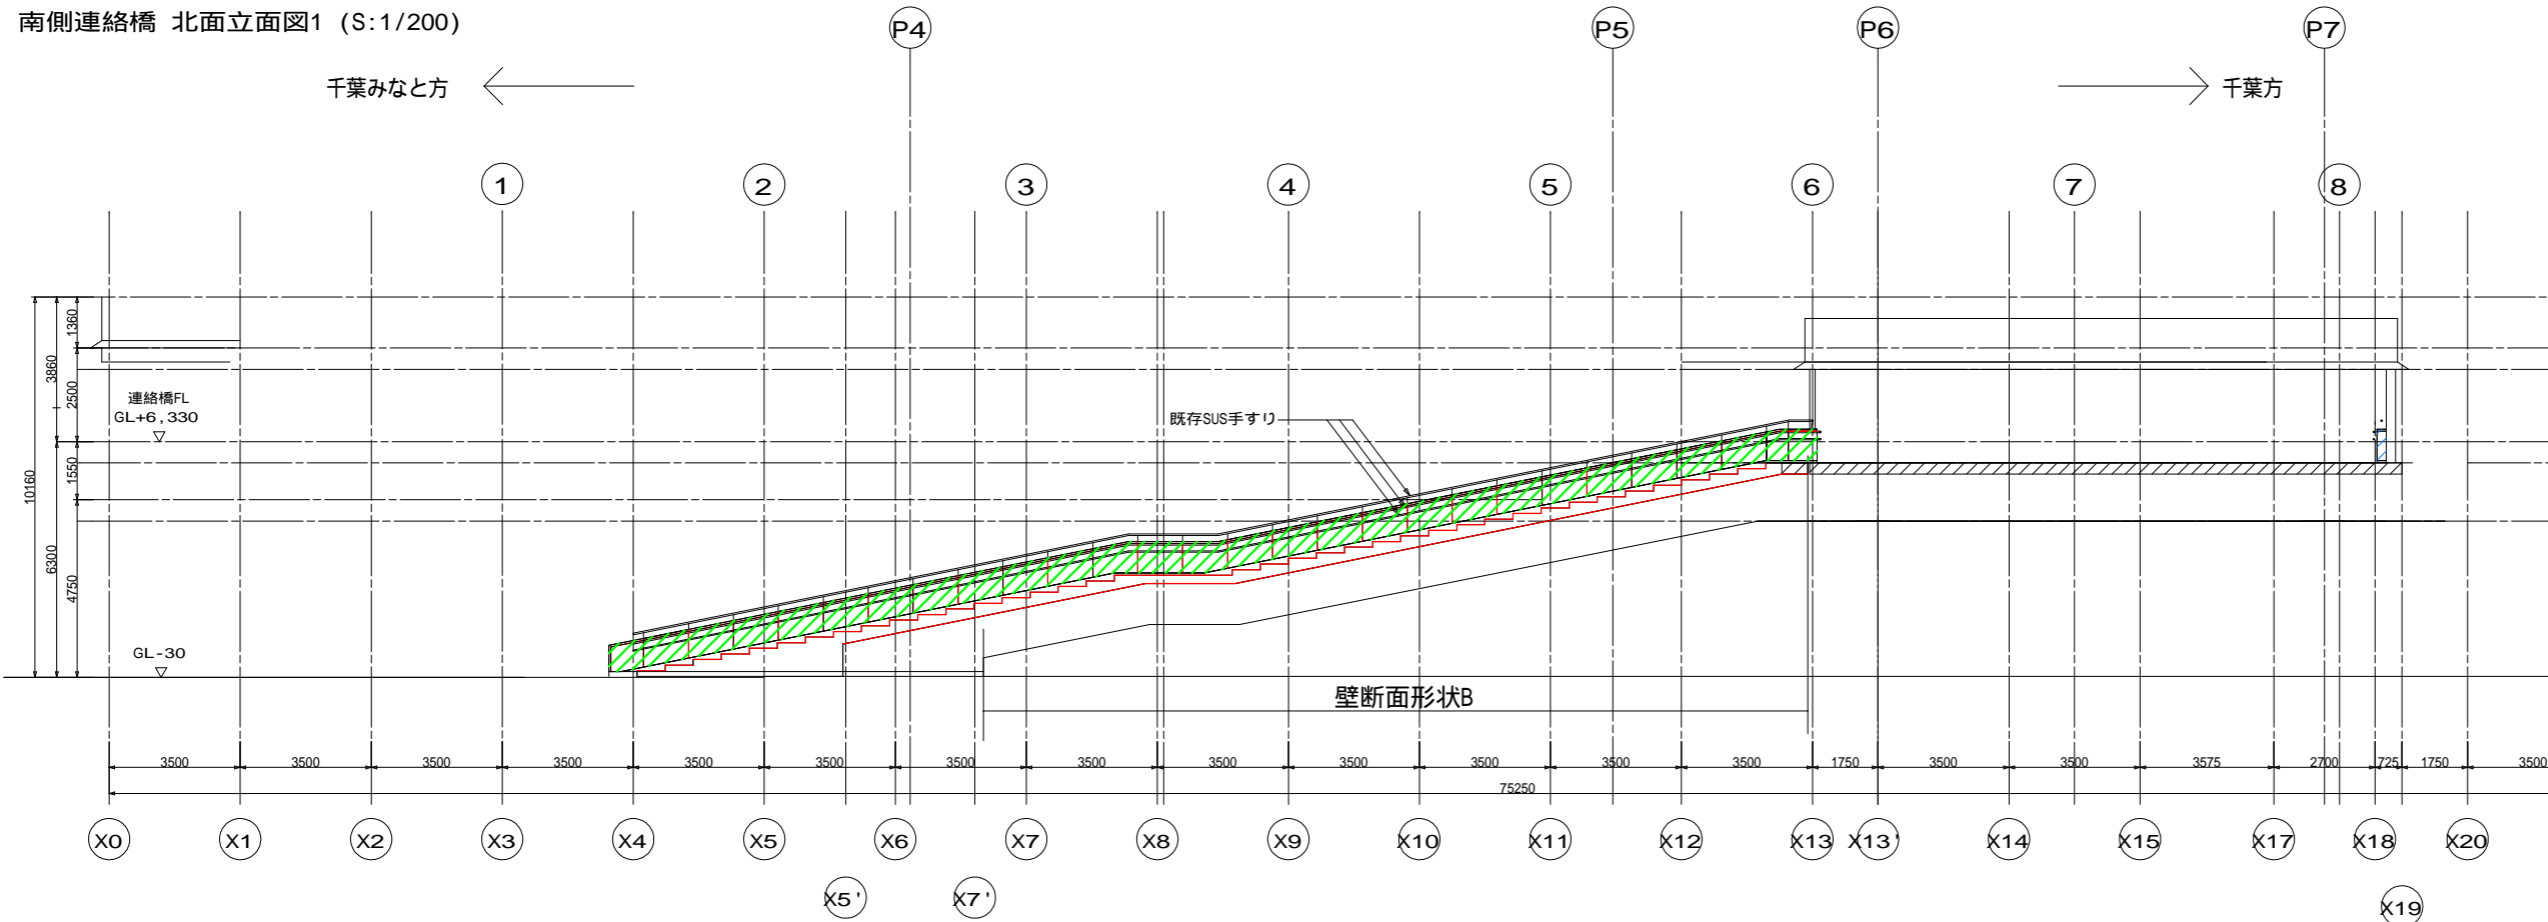

凡例	
	シーリング撤去、塗り替え シーリング: 変成シリコン (2成分型) 立木は天端、側面共シーリング撤去、 塗り替えの上ブリッジ工法とする。
	本工事対象 金属パネル範囲 工事範囲の金属パネルは、 弱溶剤型フッ素樹脂仕上げとする。


凡例	
	シーリング撤去、塗り替え シーリング: 変成シリコン (2成分型) 立木は天端、側面共シーリング撤去、 塗り替えの上ブリッジ工法とする。
	本工事対象 金属パネル範囲 工事範囲の金属パネルは、 弱溶剤型フッ素樹脂仕上げとする。

南側連絡橋 北面立面図2 (S:1/200)

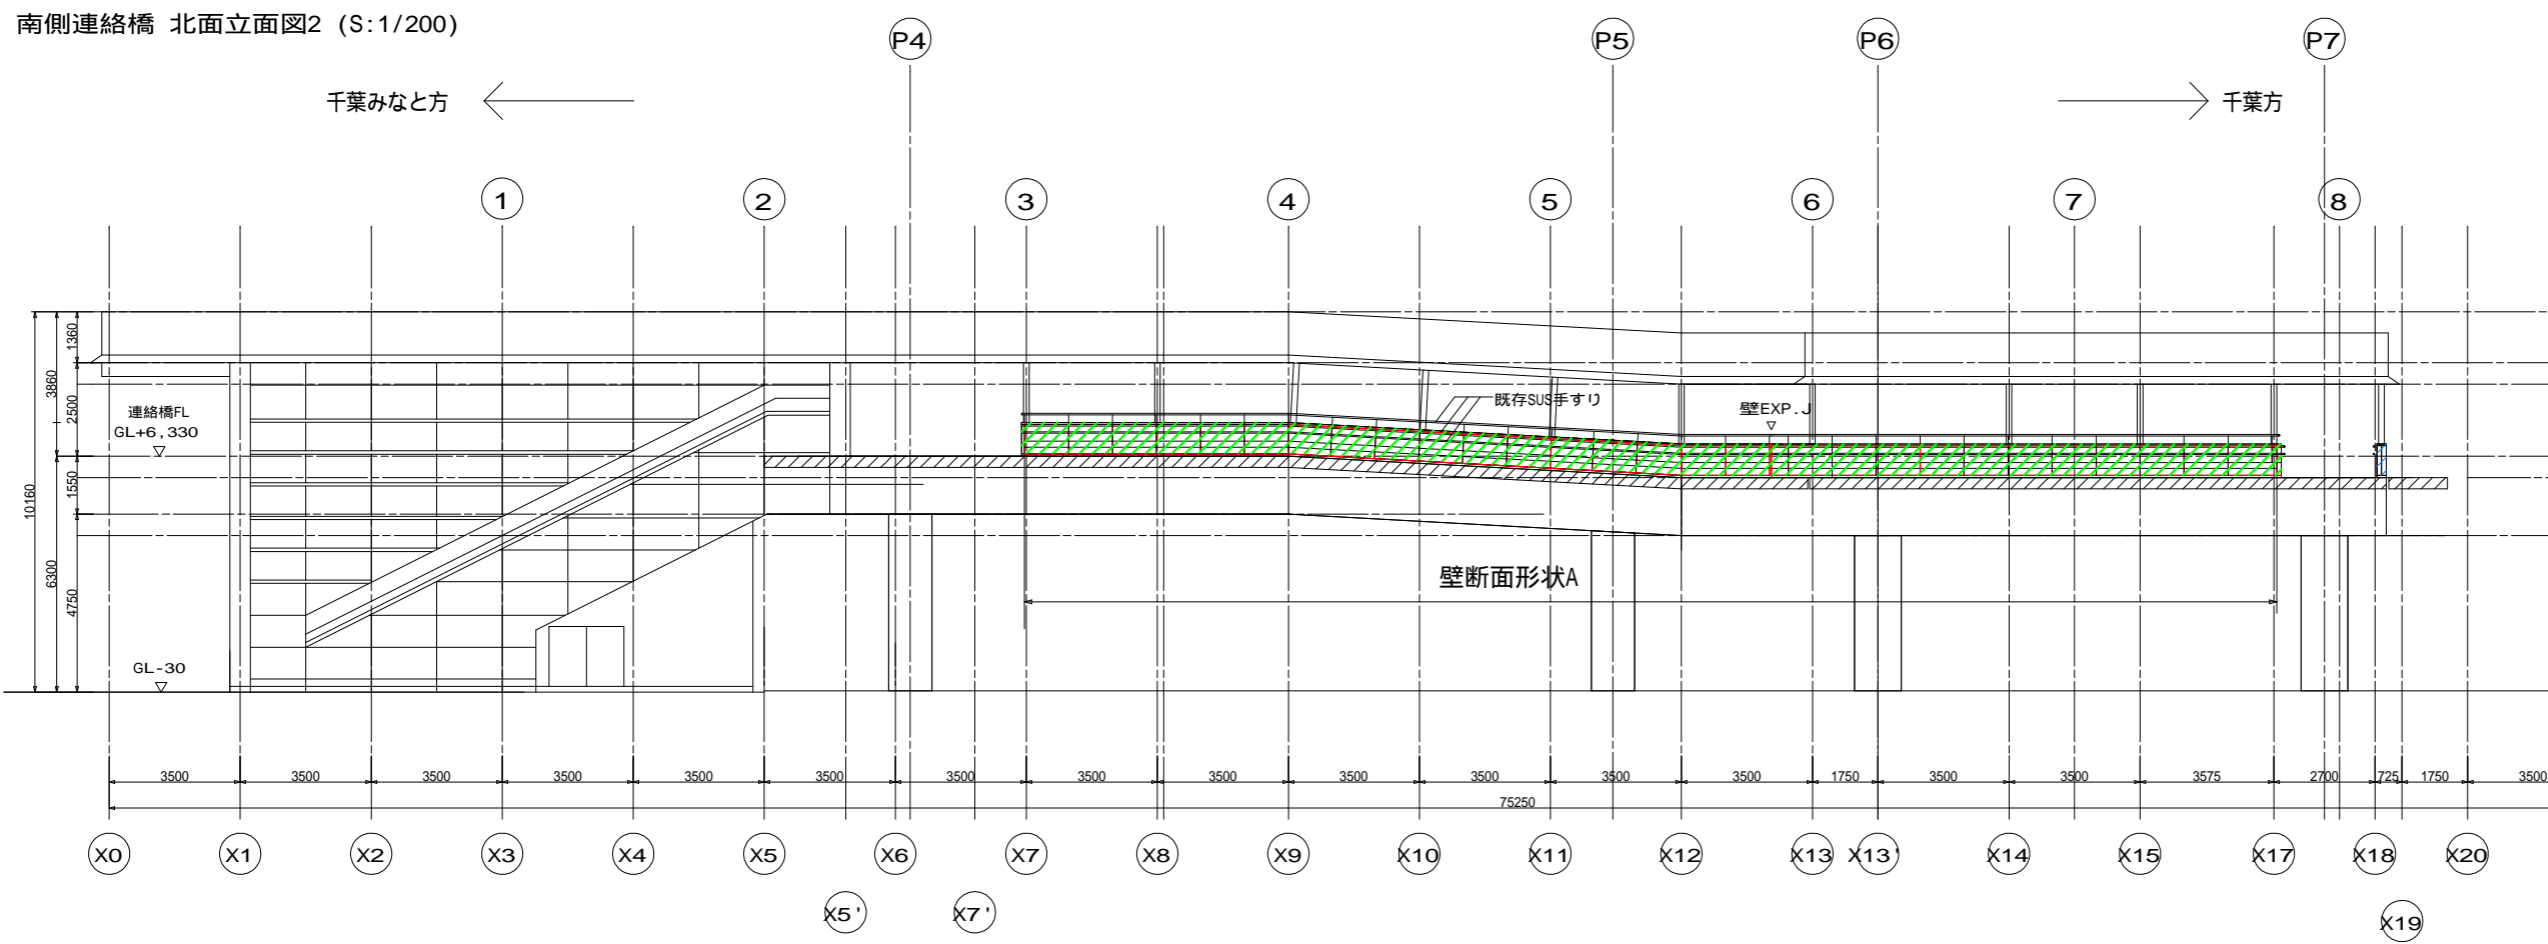


凡例	
	シーリング撤去、塗り替え シーリング: 変成シリコン (2成分型) 立木は天端、側面共シーリング撤去、 塗り替えの上ブリッジ工法とする。
	本工事対象 金属パネル範囲 工事範囲の金属パネルは、 弱溶剤型フッ素樹脂仕上げとする。

南側連絡橋 南面立面図1 (S:1/200)

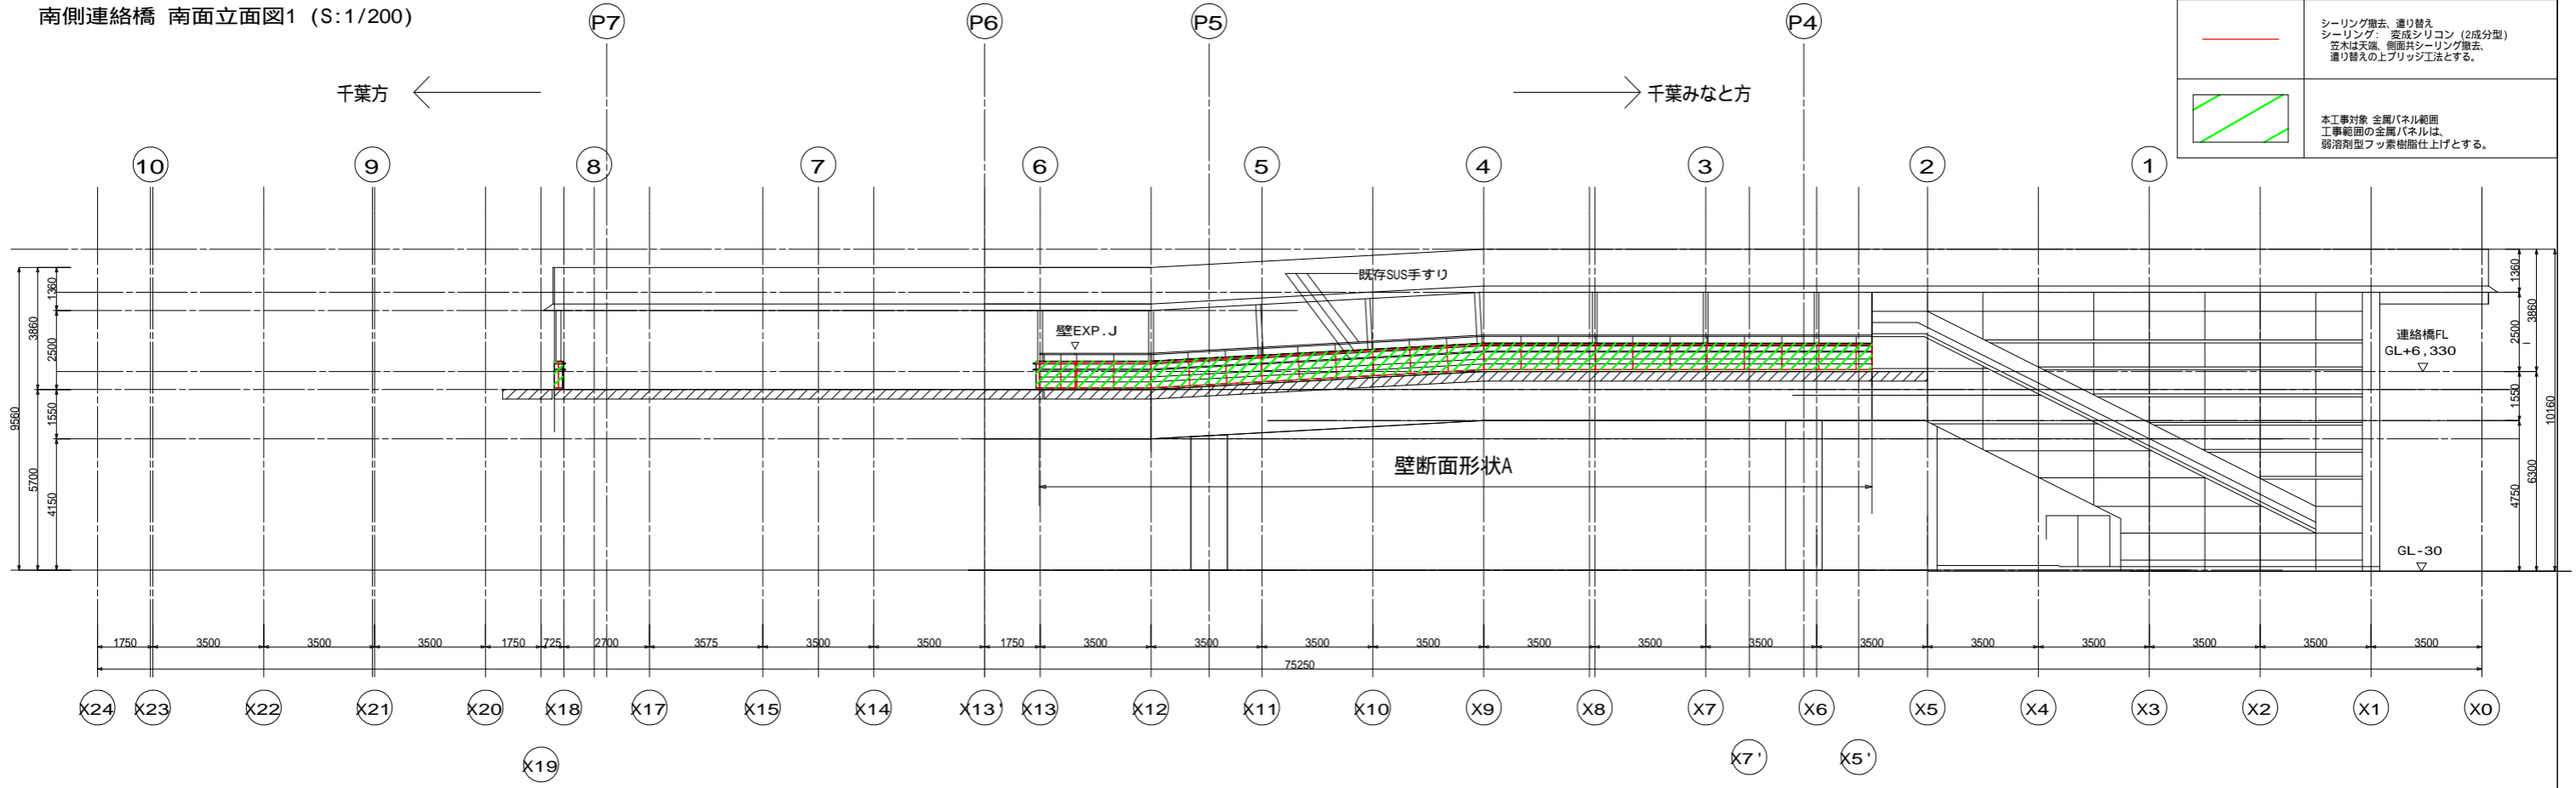

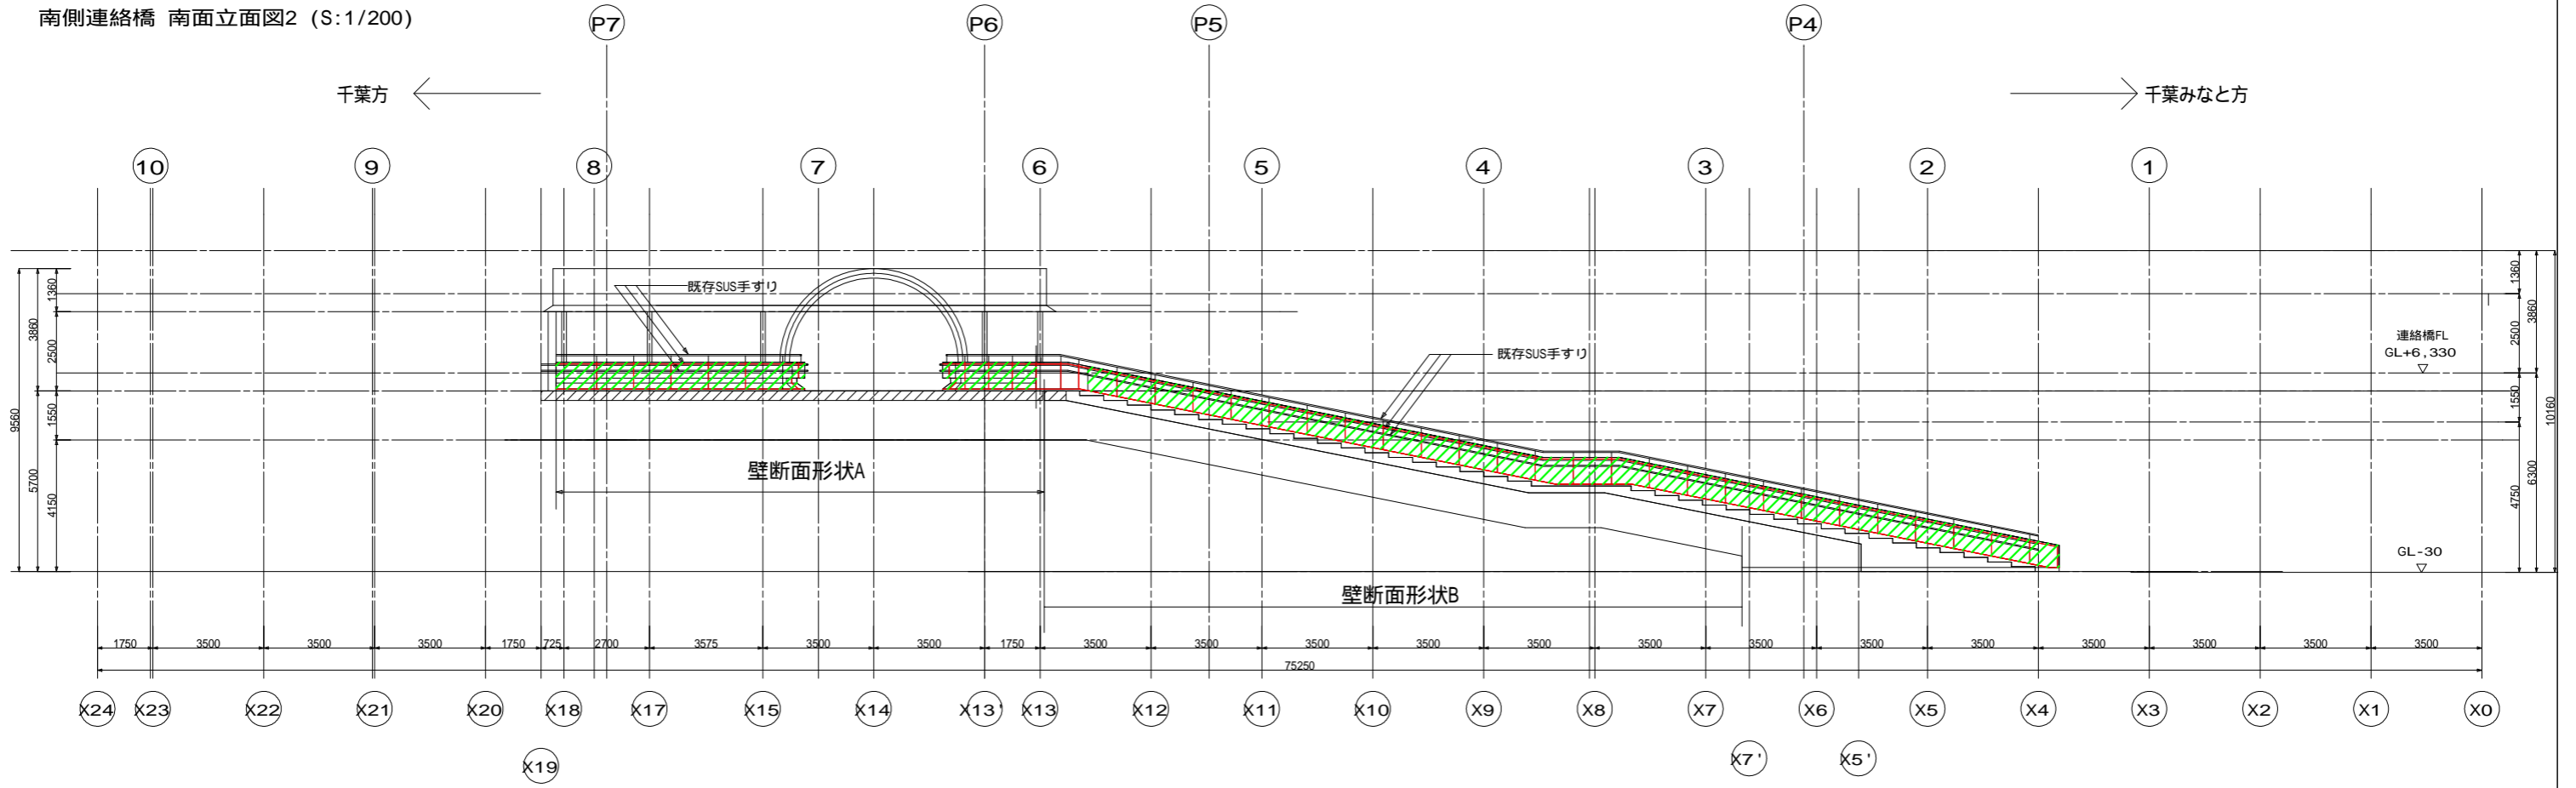



南側連絡橋 南面立面図2 (S:1/200)



南北側連絡橋 東連絡部東展開図 (S:1/200)


南北側連絡橋 東連絡部西展開図 (S:1/200)

凡 例	
	シーリング撤去、通り替え シーリング：変成シリコン（2成分型） 立木は天端、側面共シーリング撤去、 通り替えの上ブリッジ工法とする。
	本工程対象 金属パネル範囲 工事範囲の金属パネルは、 弱溶剤型フッ素樹脂仕上げとする。

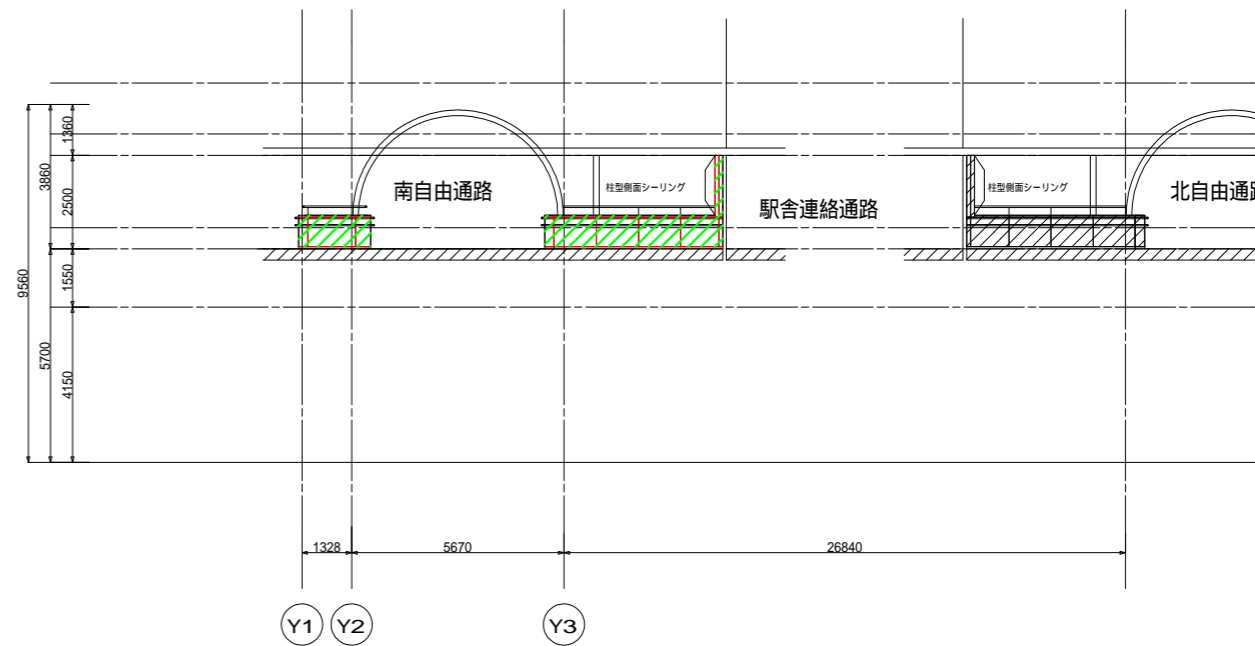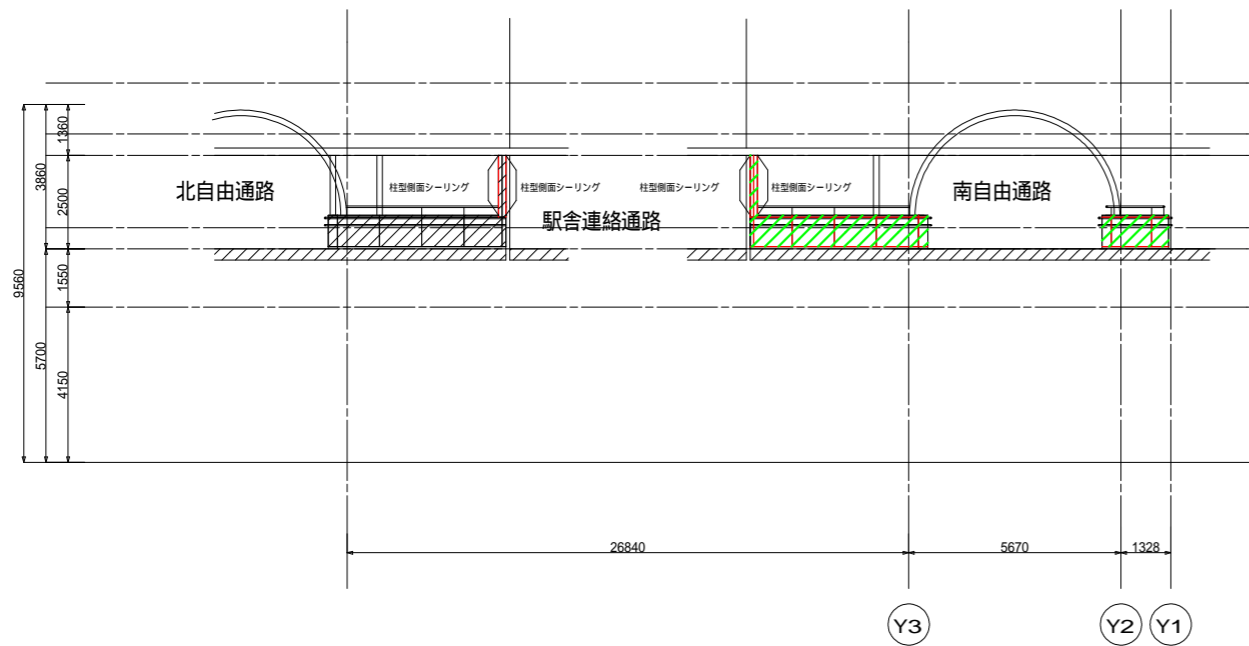


記 事	千葉都市モノレール株式会社	管理	照査	担当	工事名称	自由通路修繕工事	図面名称	市役所前駅 東連絡通路 展開図	日付	R4.03.1	巻数	12
					工事箇所	市役所前駅 自由通路			縮尺	1/200	図番	


壁断面形状A 詳細図 (S:1/30)

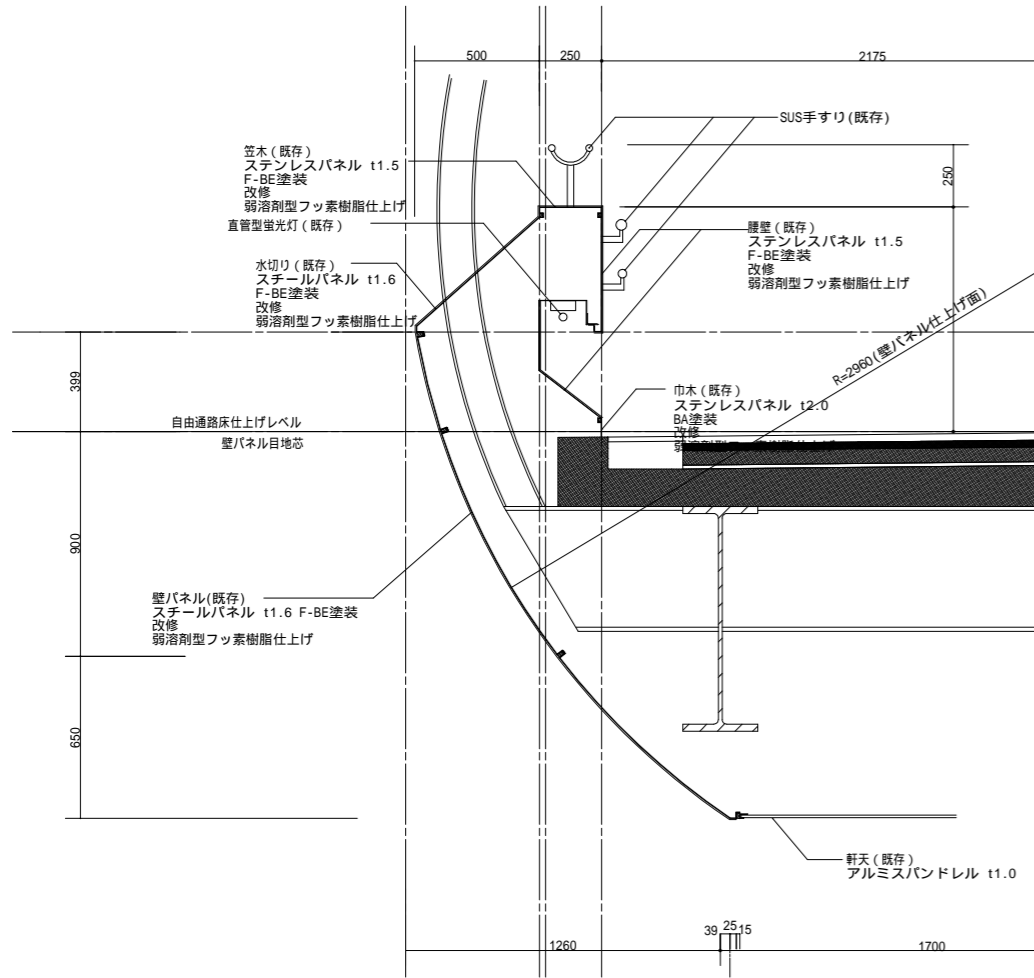


壁断面形状B 詳細図 (S:1/30)

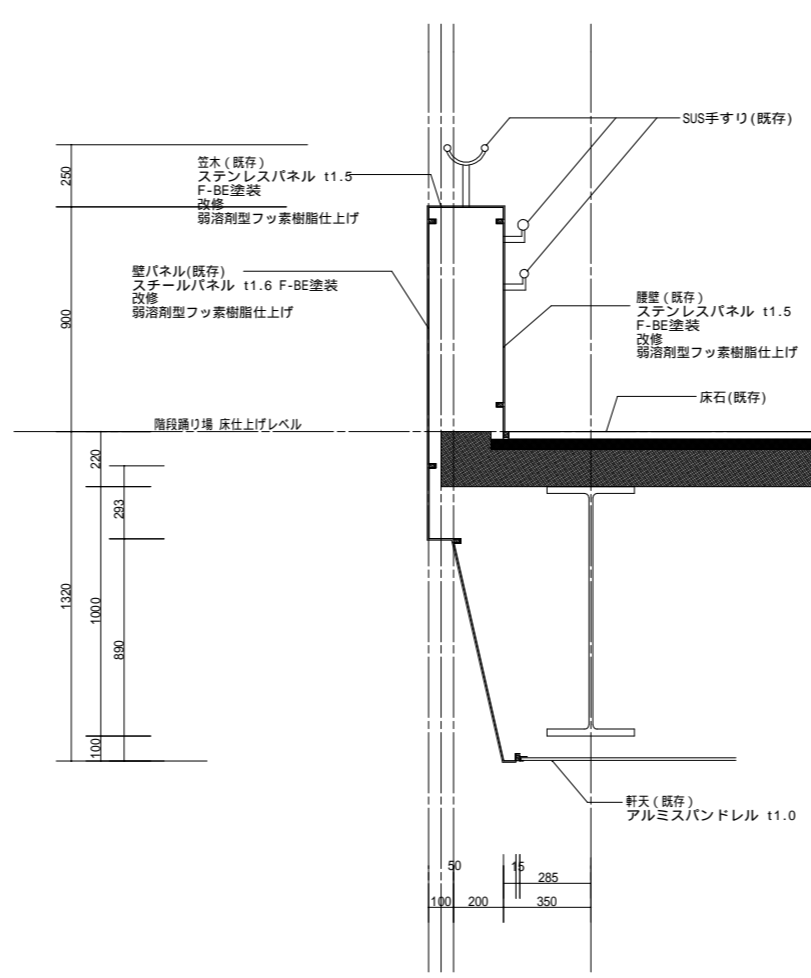

笠木シーリング詳細図(S:1/2)

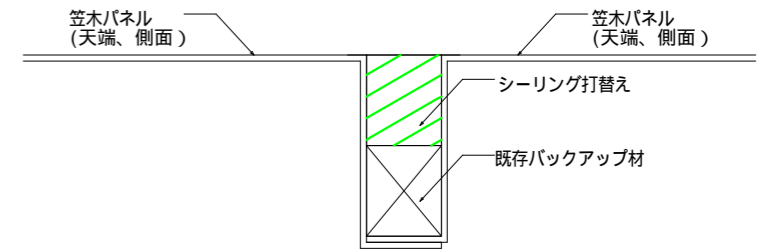


シーリング遣替え仕様(参考)

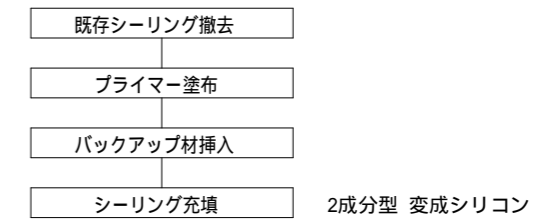


- 注記
1. 施工にあたっては、現地にて計測を行った上で、形状寸法を確認すること。
  2. 図中の補修範囲は、現地踏査及び点検結果に基づくものであり、施工にあたっては、現地状況を十分に把握し、監督員の了承の上で行うこと。
  3. 土木躯体との取り合い、または異種金属同士の取り合いは特記なき限り絶縁ゴムシートt=2にて縁を切るものとする
  4. 既存部解体、撤去に際してはアスベスト対策を講じること

自由通路 外壁補修部詳細図 (S:1/2)

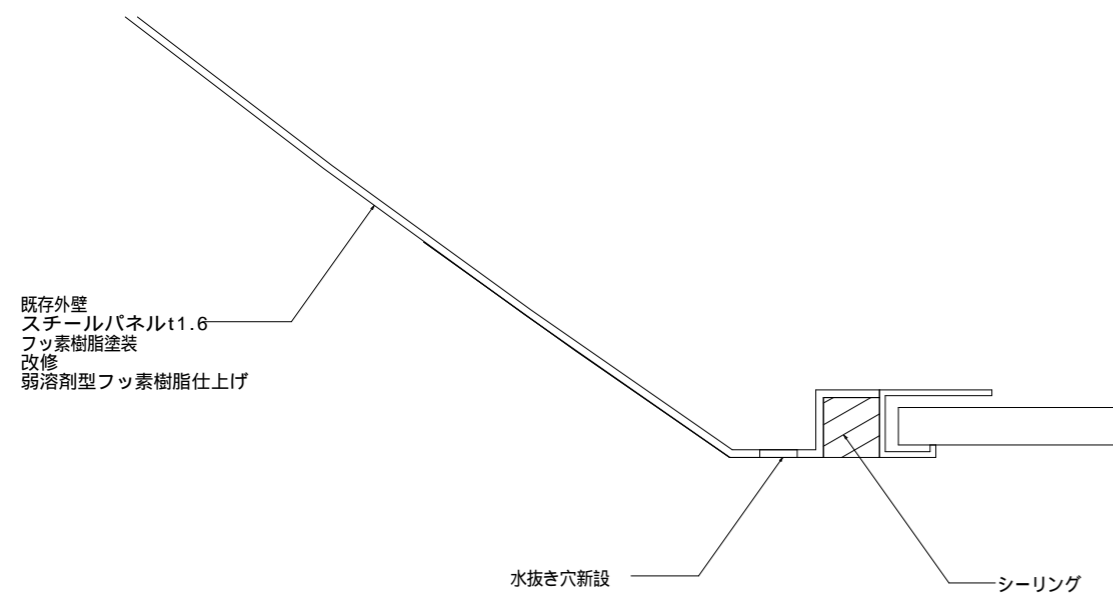



自由通路階段 外壁補修部詳細図 (S:1/2)

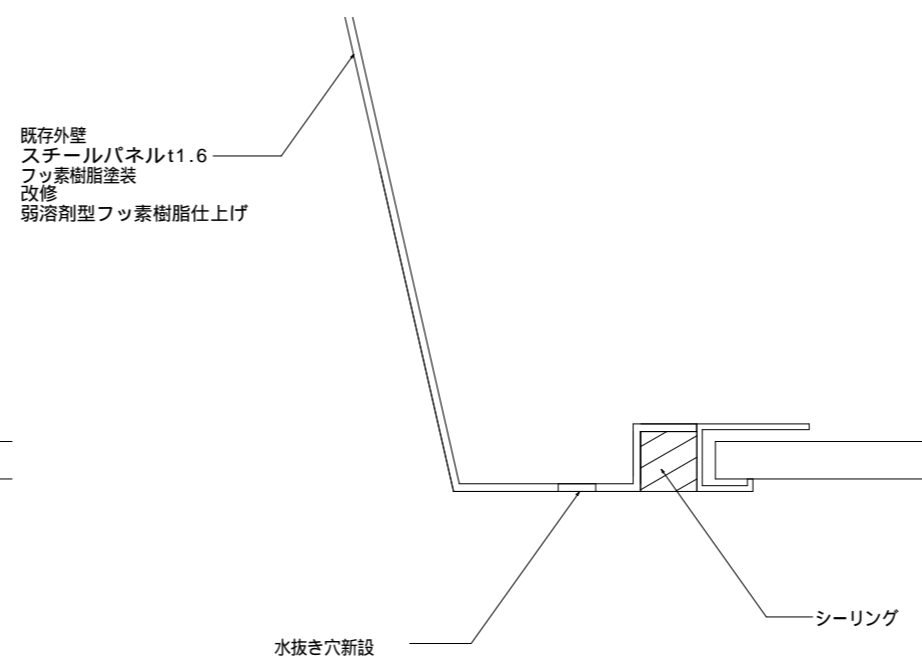

凡 例	
—	シーリング撤去、塗り替え
—	シーリング: 変成シリコン(2成分型)
—	笠木は天端、側面共シーリング撤去、塗り替え


自由通路 壁形状A 外壁交換部詳細図 (S:1/20)

自由通路階段 壁形状B 外壁交換部詳細図 (S:1/20)

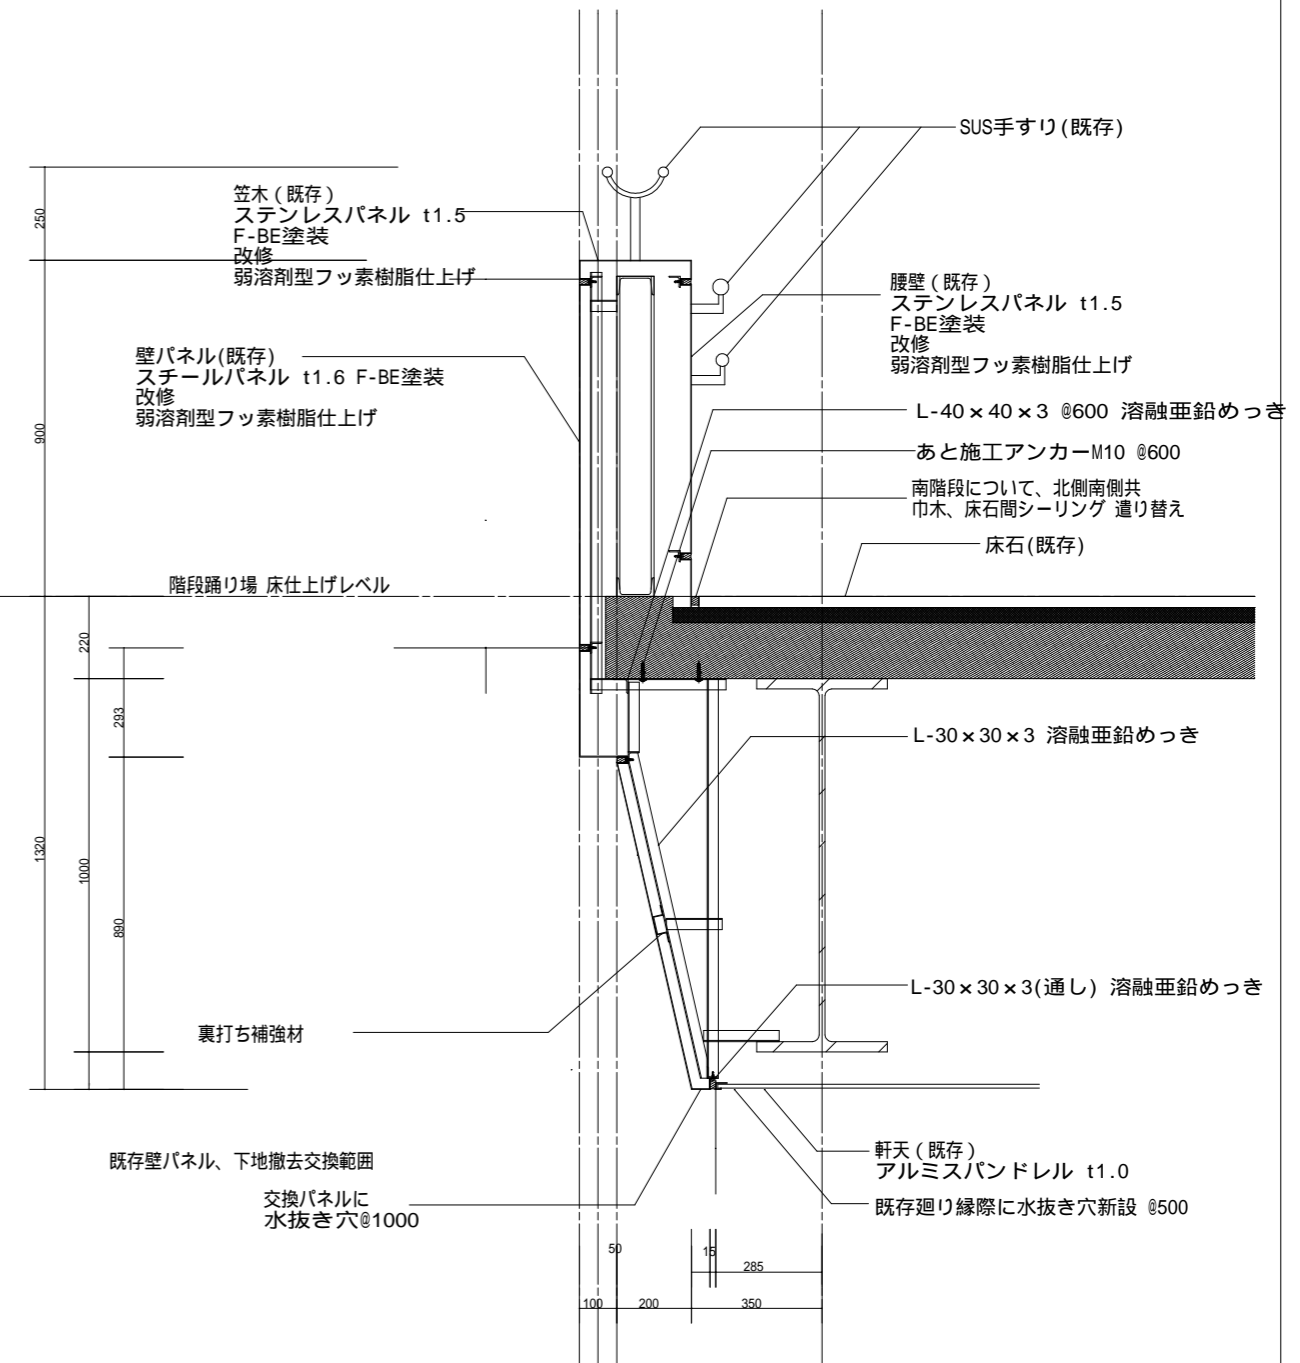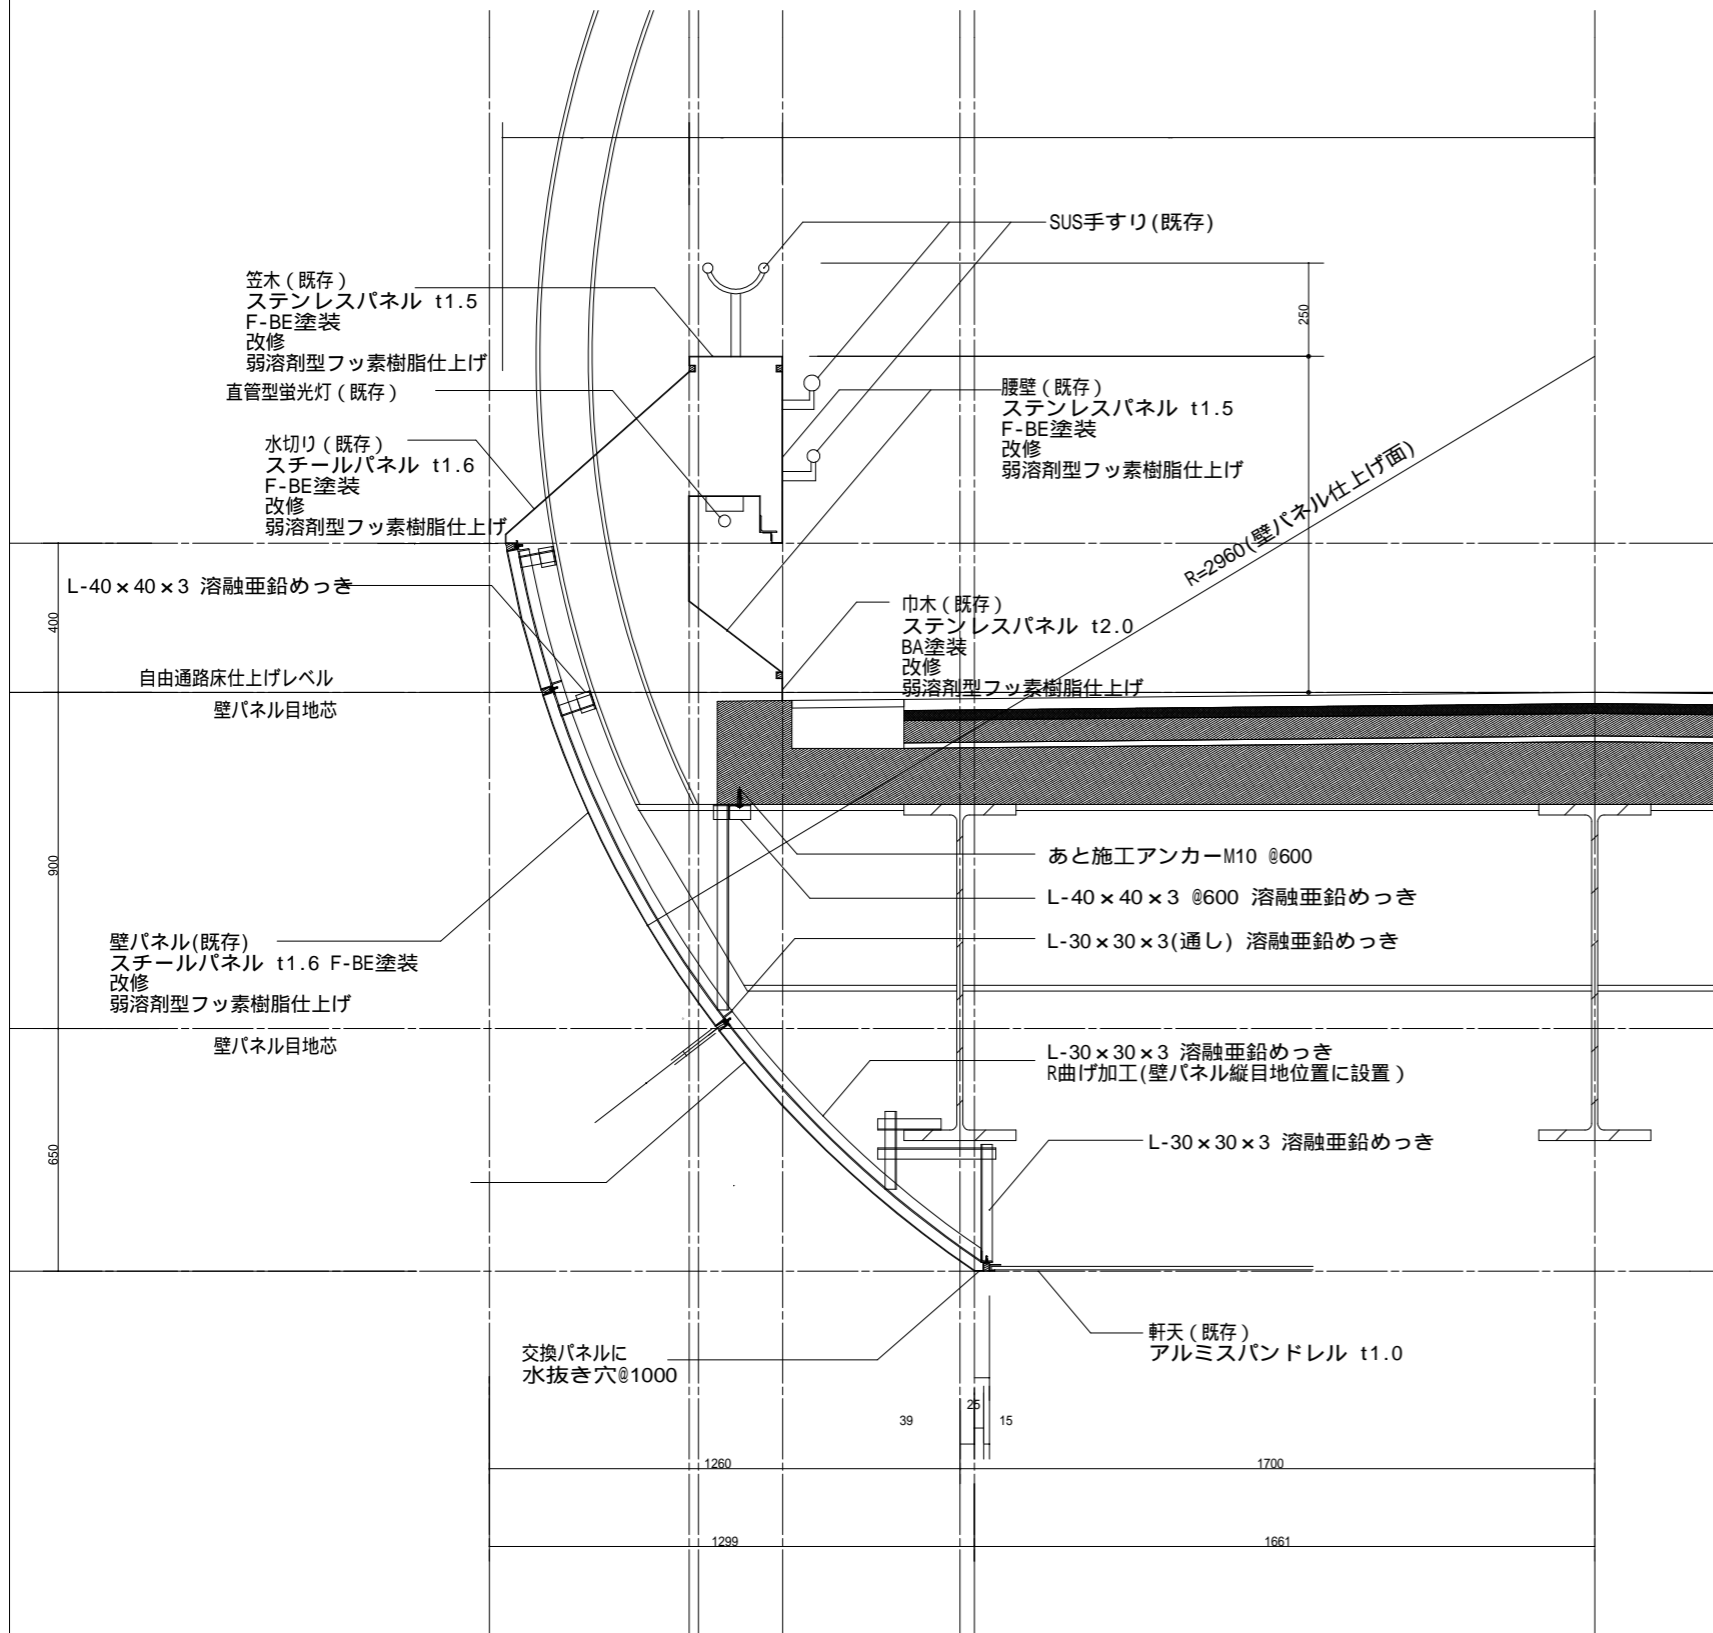

- 注記
1. 施工にあたっては、現地にて計測を行った上で、形状寸法を確認すること。
  2. 図中の補修範囲は、現地踏査及び点検結果に基づくものであり、施工にあたっては、現地状況を十分に把握し、監督員の了承の上で行うこと。
  3. 土木躯体との取り合い、または異種金属同士の取り合いは特記なき限り絶縁ゴムシートt=2にて縁を切るものとする。
  4. 既存部解体、撤去に際してはアスベスト対策を講じること。

自由通路 壁形状C 外壁交換部詳細図 (S:1/20)

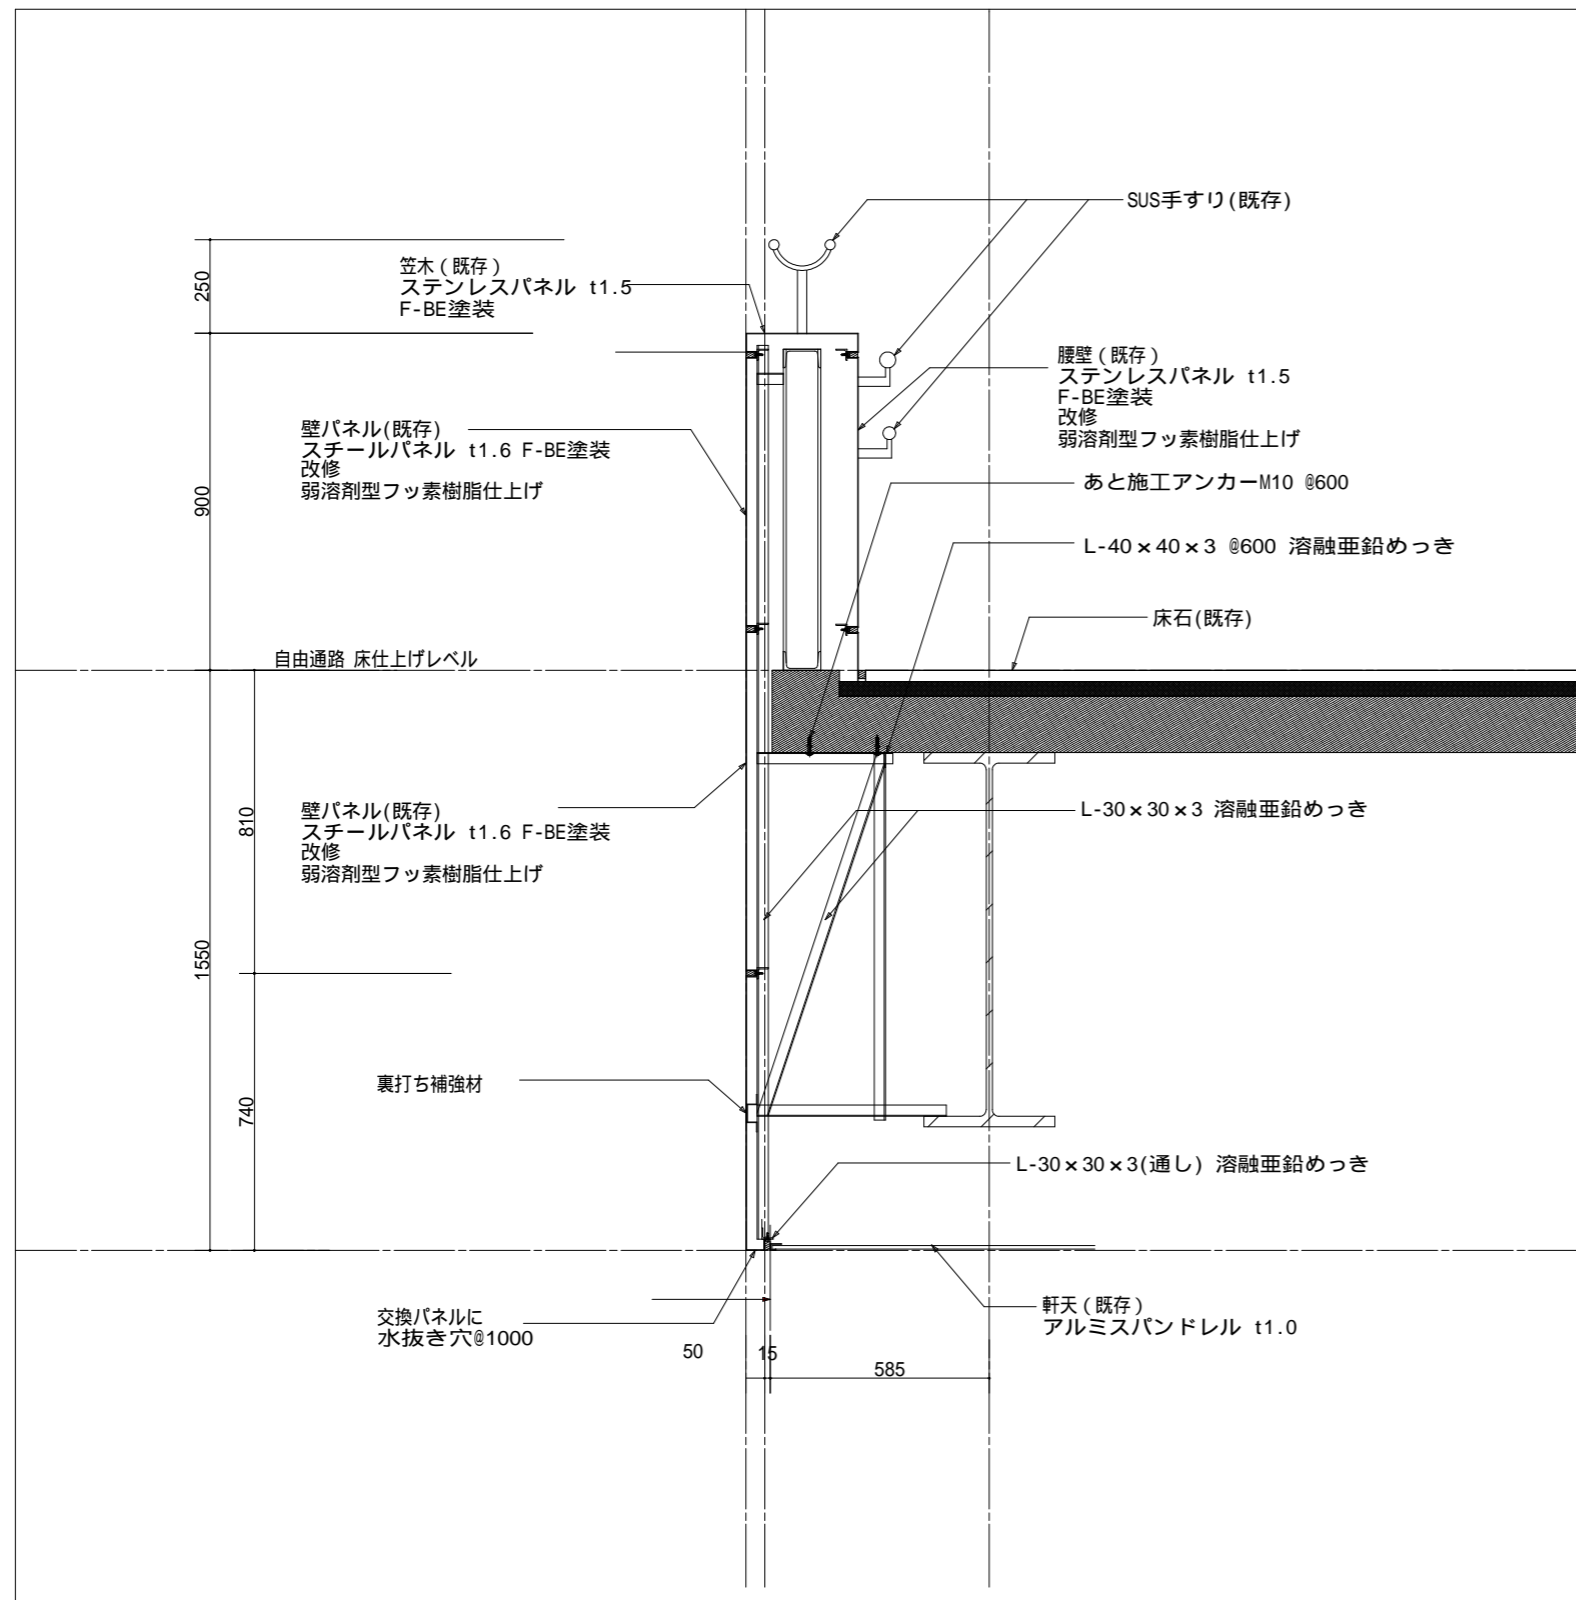


- 注記
1. 施工にあたっては、現地にて計測を行った上で、形状寸法を確認すること。
  2. 図中の補修範囲は、現地踏査及び点検結果に基づくものであり、施工にあたっては、現地状況を十分に把握し、監督員の了承の上で行うこと。
  3. 土木躯体との取り合い、または異種金属同士の取り合いは特記なき限り絶縁ゴムシートt=2にて縁を切るものとする
  4. 既存部解体、撤去に際してはアスベスト対策を講じること

記 事	千葉都市モノレール株式会社				管理	照査	担当	工事名称	自由通路修繕工事	図面名称	部分詳細図3	日付	R4.03.1	巻 号	15
									工事場所	市役所前駅 自由通路		縮 尺	1/20	図 番 号	




自由通路 EXP.Jカバー交換部詳細図 (S:1/10)


北自由通路  
EXP.Jカバー現状図 (S:1/10)

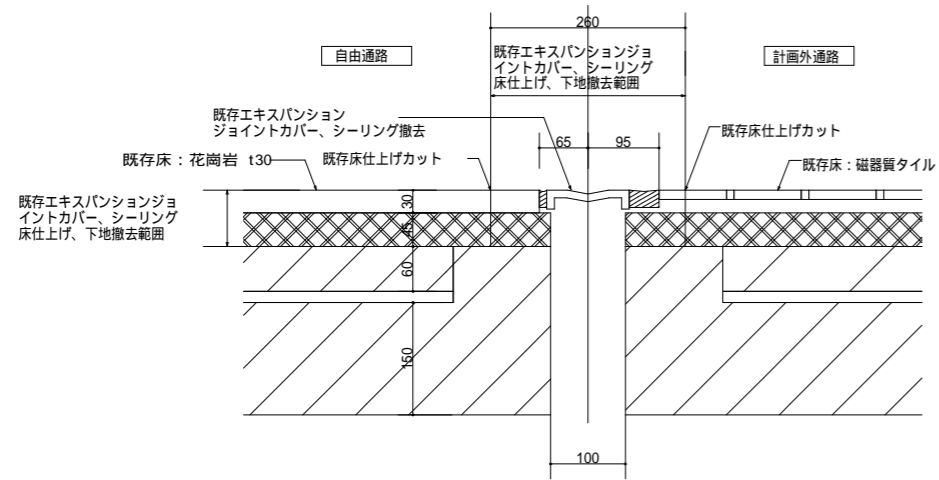


南自由通路  
EXP.Jカバー現状図 (S:1/10)

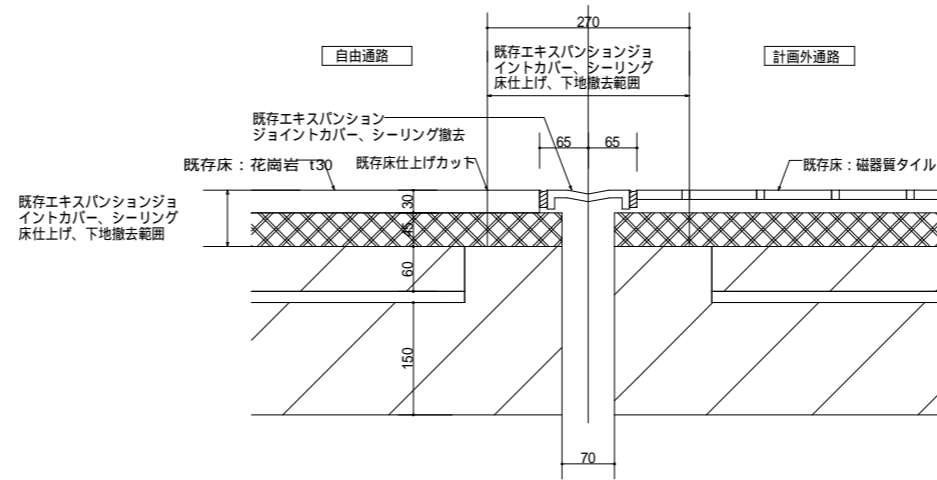

北自由通路  
EXP.Jカバー改修詳細図 (S:1/10)

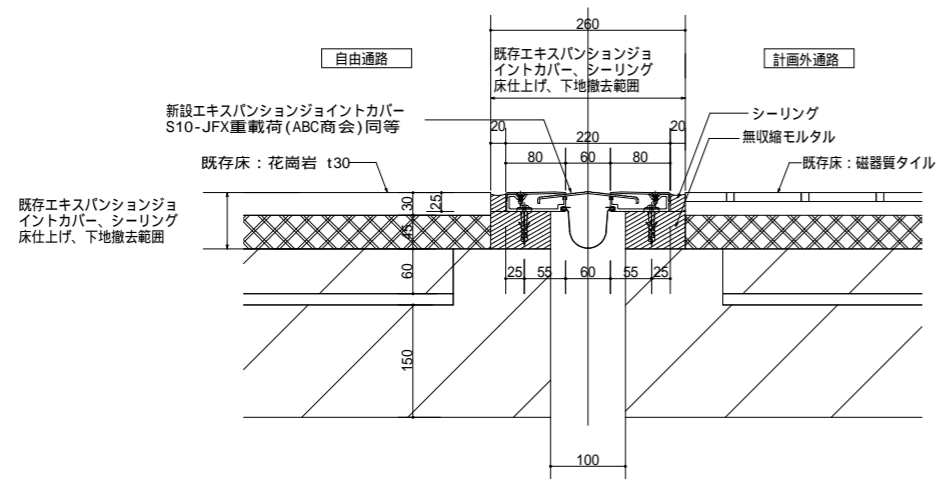


南自由通路  
EXP.Jカバー改修詳細図 (S:1/10)

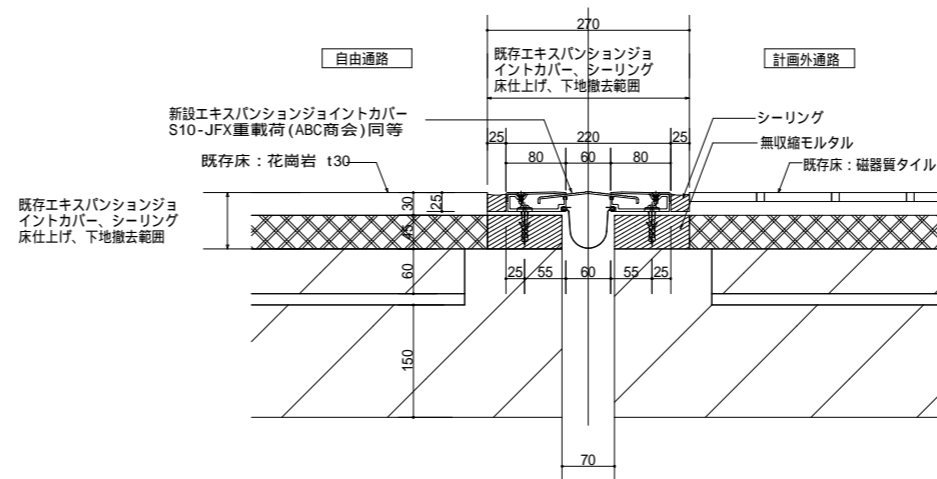

- 注記
1. 施工にあたっては、現地にて計測を行った上で、形状寸法を確認すること。
  2. 図中の補修範囲は、現地踏査及び点検結果に基づくものであり、施工にあたっては、現地状況を十分に把握し、監督員の了承の上で行うこと。
  3. 土木躯体との取り合い、または異種金属同士の取り合いは特記なき限り絶縁ゴムシートt=2にて縁を切るものとする。
  4. 既存部解体、撤去に際してはアスベスト対策を講じること。

# 東側計画外通路 腰壁EXP.J取合い部詳細図 (S:1/10)

該当箇所：東側の北側計画外通路、南側計画外通路の  
南北面腰壁エキスパンションジョイント取合い部 (計4箇所)

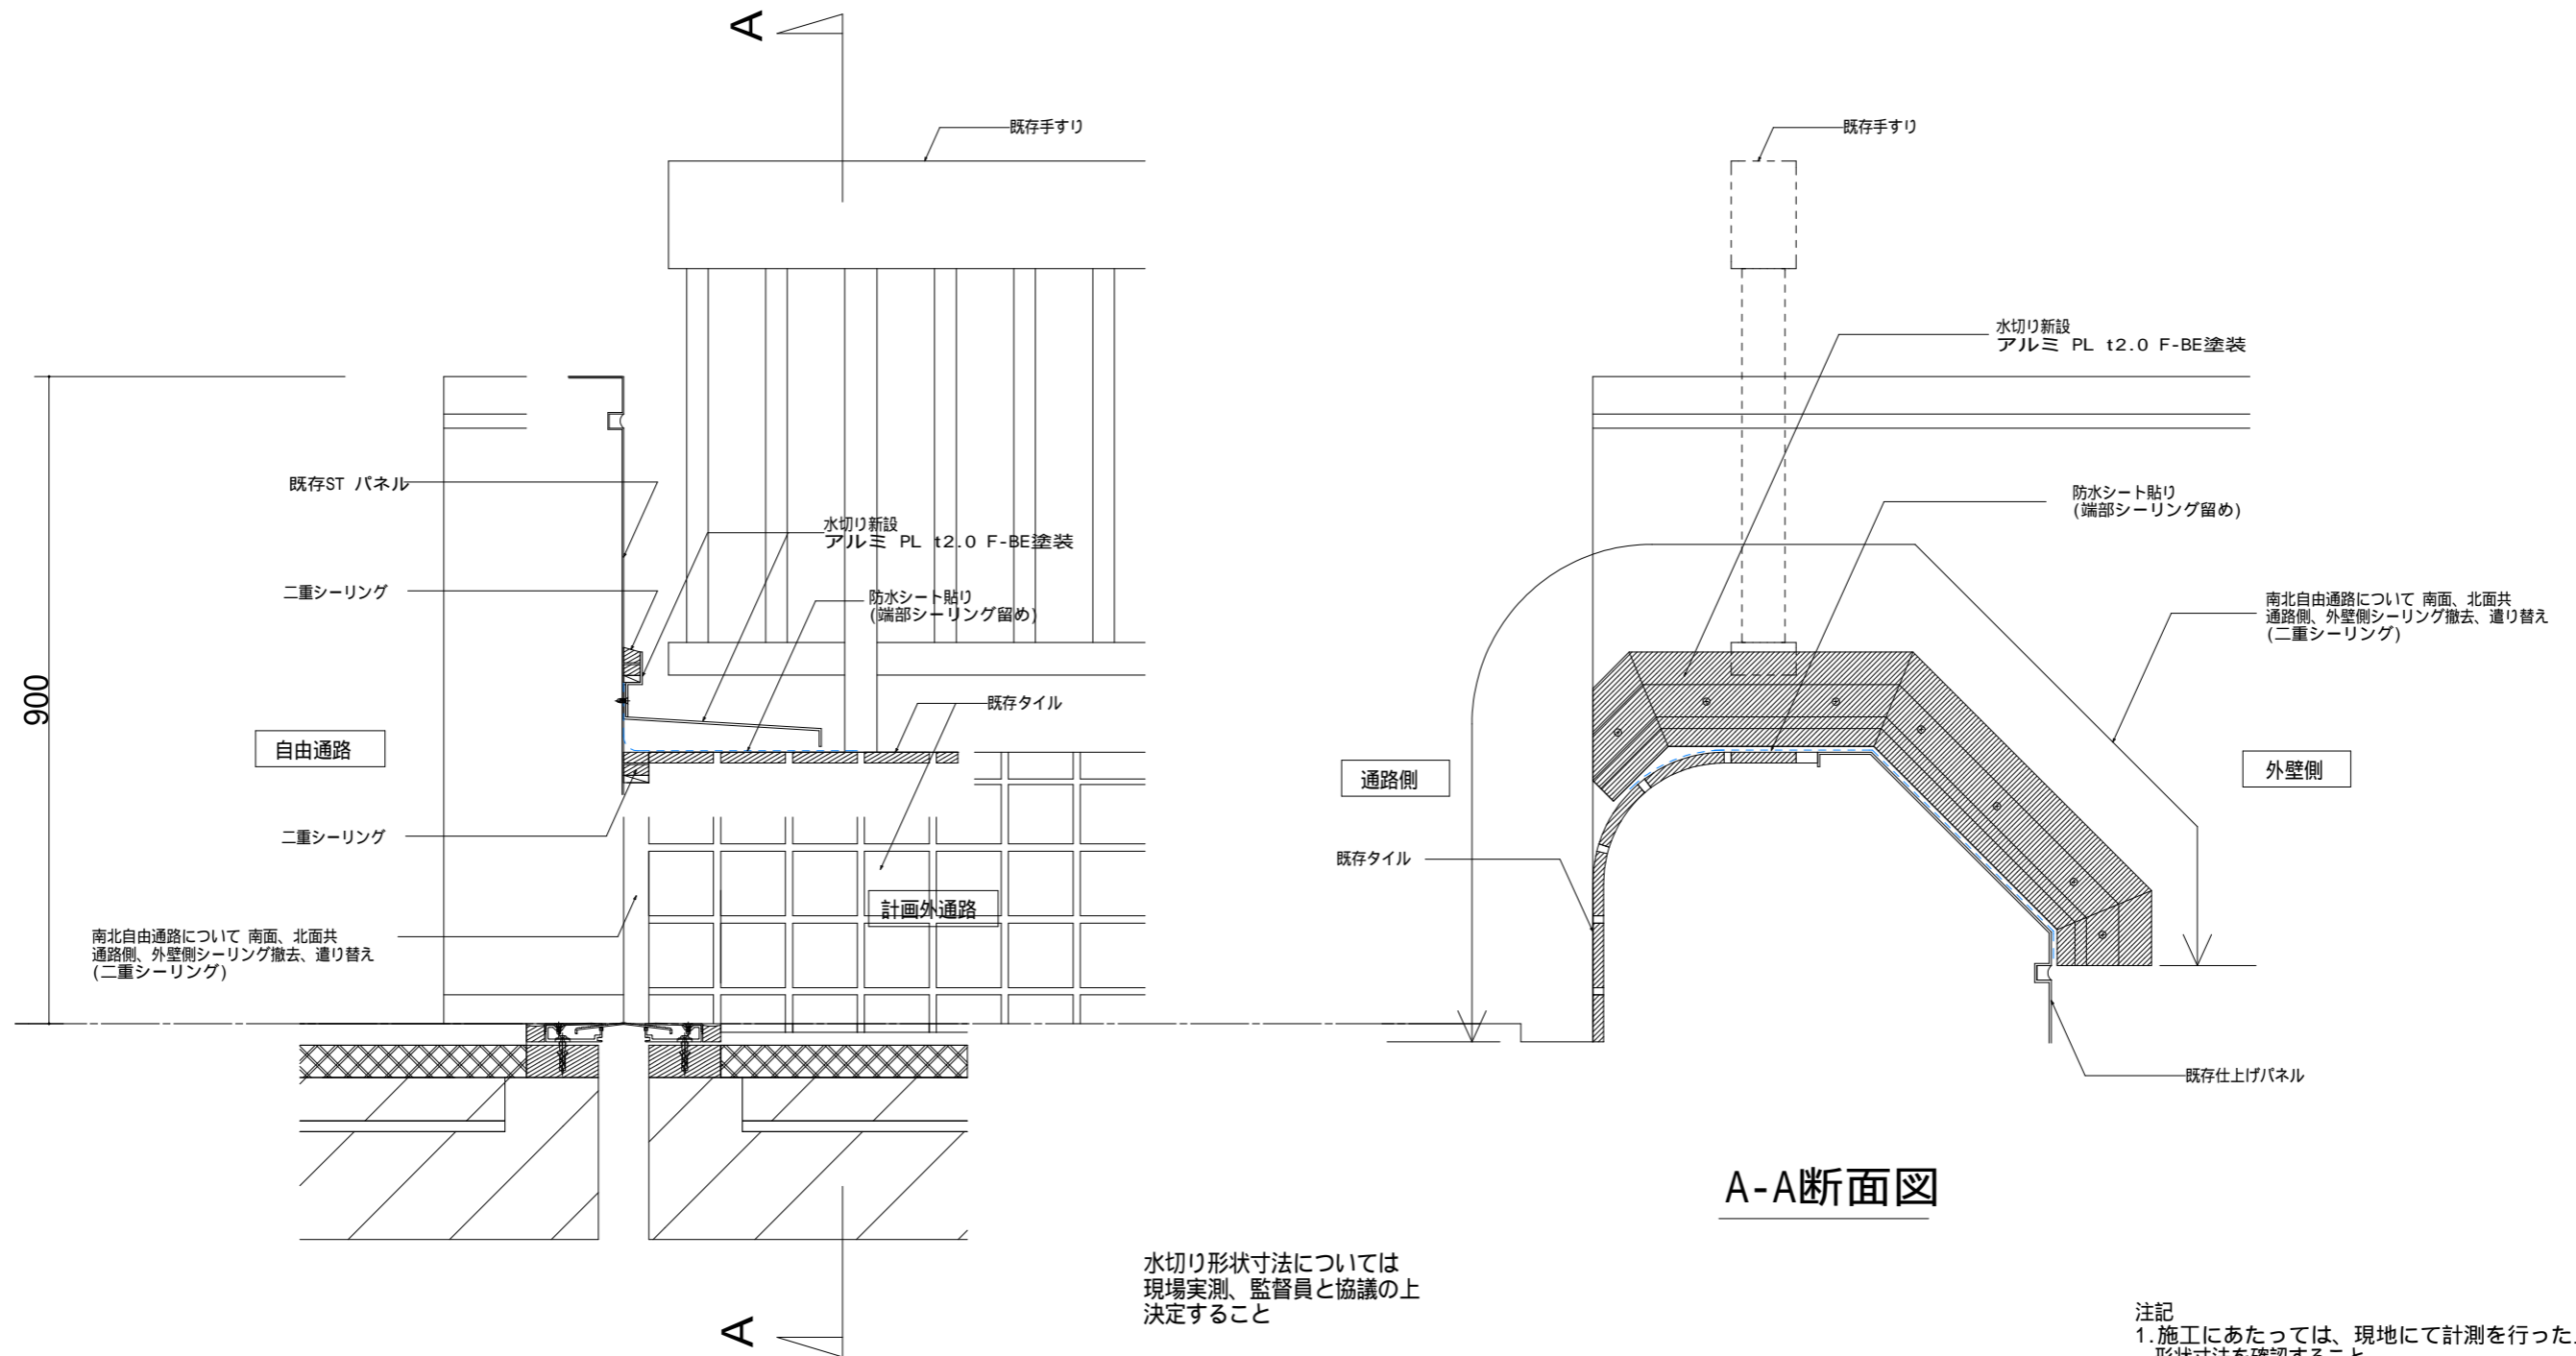




A-A断面図

水切り形状寸法については  
現場実測、監督員と協議の上  
決定すること


- 注記
1. 施工にあたっては、現地にて計測を行った上で、形状寸法を確認すること。
  2. 図中の補修範囲は、現地踏査及び点検結果に基づくものであり、施工にあたっては、現地状況を十分に把握し、監督員の了承の上で行うこと。
  3. 土木躯体との取り合い、または異種金属同士の取り合いは特記なき限り絶縁ゴムシートt=2にて縁を切るものとする
  4. 既存部解体、撤去に際してはアスベスト対策を講じること

記 事	千葉都市モノレール株式会社			管理	照査	担当	工事名称	自由通路修繕工事	図面名称	部分詳細図5	日付	R4.03.1	巻数	17
							工事場所	市役所前駅 自由通路		図面番号	1/10	図面番号	17	


凡 例	
	シーリング撤去、塗り替え シーリング：変成シリコン（2成分型） 空木は天端、側面共シーリング撤去、 塗り替えの上ブリッジ工法とする。
	本工事対象 金属パネル範囲 工事範囲の金属パネルは、 弱溶剤型フッ素樹脂仕上げとする。

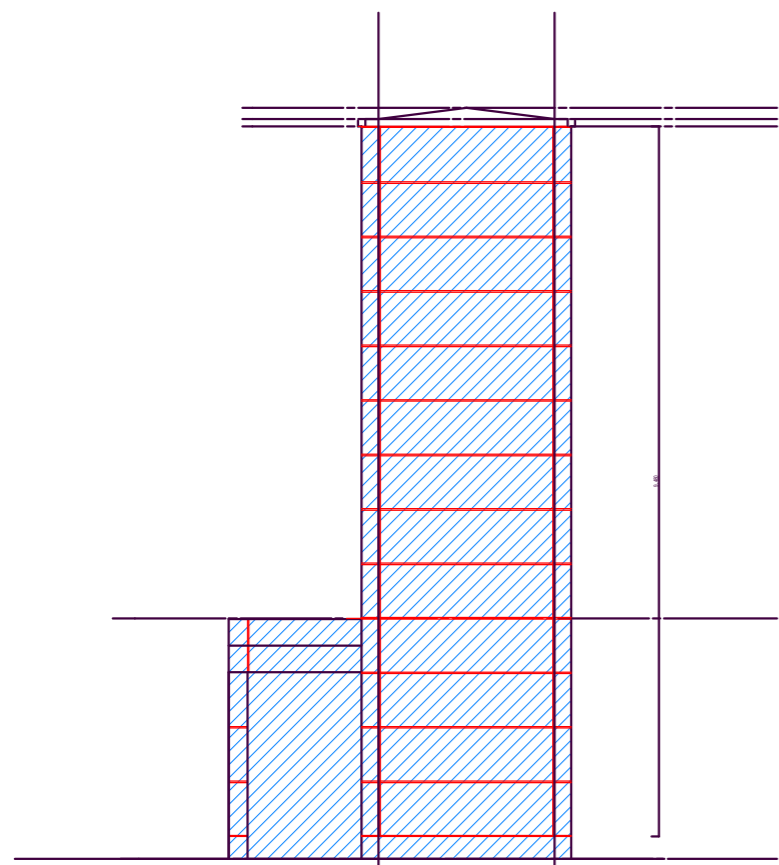


東立面図

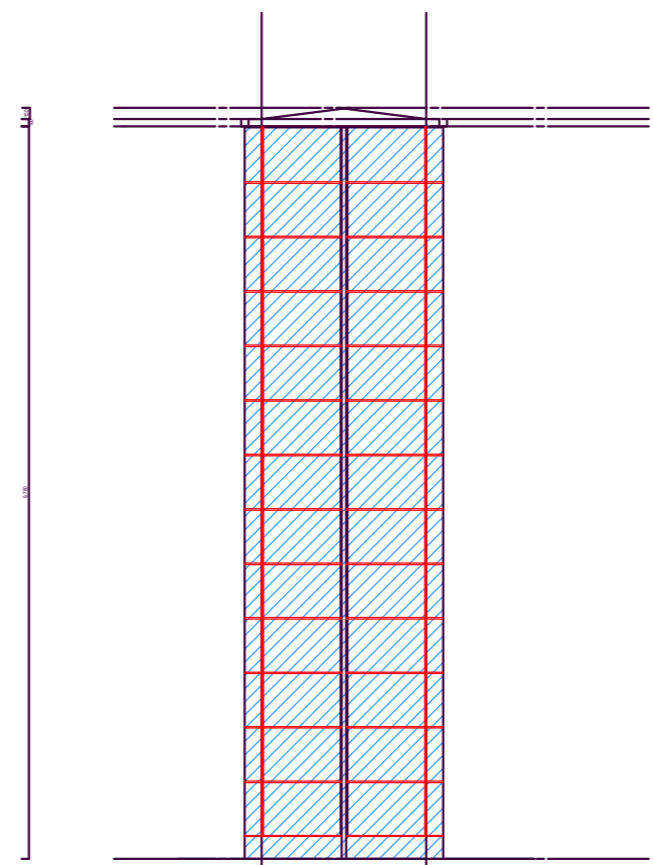


南立面図

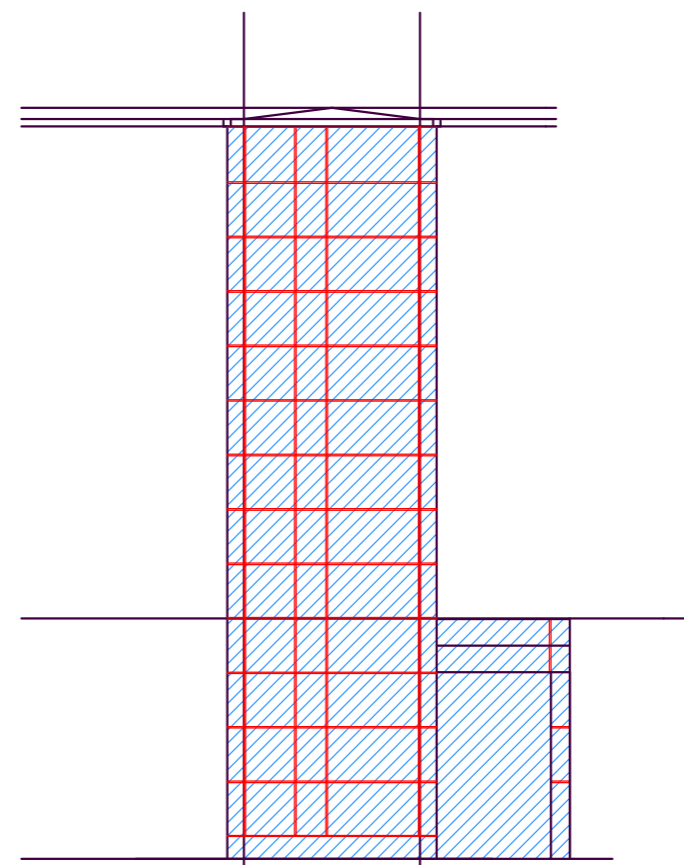


北立面図

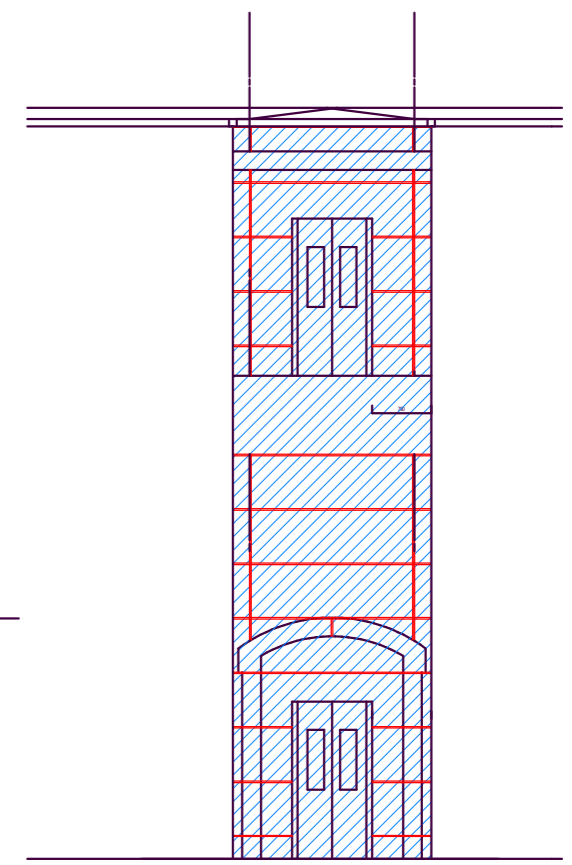

西立面図

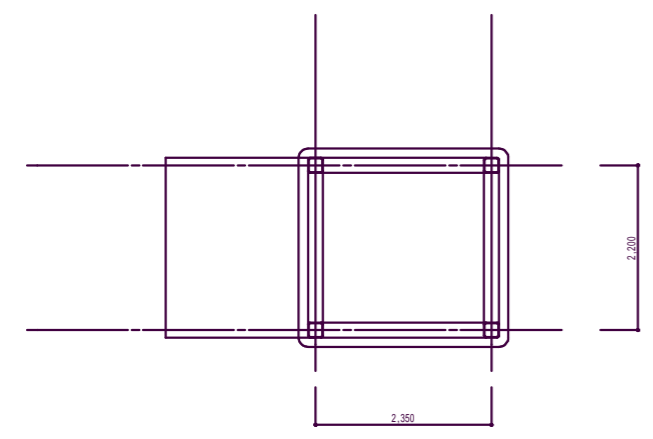

平面図

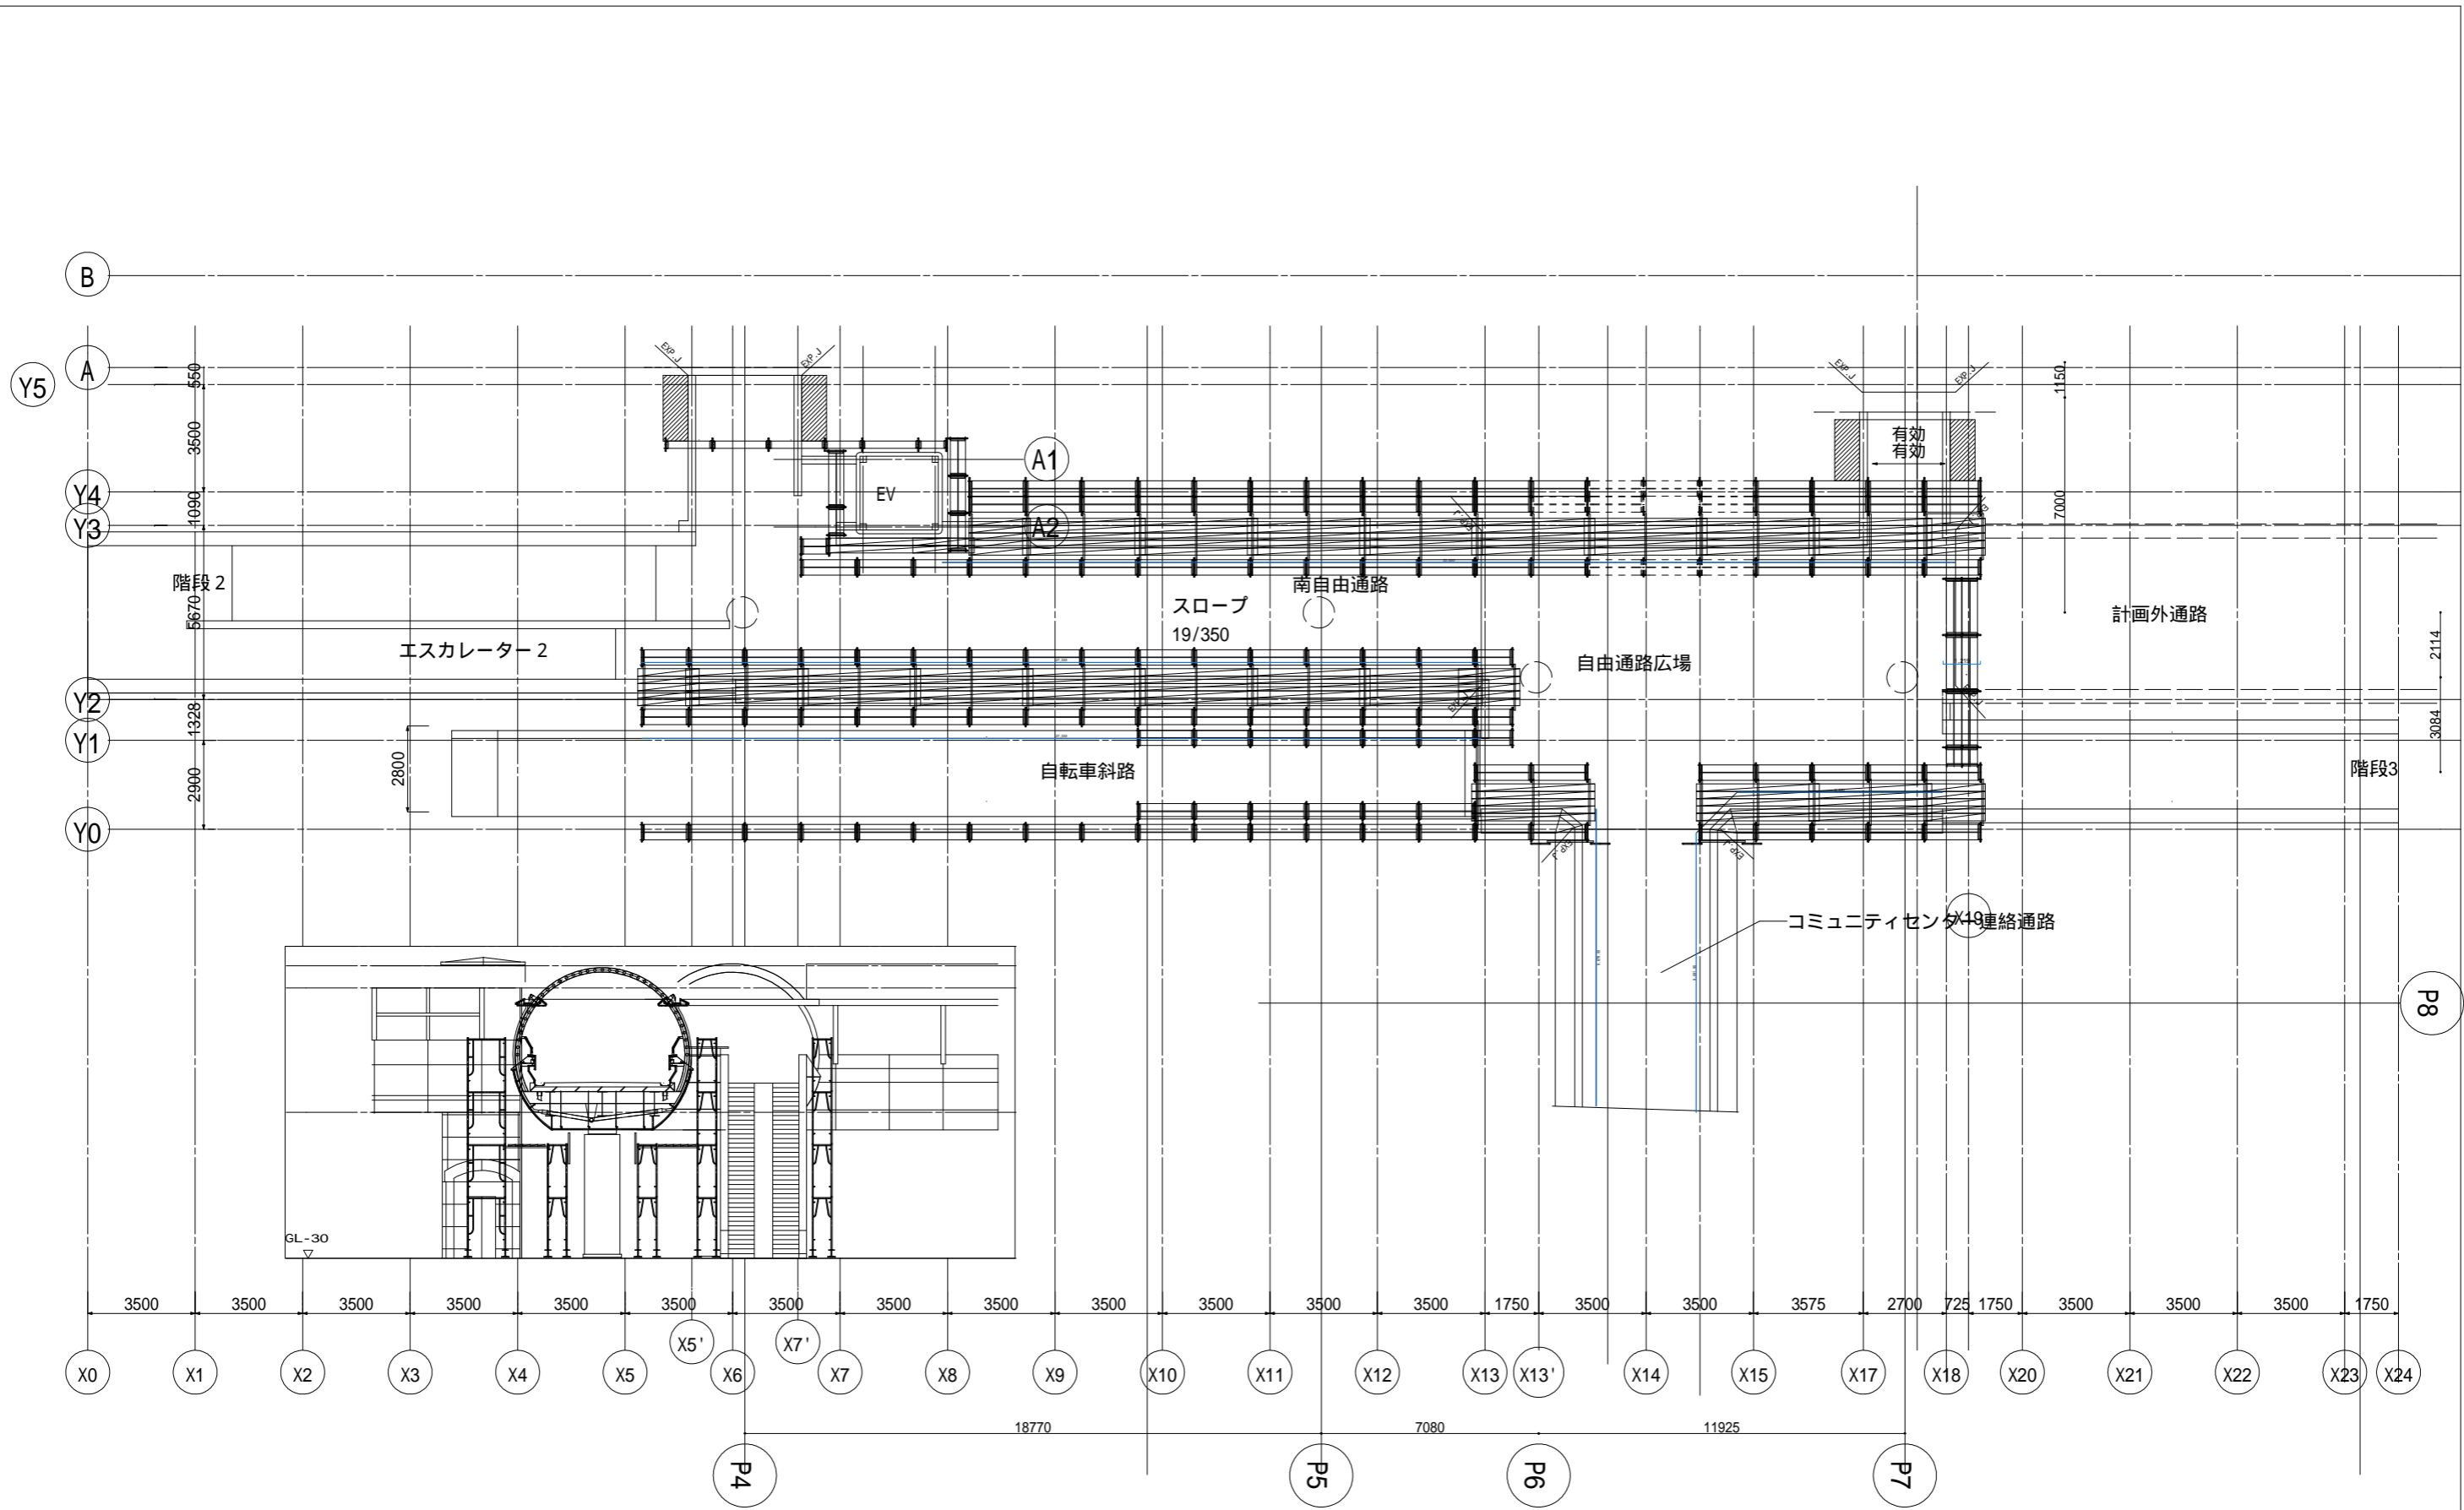

記	千葉都市モノレール株式会社	管理	照査	担当	工事名称	自由通路修繕工事	図面名称	仮設計画図(参考)	日付	R4.03.1	巻数	1
		工事箇所	市役所前駅 自由通路	図面番号	1/10	19						