



【図1】千葉都市モノレール 路線図


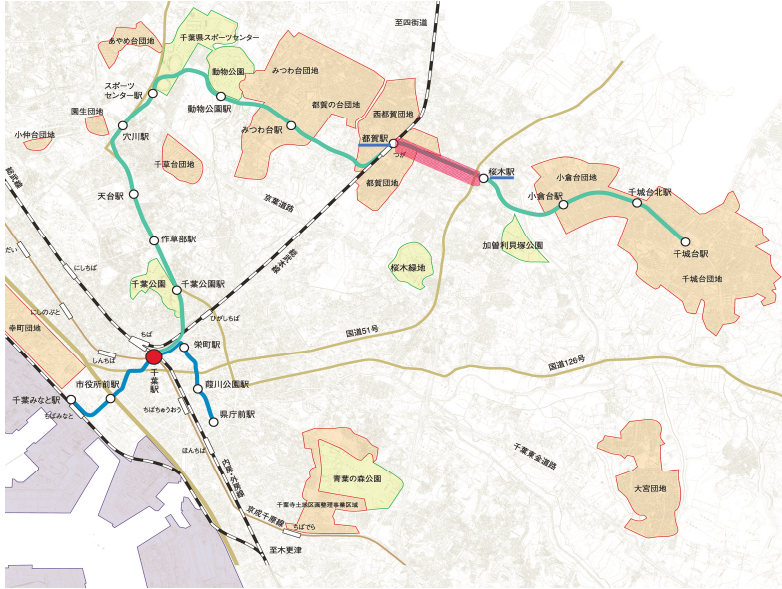


【図2】高圧配電線 更新区間図

※高圧配電線更新区間 参考ケーブル長さ1500m（1系統あたり）

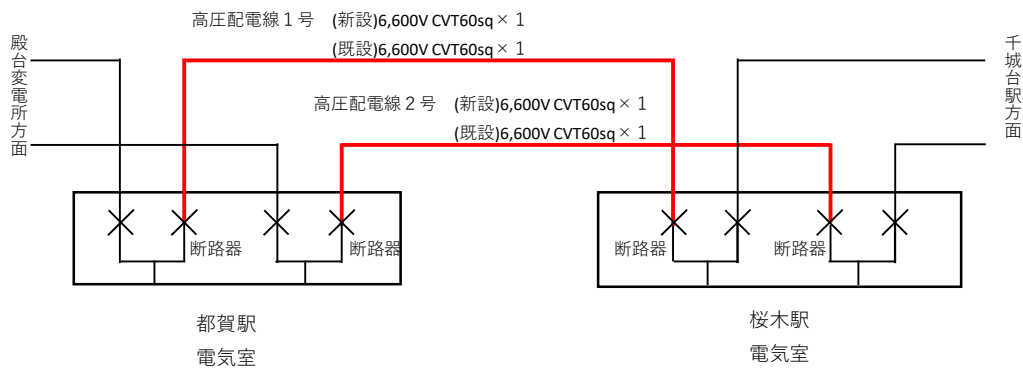

【図3】駅舎部ケーブル布設ルート参考図

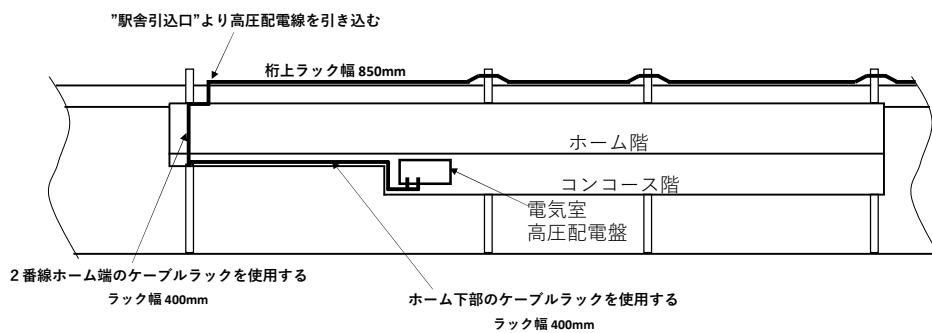

桁上の駅舎引込口から電気室高圧配電盤までの間は、更新対象外のCVTケーブル（60sq）2系統が

※詳細な図面は受注後に提示します。